

**VŠB – Technická univerzita Ostrava**  
Fakulta stavební  
Katedra městského inženýrství

**Bezbariérové užívání – nemocnice Nový Jičín**

Barrier-free – Hospital Nový Jičín

Student:  
Vedoucí diplomové práce:

Bc. Aneta Neulingerová  
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.

Ostrava 2017

VŠB - Technická univerzita Ostrava  
Fakulta stavební  
Katedra městského inženýrství

## Zadání diplomové práce

Student: **Bc. Aneta Neulingerová**  
Studijní program: N3607 Stavební inženýrství  
Studijní obor: 3607T013 Městské stavitelství a inženýrství  
Téma: **Bezbariérové užívání – nemocnice Nový Jičín**  
**Barrier-free – Hospital Nový Jičín**  
Jazyk vypracování: čeština

### Zásady pro vypracování:

Předmětem diplomové práce je problematika bezbariérového užívání Nemocnice Nový Jičín a.s., Purkyňova 2138/16, Nový Jičín, v návaznosti na opatření Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2014–2020. Za tímto účelem bude provedena analýza přístupnosti vybraných oddělení nemocnice pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (v součinnosti s Moravskoslezskou krajskou radou Národní rady osob se zdravotním postižením a krajským úřadem) a navazujících venkovních prostor se zanesením údajů do formulářů. Na základě zjištěných nedostatků se provede návrh řešení odstranění bariér, a to v souladu s příslušnými právními předpisy a českými technickými normami.

Diplomovou práci zpracujte v tomto rozsahu:

#### A. Textová část

- rekapitulace teoretických východisek s přehledem současného stavu a aktuálností řešené problematiky ve vztahu bezbariérového užívání a zdravotnických staveb, akčních plánů a s návazností podmínek mapování;
- základní poznatky řešených objektů (oddělení) s průzkumem a rozбором současného stavu s důrazem na potřebnost bezbariérového prostředí a analýzou stavu bariér, včetně fotodokumentace;
- zpracování katalogových listů jednotlivých oddělení s návrhem řešení odstranění bariér – příloha práce ve formátu pdf;
- stručné ekonomické zhodnocení vybrané části návrhu;
- dosažené výsledky a jejich zhodnocení.

#### B. Výkresová část

- bude zpracována v návaznosti na katalogové listy jednotlivých oddělení s následným vypracováním vybraných detailních částí bezbariérového řešení

#### Rozsah grafických prací:

- situační výkresy (širší vztahy, bezbariérové trasy)
- analýza stavu bariér
- problémové výkresy
- návrhy bezbariérového řešení (půdorys, řez, pohledy) vybraných detailů řešení

Rozsah a náplň jednotlivých výkresů bude dále upřesněn v průběhu zpracování diplomové práce

Formální a obsahové požadavky uvádí Interní předpis pro vypracování závěrečné práce (verze 2017.1, dostupné na oficiálním webu Katedry městského inženýrství).

Seznam doporučené odborné literatury:

- [1] Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2020
- [2] Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2014–2020
- [3] ZDAŘILOVÁ, R.: Bezbariérové užívání staveb – metodika k vyhlášce č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, Praha: Informační centrum ČKAIT, 2011, ISBN 978-80-87438-17-6
- [4] Kol. autorů: ARJO Průvodce pro architekty a projektanty, ARJO, 2005, 166 s., ISBN 91-975276-0-2
- [5] WIENER, P.: Prostorová orientace zrakově postižených, Praha: Institut rehabilitace zrakově postižených UK FHS, 2006, ISBN 80-239-6775-4
- [6] Vyhláška č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
- [7] Vyhláška č.92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče
- [8] ČSN P ISO 21542:2013 Pozemní stavby – Přístupnost a využitelnost vybudovaného prostředí, ÚNMZ Praha
- [9] Zákony, vyhlášky, ČSN, odborné časopisy atd.

Formální náležitosti a rozsah diplomové práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových stránkách fakulty.

Vedoucí diplomové práce: **Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.**

Datum zadání: 28.02.2017

Datum odevzdání: 01.12.2017

doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.  
vedoucí katedry



prof. Ing. Radim Čajka, CSc.  
děkan fakulty

Prohlašuji, že jsem celou diplomovou práci včetně příloh vypracovala samostatně pod vedením vedoucího diplomové práce a uvedla jsem všechny použité podklady a literaturu.

V Ostravě .....

.....

podpis studenta

Prohlašuji:

- byl jsem seznámen s tím, že na moji diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – užití díla v rámci občanských a náboženských obřadů, v rámci školních představení a užití díla školního a § 60 – školní dílo.
- беру на ве́домі, že Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě diplomovou práci užít (§ 35 odst. 3).
- souhlasím s tím, že údaje o diplomové práci budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO.
- bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona.
- bylo sjednáno, že užít své dílo – diplomovou práci nebo poskytnout licenci k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne požadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše).
- беру на ве́домі, že odevzdáním své práce souhlasím se zveřejněním své práce podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, bez ohledu na výsledek její obhajoby.

V Ostravě .....

.....  
podpis studenta

Ráda bych poděkovala vedoucí mé diplomové práce, Ing. Renatě Zdařilové, Ph.D., za její cenné rady a připomínky, které mi v průběhu vypracování poskytla a čas věnovaný naším konzultacím.

## **Anotace**

Neulingerová, A. *Bezbariérové užívání – nemocnice Nový Jičín*, Ostrava, 2017. 79 s. Diplomová práce. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, Katedra městského inženýrství. Vedoucí práce Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.

Diplomová práce se zabývá problematikou bezbariérového užívání budov Nemocnice Nový Jičín a.s. Cílem práce je analýza přístupnosti jednotlivých budov pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a navazujících venkovních prostor. Na základě zjištěných nedostatků jsou provedeny návrhy řešení odstranění bariér, a to v souladu s příslušnými právními předpisy a českými technickými normami.

Klíčová slova: bezbariérové užívání, nemocnice, Nový Jičín, osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

## **Annotation**

Neulingerová, A., *Barrier-free usage of Municipal Bureau of District Moravská Ostrava and Přívoz*, Ostrava, 2015. 79 s. Thesis. VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Civil Engineering. Supervisor of the thesis Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.

This thesis deals with barrier-free usage problem of buildings Hospital Nový Jičín. The aim of work is to analyze the accessibility of each building for people with limited mobility or orientation and related outdoor space. Based on detected deficiencies are made solutions to remove barriers in accordance with relevant legislation and Czech technical standards.

Key words: barrier-free use, hospital, Nový Jičín, person with reduced mobility

## Seznam zkratek a symbolů

č.	Číslo
ČSN	Česká technická norma
kg	kilogram
max.	Maximálně
min.	Minimálně
mm	Milimetr
NP	Nadzemní podlaží
WC	Water-closet, záchod



## Obsah

1	Úvod.....	12
1.1	Moravskoslezský krajský plán vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na léta 2014-2020.....	13
1.2	Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2020 .....	14
1.3	Mapování bezbariérovosti .....	15
1.3.1	Metodika kategorizace přístupnosti .....	15
1.3.2	Údaje o přístupnosti .....	16
2	Požadavky bezbariérového užívání staveb .....	17
2.1	Přístup k budově .....	17
2.1.1	Komunikace pro chodce.....	17
2.1.2	Přechody pro chodce .....	18
2.1.3	Nástupiště veřejné dopravy .....	18
2.1.4	Vyhrazené parkovací stání .....	19
2.2	Vstup do budovy.....	19
2.2.1	Bezbariérové rampy .....	20
2.3	Komunikační prostory a zařízení.....	20
2.4	Hygienické zařízení .....	21
2.4.1	Bezbariérové záchodové kabiny .....	22
2.4.2	Bezbariérové sprchové kouty .....	23
2.4.3	Kabiny pro osoby s pohybovým omezením.....	23
3	Analýza stávajícího stavu vybraných oddělení.....	24
3.1	Nemocnice Nový Jičín.....	24
3.1.1	Oddělení podrobená průzkumu .....	24
3.2	Přístupnost areálu ze zastávek MHD a příměstských a dálkových linek .....	25

3.2.1	Nástupiště a trasa od zastávky „Nemocnice“ .....	25
3.2.2	Nástupiště a trasa od zastávky „Smetanovy sady“ .....	26
3.3	Parkovací stání.....	27
3.4	Budova 1 a budova 2 .....	28
3.4.1	Hlavní vstup .....	28
3.4.2	Přístup k mapovaným oddělením.....	29
3.4.3	2.NP – Porodní a novorozenecké oddělení .....	31
3.4.4	3.NP – Gynekologické oddělení a ambulance .....	32
3.5	Budova 3.....	35
3.5.1	Přístup k mapovaným oddělením.....	35
3.5.2	2.NP – Chirurgické oddělení.....	36
3.5.3	3.NP – Urologické oddělení.....	37
3.5.4	4.NP – Ortopedicko-traumatologické oddělení .....	38
3.6	Budova 5a.....	40
3.6.1	Hlavní vstup .....	40
3.6.2	Přístup k mapovaným oddělením.....	41
3.6.3	1.PP – Rehabilitace .....	43
3.6.4	1.NP.....	46
3.6.5	3.NP – Onkologické oddělení .....	47
3.6.6	4.NP – Interní oddělení II.....	50
3.6.7	5.NP – Neurologické oddělení .....	53
3.7	Budova 6.....	57
3.7.1	Hlavní vstup .....	57
3.7.2	Přístup k mapovaným oddělením.....	57
3.7.3	1.NP – Ambulance .....	58

3.7.4	2.NP, 3.NP – lůžková část.....	59
3.8	Budova 11.....	61
3.8.1	Hlavní vstup.....	61
3.8.2	Přístup k mapovaným oddělením.....	61
4	Návrh řešení odstranění bariér.....	65
4.1	Budova 1 a budova 2.....	65
4.2	Budova 3.....	66
4.3	Budova 5a.....	67
4.4	Budova 6.....	68
4.5	Budova 11.....	69
5	Stručné ekonomické zhodnocení návrhu.....	70
6	Závěr.....	71
7	Seznam použité literatury.....	72
8	Seznam tabulek.....	74
9	Seznam obrázků.....	75
10	Seznam příloh.....	76
11	Seznam výkresové části.....	77

# 1 Úvod

Bezbariérové prostředí zvyšuje kvalitu života velké části obyvatelstva, aniž by si tento fakt občané uvědomovali. Každý z nás se může dostat do situace, kdy bude potřebovat bezbariérové prostředí. Pro mobilního člověka může být touto situací například otěhotnění, pohyb s dětským kočárkem, se zavazadly nebo zlomení nohy. Bezbariérové prostředí se zejména zaměřuje na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Předmětem diplomové práce je bezbariérové užívání Nemocnice Nový Jičín a.s., která sídlí na adrese Purkyňova 2138/16, Nový Jičín. Vybrané budovy a oddělení nemocnice byly podrobeny analýze přístupnosti pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Analýza zahrnovala podrobný průzkum se zanášením určitých hodnot a faktů do připravených formulářů a provádění fotodokumentace. Následně byl v souladu s příslušnými právními předpisy a českými technickými normami proveden návrh řešení odstranění bariér, které byly zjištěny při analýze a jejího zpracování.

Hlavním cílem diplomové práce je návrh řešení zjištěných nedostatků současného stavu pro zvýšení kvality a dostupnosti jednotlivých budov a oddělení nemocnice. U vybraných nedostatků je proveden detailní návrh řešení ve výkresové části.

Diplomová práce obsahuje textovou část včetně stručného ekonomického zhodnocení vybrané části návrhu a výkresovou dokumentaci. Výkresová dokumentace obsahuje především analýzu stávajícího stavu vybraných budov, obsahující fotodokumentaci s popisem a z menší části detailní návrhové stavy vybraných částí. V příloze textové části jsou umístěny vyplněné formuláře a vyhodnocení jednotlivých budov dle Metodiky kategorizace přístupnosti.

## **1.1 Moravskoslezský krajský plán vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na léta 2014-2020**

Cílem dokumentu je podpora procesů, které vedou k zapojení občanů se zdravotním postižením do běžného života společnosti. Pomocí opatření a určitých navazujících aktivit by měl být dosažen ideální stav, který dokument představuje. Na zásadách meziresortního přístupu, partnerské spolupráce a respektu k individualitě a jedinečnosti každého člověka je Moravskoslezský krajský plán postaven.

Dokument je dále rozdělen do devíti okruhů, u kterých jsou určeny cíle, opatření, kterými se jednotlivých cílů dosáhne a aktivity. Řešenými okruhy jsou koordinace a monitorování plnění, přístupnost informací, přístupnost staveb, přístupnost dopravy, oblast vzdělávání, oblast zaměstnávání, oblast zdravotnictví, oblast sociální a oblast kultury, sportu a volného času.

V sedmém bodě se dokument zabývá oblastí zdravotnictví, který zmiňuje cíl o vědomí svého práva a povinností při poskytování zdravotních služeb. Pro naplnění cíle je potřeba zvyšovat povědomí o těchto právech, povinnostech a službách poskytovaných lidem se zdravotním postižením a také podporovat nestátní poskytovatele zdravotních služeb v jejich stálé činnosti. Aktivitami v této oblasti jsou vydání brožury s přehledem zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji, při vyhlásování témat dotačních programů zařadit vždy minimálně jedno pro podporu občanů s postižením v oblasti zdravotní péče, informování občanů o bezbariérovosti nemocnic zřizovaných Moravskoslezským krajem na webových stránkách nemocnic a nadále pokračovat v analýze, která naplňuje práva pacientů v lůžkových zařízeních. [1]

## 1.2 Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2020

Hlavním cílem Národního plánu je podporování a prosazování integrace osob se zdravotním postižením a naplňování jednotlivých článků Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením pomocí konkrétních opatření. Opatření Národního plánu jsou zaměřena na zapojení do společnosti osob se zdravotním postižením, tím se tyto osoby stávají jeho hlavními uživateli.

V roce 2013 bylo provedeno statistické šetření Českým statistickým úřadem, díky kterému byl zjištěn fakt, že v České republice žije přes milion osob se zdravotním postižením – 10,2 % populace. Šetření se také zabývalo například porovnáním počtu žen, mužů a různých věkových hranic. Výsledkem bylo zjištění, že je ve skupině osob se zdravotním postižením více žen – 52,4 %. Díky šetření se také zjistily podíly jednotlivých typů zdravotních postižení, kdy bylo použito sedm typů:

- Tělesné postižení
- Zrakové postižení
- Sluchové postižení
- Mentální postižení
- Duševní postižení
- Vnitřní postižení
- Jiné.

Tab. 1 Procentuální podíl typů zdravotních postižení

	Typ zdravotního postižení						
	tělesné	zrakové	sluchové	mentální	duševní	vnitřní	jiné
Podíl v %	29,2	6,0	5,1	6,1	8,5	41,9	3,2

*Zdroj: Český statistický úřad [8]*

Čtvrtá část dokumentu zahrnující výčet strategických oblastí podpory osob se zdravotním postižením je nejobsáhlejší. U každé oblasti je se charakterizuje článek Úmluvy, a který oblast navazuje, stručné popsání momentální situace v České republice, cíle, kterých má být dosaženo a termínované a průběžné opatření.

Jedním ze strategických oblastí je také zdraví a zdravotní péče. Cíle v oblasti zdraví a zdravotní péče:

- Zajištění dostupnosti a kvalitní zdravotní péče pro osoby se zdravotním postižením
  - Podporování osvětové činnosti v oblasti prevence zdravotního postižení a vzdělávání zdravotnické veřejnosti o problematice zdravotního postižení
  - Reformování systému psychiatrické péče o osoby s duševním onemocněním.
- [2], [8]

### **1.3 Mapování bezbariérovosti**

Různé organizace a instituce se v České republice zabývají mapování přístupnosti prostředí z hlediska osob s omezenou schopností pohybu. Určitá část těchto organizací používá jednotný systém, který je založen na Metodice kategorizace přístupnosti objektů. Projekt slouží především osobám pohybově postiženým, seniorům a maminkám s kočárky.

Při mapování přístupnosti objektů je důležitý profesionální přístup osob mapujících jejich skutečné stavy. Proškolení jedinci, kteří provádějí mapování přístupnosti objektů a následně zpracovávají výstupy musí být znát potřebnou legislativu a metodické pokyny, být seznámeni s potřebami jednotlivých skupin uživatelů a dokázat vnímat prostředí v souvislostech. Mapování je založeno na podrobné a pečlivé práci v terénu. Výstupy, které jsou vytvořeny na základě změření, zmapování a vyhodnocení, jsou umístěny na webových stránkách organizací. Občané tak mají přehled o přístupnosti jednotlivých objektů před jejich návštěvou a v případě zjištění určité bariéry si s sebou mohou vzít doprovod. [7], [10]

#### *1.3.1 Metodika kategorizace přístupnosti*

Při vzniku Metodiky kategorizace přístupnosti se na základě společných jednání široké skupiny odborníků ujasnila kritéria pro kategorizaci míry přístupnosti a pravidla profesionálního mapování, aby šířené informace o bariérovosti či bezbariérovosti vycházely z jednotného základu v celé České republice. Dalším důvodem vzniku metodiky byla potřeba z uživatelského hlediska. Většina mapovaných objektů by dle stávající platné legislativy automaticky spadala

do skupiny nepřístupných objektů, přitom velká část těchto objektů je pro určité skupiny osob s omezenou schopností pohybu přístupná. Při vytváření návrhů úprav či odstraňování bariér je třeba respektovat stávající platnou legislativu, metodika tak slouží pouze pro informovanost obyvatel o stávajícím stavu objektů. [10], [11]

### *1.3.2 Údaje o přístupnosti*

Nejviditelnější informací o přístupnosti tvoří hlavní piktogram, který zařazuje objekt jako přístupný, částečně přístupný či nepřístupný. Jednotlivé kategorie přístupnosti mají jasné dané limity, dle kterých se rozdělují do těchto tří skupin. Tyto hlavní skupiny jsou také rozděleny dle barev, a to v semaforovém stylu. Dále je použito čtrnáct menších, doplňujících piktogramů, které udávají jejich platnost, pokud jsou zvýrazněny modrou barvou, zdali jsou pro objekt neplatné mají barvu šedou. Doplňujícími piktogramy jsou:

- Obtížný povrch
- Obtížný sklon
- Bezbariérový vstup hlavním vchodem
- Bezbariérový vstup bočním vchodem
- Schody
- Točité schodiště
- Výtah
- Plošina nebo výtah jen pro osoby s omezenou schopností pohybu
- Ližiny nebo rampa
- Úzké dveře nebo průjezdy
- Přístupná toaleta – WC I.
- Částečně přístupná toaleta – WC II.
- Obtížně přístupná nebo nepřístupná toaleta – běžné WC
- Vyhrazené parkovací místo.

Za piktogramy se nachází samotný text s popisem jednotlivých částí objektů společně s důležitými detaily a rozměry. [10], [11]



## **2 Požadavky bezbariérového užívání staveb**

Nejdůležitějším právním předpisem zabývajícím se bezbariérovým užíváním staveb je vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Vyhláška stanovuje požadavky na stavby, aby mohly být využívány všemi osobami. Dalšími důležitým podkladem je mezinárodní norma ČSN P ISO 21542 Pozemní stavby – Přístupnost a využitelnost vybudovaného prostředí. [4], [6]

### **2.1 Přístup k budově**

Pro vhodný přístup k budovám pohybově postižených osob je potřeba umístění zastávek veřejné dopravy a vymezených parkovacích stání, co nejbližší vstupu do objektu. Při řešení přístupu k objektům se musí také dbát na hmatové a vizuální informace pro osoby se zrakovým postižením. [3], [6]

#### *2.1.1 Komunikace pro chodce*

Komunikace pro pěší musí být vhodně přizpůsobena pro pohyb osob pohybově i zrakově postižené.

Pro osoby zrakově postižené musí být komunikace pro chodce doplněna vodicí linií, která musí mít jasně daný začátek a konec. Vodicí linií může být obrubník trávníku výšky minimálně 60 mm, fasádou domu, zábradlím se spodní vodicí tyčí aj. Vodicí linie může být přerušena v maximální délce 6000 mm. V případě delšího přerušení je nutné zřídit vodicí linii umělou.

Výškové rozdíly na komunikacích pro pěší smí být maximálně 20 mm. Komunikace pro chodce musí mít volnou šířku minimálně 1500 mm, ke které dále přidává bezpečnostní odstup od vozovky. Podélný sklon komunikace pro chodce může být maximálně 8,33 % a příčný sklon 2 %. V případě úseků delší než 200 m se sklonem větším než 5 %, musí být vybudována odpočívadla s rozměry 1500 mm x 1500 mm. Sklon těchto odpočívadel smí být pouze v jednom směru, a to maximálně 2 %. [3], [4]

### *2.1.2 Přechody pro chodce*

Maximální délka neděleného přechodu nově navrhovaných komunikací je 6500 mm, u změn dokončených staveb je tato délka maximálně 7000 mm.

Pro osoby se zrakovým postižením se musí zřídit hmatové a vizuální prvky. Varovný pás sloužící pro ohraničení nebezpečného místa o šířce 400 mm. Signální pás určující přístup k přechodu pro chodce, který tak určuje směr jeho přecházení. Signální pás musí mít minimálně délku 1500 mm a šířku 800-1000 mm. Povrch plochy od varovného a signálního pásu musí být ve vzdálenosti 250 mm musí mít rovinný a kontrastní. [3], [4]

### *2.1.3 Nástupiště veřejné dopravy*

Nástupiště veřejné dopravy musí být vybudována s rovným, zpevněným a nekluzkým povrchem. Nástupní hrana nástupiště musí být ve výšce 200 mm. Výjimku lze udělit u změn dokončených staveb, kde se toleruje výška 160 mm. Okraj nástupní hrany nástupiště musí být opatřen kontrastním pásem. Pevné překážky kromě označnicku zastávky musí mít odstup 2000 mm. Ve stísněných podmínkách v intravilánu lze tuto hodnotu snížit na 1700 mm.

Signální pás umístěn u označnicku zastávky musí mít šířku 800-1000 mm a být z reliéfní dlažby. Označnick se umísťuje 800 mm vedle sloupku označnicku s koncem vzdáleným 500 mm před hranou nástupiště. Tabulky s názvy stanic, čísel linek a piktogramy dopravy se umísťují kolmo k podélné ose nástupiště. Výškově musí být umístěny minimálně 2200 mm. [3], [4]

#### *2.1.4 Vyhrazené parkovací stání*

Od vyhrazených parkovacích stání musí být umožněn bezbariérový přístup na komunikaci pro chodce.

Při řešení kolmého parkovacího stání musí být jeho šířka minimálně 3500 mm a délka minimálně 5000 mm. Tato šířka zahrnuje i manipulační plochu šířky 1200 mm, v případě dvou sousedících vyhrazených parkovacích stání lze tuto manipulační plochu využít pro obě místa. Sníží se tímto prostorové nároky na vyhrazená parkovací místa. V případě řešení podélného stání musí být jeho délka minimálně 7000 mm a šířka 3500 mm. Zřízené vyhrazené parkovací stání smí mít podélný sklon maximálně 2 % a příčný sklon maximálně 2,5 %. [3], [4]

### **2.2 Vstup do budovy**

Před vstupy do budov musí být dostatečná manipulační plocha o minimálních rozměrech 1500 mm x 1500 mm. Délka ve směru přístupu se musí zvýšit na minimálně 2000 mm, pokud se vstupní dveře otevírají směrem ven. Sklon na těchto manipulačních plochách před vstupy je přípustný pouze v jednom směru a s maximální hodnotou 2 %. Vstupní dveře do objektů musí mít celkovou šířku minimálně 1250 mm, kdy hlavní křídlo dveří musí být široké minimálně 900 mm. Na vstupních dveřích musí být umístěno vodorovné madlo ve výšce 800-900 mm. Vodorovné madlo se umísťuje na opačnou stranu, než jsou závěsy. V případě řešení bezbariérového vstupu pomocí vstupu vedlejšího, musí se tento fakt uvést v blízkosti hlavního vstupu na viditelném místě a přístupovou cestu řádně vyznačit.

Vstupní dveře, které jsou zaskleny níže než 400 mm, musí být chráněny proti mechanickému poškození vozíkem. Dveře, které jsou zaskleny níže než 800 mm, musí být kontrastně označeny oproti pozadí. Kontrastním označením je myšlen výrazný pruh šířky minimálně 50 mm nebo pruh značek s průměrem minimálně 50 mm, které jsou od sebe vzdáleny maximálně 150 mm. Toto kontrastní značení se umísťuje do výšky 800-1000 mm a zároveň do výšky 1400-1600 mm. V případě umístění zvonkového panelu musí být jeho horní hrana maximálně ve výšce 1200 mm. Zvonkový panel musí být zároveň odsazen od pevné překážky minimálně 500 mm. [3], [4]

### 2.2.1 Bezbariérové rampy

Vstupy do budov se přednostně navrhují v úrovni přilehlého terénu. V případě nutnosti řešení výškového převýšení se zřizují bezbariérové rampy, v krajním případě zvedací zařízení. Šířka zřizované rampy je minimálně 1500 mm a maximální délka je 9000 mm. Pokud je délka rampy větší je nutné rampu přerušit podestou o minimálních rozměrech 1500 mm x 1500 mm.

Sklon rampy může být v podélném směru maximálně 6,25 % a v příčném směru maximálně 1 %. Sklon případné podesty může být pouze v jednom směru maximálně 2 %. Požadavek na podélný sklon rampy je zmírněn v případě změny dokončené stavby. Pokud je tato rampa kratší než 3000 mm, může být její podélný sklon maximálně až 12,5 %. Rampa musí být opatřena zábradlím po obou stranách ve výšce 900 mm se spodní tyčí ve výšce 100-250 mm. Spodní tyč zábradlí slouží jako opatření proti sjetí vozíku a zároveň jako vodící prvek pro bílou hůl. Madlo rampy musí být odsazeno od svislé konstrukce minimálně 60 mm a přesahovat její začátek a konec o minimálně 150 mm. [3], [4]

## 2.3 Komunikační prostory a zařízení

V prostorech se musí veškeré ovládací prvky – vypínače, ovladače atd. umísťovat do maximální výšky 1200 mm.

Šířka komunikačních prostor vychází zejména z prostorových požadavků osob využívající tyto prostory. Pro bezproblémové míjení dvou osob na vozíku je potřebná minimální šířka chodby 1800 mm. V prostorech nemocnic je třeba zohlednit převoz pacientů na lůžkách. Šířka chodeb v nemocnicích je tak potřebná minimálně 2000 mm. Na chodbách je vhodné umístit madla do výšky 900 mm s dostatečným kontrastním odlišením od okolí, která slouží jako opora pacientům.

Počet stupňů za sebou ve všech ramenech téhož schodiště musí být minimálně 3 a maximálně 16. Výška jednoho schodišťového stupně může být maximálně 160 mm. Schodišťová ramena se musí opatřit madly po obou stranách ve výšce 900 mm, s přesahem prvního a posledního stupně o 150 mm a odsazením od svislé konstrukce minimálně 60 mm. Stupnice nástupního a výstupního stupně schodišťového ramene je třeba vhodně kontrastně označit.

Výtahy umístěny v budovách musí mít minimální rozměry 1100 mm x 1400 mm, s šířkou vstupu minimálně 900 mm. V případě stavby pro nemocnici je nutné zřídit minimálně jednu výtahovou kabinu s rozměry 1400 mm x 2300 mm, s šířkou vstupu 1100 mm. Před vstupy do výtahů musí být dostatečná manipulační plocha o rozměrech minimálně 1500 mm x 1500 mm. Ovladače výtahu mohou být maximálně ve výšce 1200 mm a odsazeny od rohu minimálně 500 mm. Ve výtahu musí být umístěno sklopné sedátko v dosahu ovladačů. [3], [4], [6]

## **2.4 Hygienické zařízení**

V místnostech hygienických zařízení musí být volná manipulační plocha o průměru minimálně 1500 mm. Manipulační plocha musí být zachována po osazení všech zařizovacích předmětů. Z důvodu umístění madel do těchto místností, musí stěny konstrukčně vyhovět pro jejich ukotvení. Nosnost opěrných madel musí být minimálně 150 kg. Podlaha v hygienických zařízeních musí být protiskluzná, pevná a matná. V kabinách musí být dodržen vizuální kontrast umístěných zařizovacích předmětů. V místě umyvadla musí být dodržena intenzita osvětlení minimálně 200 lx. [4], [6]

#### *2.4.1 Bezbariérové záchodové kabiny*

Minimální rozměry bezbariérových záchodových kabin jsou 1800 mm x 2150 mm. Výjimka lze udělat u změn dokončených staveb, kde tolerované rozměry jsou 1600 mm x 1600 mm. Ve zdravotnických zařízeních se mohou vyskytovat kabiny s využitím asistence. Tyto kabiny musí mít minimální rozměry 2200 mm x 2150 mm.

Vstupní dveře do kabiny se musí otevírat směrem ven, mít šířku minimálně 800 mm a být opatřeny vodorovným madlem z vnitřní strany ve výšce 800-900 mm. Dveře musí být opatřeny zámkem, který lze odjistit zvenku.

Záchodová mísa umístěná v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny musí být zpřístupněna pro čelní, diagonální nebo boční nástup. V kabinách s využitím asistence se záchodová mísa osazuje v ose stěny naproti vstupu. Záchodové mísy musí mít rozměr minimálně 700 mm mezi jejím čelem a zadní stěnou kabiny. Záchodová mísa musí být výškově osazena tak, aby horní hrana sedátka byla ve výšce 460 mm. Splachovací zařízení musí být přístupné pro osoby pohybově postižené. V kabině musí být nainstalována signalizace nouzového volání v dosahu ze záchodové mísy ve výšce 600-1200 mm a ze země ve výšce maximálně 150 mm. Záchodová mísa musí být opatřena madly po obou stranách, která se osadí ve vzájemné osové vzdálenosti 600 mm, do výšky 800 mm. Madlo umístěné na straně přístupu musí být sklopné s přesahem záchodové mísy 100 mm, pevné madlo na stěně vedle záchodové mísy ji musí přesahovat o 200 mm. V případě kabiny s využitím asistence musí být záchodová mísa opatřena po obou stranách záchodové mísy madla sklopná s přesahem 100 mm.

Umyvadlo musí být osazeno s výškou horní hrany 800 mm a musí umožnit podjezd osoby na vozíku. Na umyvadle musí být nainstalována výtoková baterie s pákovým ovládáním. Vedle umyvadla musí být umístěno svislé madlo délky minimálně 500 mm. Zrcadlo umístěné v kabině musí mít výšku spodní hrany maximálně 900 mm a výšku horní hrany minimálně 1800, čím se zrcadlo stane použitelné pro osobu na vozíku i pro osobu stojící. [3], [4]

#### *2.4.2 Bezbariérové sprchové kouty*

Sprchovací místo musí mít minimální rozměr 900 mm x 900 mm. Místo vedle sprchovacího prostoru pro odložení vozíku musí mít minimální rozměr 900 mm x 1200 mm a být oddělen od vodního paprsku. Mezi podlahou a dnem sprchovacího místa může být maximální výškový rozdíl 20 mm. Bezbariérové sprchové kouty musí být opatřeny sklopným sedátkem o rozměrech minimálně 450 mm x 450 mm do výšky 460 mm a v osové vzdálenosti 600 mm od boční stěny. Páková, ruční sprcha musí být umístěna na stěně kolmé k sedátku, maximálně 750 mm od rohu sprchového koutu. V sprchovém koutu musí být nainstalována signalizace nouzového volání v dosahu ze sedátka ve výšce 600-1200 mm a ze země ve výšce maximálně 150 mm.

Sprchový kout se osadí pevnými madly v místě ruční sprchy – vodorovné a svislé. Vodorovné madlo musí být umístěno ve výšce 800 mm, délky minimálně 600 mm a odsazeno od rohu maximálně 300 mm. Svislé madlo musí mít délku minimálně 500 mm a být odsazeno od rohu 900 mm. V případě společné koupelny, ve které je umístěn sprchový kout, záchodová mísa a umyvadlo, musí mít tato místnost minimální rozměr 2450 mm x 2300 mm. [3], [4]

#### *2.4.3 Kabiny pro osoby s pohybovým omezením*

Pro osoby s holemi apod. je vhodné v budovách zřídit záchodové kabiny pro osoby s pohybovým omezením o minimální šířce 900 mm. Záchodové kabiny se vybavují záchodovou mísou s výškou horní hrany sedátka 460 mm, vodorovnými madly po stranách kabiny ve výšce 800 mm, délky 600 mm a s přesahem záchodové mísy 200 mm a svislými madly délky 500 mm. V kabině se také umísťuje háček na oděv ve výšce 1100-1400 mm. Vstupní dveře kabiny musí mít minimální šířku 800 mm. [5]

### 3 Analýza stávajícího stavu vybraných oddělení

Analýza stávajícího stavu byla zpracována na základě průzkumu exteriéru a interiéru vybraných oddělení nemocnice Nového Jičína. Během průzkumu byla pořízena detailní fotodokumentace stávajícího stavu, která je součástí výkresové části. Další nedílnou součástí analýzy bylo měření a zaznamenávání poznatků a naměřených hodnot do formulářů, které jsou uvedeny v přílohové části. Díky údajům získaných při analýze stávajícího stavu se provedl návrh řešení odstranění bariér. Vybraná problémová místa jsou detailně řešena ve výkresové části.

#### 3.1 Nemocnice Nový Jičín

Nemocnice Nový Jičín s komplexní strukturou poskytované zdravotní péče je jedinou v regionu a spadá pod ní více než 170 000 obyvatel. Komplexní onkologické centrum, které je součástí nemocnice, se od ledna roku 2006 stalo součástí sítě onkologických pracovišť v České republice. V této síti je celkem třináct pracovišť a všechna splňují náročné požadavky, které jsou dané Českou onkologickou společností. [9]

##### 3.1.1 Oddělení podrobená průzkumu

Budovy podrobené mapování bezbariérovosti jsou graficky promítnuty ve výkresové části (viz výkres č. 2).

- Budova 1 – Porodní a novorozenecké oddělení – 2.NP  
Gynekologické oddělení a ambulance – 3.NP
- Budova 2 – Porodní a novorozenecké oddělení – 2.NP  
Gynekologické oddělení, gynekologické operační sály – 3.NP
- Budova 3 – Chirurgické oddělení – 2.NP  
Urologické oddělení – 3.NP  
Ortopedicko-traumatologické oddělení – 4.NP
- Budova 5a – Budova interních oborů  
Rehabilitace – 1.PP  
Onkologické oddělení – 3.NP  
Interní oddělení II – 4.NP



Neurologické oddělení – 5.NP

- Budova 6 – Dětské oddělení  
Ambulance – 1.NP  
Lůžková část – 2.NP, 3.NP
- Budova 11 – Komplexní onkologické centrum – 1.NP, 2.NP

### **3.2 Přístupnost areálu ze zastávek MHD a příměstských a dálkových linek**

Autobusové zastávky jsou vzdáleny od hlavního vstupu nemocnice v docházkových vzdálenostech od 100 m do 250 m. Nejbližší zastávka Nemocnice se nachází v docházkové vzdálenosti 100 m. Samotné nástupiště a trasy k nemocnici jsou podrobně řešeny ve výkresové části (viz výkres č. 3 a č. 5). Vzdálenější zastávkou umístěnou ve vzdálenosti do 250 m je zastávka Smetanovy sady. Nástupiště zastávek a trasa k nemocnici jsou podrobně řešeny ve výkresové části (viz výkres č. 4 a č. 6).

#### *3.2.1 Nástupiště a trasa od zastávky „Nemocnice“*

Nástupiště zastávky směrem na Starý Jičín má dostatečnou šířku 4000 mm s vyhovujícím odstupem pevných překážek 2200 mm. Signální pás nástupiště je nevyhovující svým technickým a vizuálním řešením. Nástupiště zastávky směrem do centra Nového Jičína má nedostatečnou šířku 1840 mm s nevyhovujícím odstupem pevných překážek 1000 mm. Nástupišti chybí signální pás. Nástupištěm chybí vizuální kontrast zastávkového obrubníku a jejich výška není dostatečná – 140 mm.

Z nástupiště zastávky směrem na Starý Jičín vede komunikace pro chodce ve sklonu 7,7 % na příjezdovou komunikaci pro vlastníky a obyvatele pozemku. U chodníku je umístěno zábradlí ve výšce 1100 mm s výškou vodící tyče ve výšce 880 mm. Na nástupišti není zajištěno napojení pro osoby se zrakovým postižením na vodící tyč. Zábradlí je nevhodné pro osoby s tělesným postižením i pro osoby se zrakovým postižením. Po příjezdové komunikaci pro vlastníky pozemku ve sklonu 4 % se uživatel dostane na chodník. Druhou možností je trasa z nástupiště druhou stranou, také přes příjezdovou komunikaci pro vlastníky pozemku, kde jsou nesmyslně umístěny a nevhodně řešeny hmatové prvky a napojení na přirozenou vodící linii. Trasa k hlavnímu vchodu dále vede po chodníku šířky 1800 mm. Z nástupiště směrem do centra

Nového Jičína vede nájezd na chodník ve sklonu 9,1 % se zábradlím ve výšce 1010 mm s výškou vodící tyče ve výšce 720 mm. Zábradlí je nevhodné pro osoby s tělesným postižením i pro osoby se zrakovým postižením. Trasa dále vede po chodníku dostatečné šířky k přechodu pro chodce. Přechod je řešen přes dva jízdní pruhy s ochranným ostrůvkem šířky 2000 mm. K přechodu pro chodce vede signální pás, který je napojen na přirozenou vodící linii – obrubník. Signální a varovný pás přechodu pro chodce má správné rozměry. Varovný pás není správně ukončen. Na přechodu je zřízen vodící pás přechodu. Za přechodem pro chodce je signální pás napojen na přirozenou vodící linii – obrubník, který je poté ukončen a chybí napojení na přirozenou vodící linii – fasádu domu. Za přechodem pro chodce se trasy od jednotlivých nástupišť spojují. Před hlavním vstupem a vjezdem do nemocnice je zřízen přechod pro chodce, který je nevhodně řešen. Pro návštěvníky nemocnice je dále zřízen průchod kolem recepcce, který má nedostatečnou šířku a návštěvníci tak automaticky využívají pro příchod vozovku místo chodníku.



*Obr. 1 Nástupiště zastávky "Nemocnice"*

### *3.2.2 Nástupiště a trasa od zastávky „Smetanovy sady“*

Nástupiště zastávek mají dostatečnou šířku 2400 mm a 4110 mm s vyhovujícími odstupy pevných překážek 1770 mm. Nástupišťům chybí signální pás a vizuální kontrast zastávkového obrubníku. Nástupiště mají nevyhovující výšku 120 mm.

Z nástupiště zastávky směrem na Kojetín a Starý Jičín vede komunikace pro chodce v podélném sklonu 4,1 % a příčném sklonu 6,7 %. Chodník je zde ukončen a uživatel je takto naveden na komunikaci pro motorová vozidla. Z nástupiště směrem do centra Nového Jičína

vede chodník o dostatečné šířce a přirozenou vodicí linií – obrubníkem s podélným sklonem 3 % a příčným sklonem 1,3 %. Chodník vede k místu pro přecházení, které není vyřešeno žádnou technickou úpravou, která by byla vhodná pro osobu na vozíku nebo zrakově postiženou. Povrch je nerovný a řešení výškového rozdílu mezi chodníkem a vozovkou je vyhovující. Dále není řešeno přecházení komunikace pro motorová vozidla na druhou stranu pro pokračování v trase k nemocnici. Celá ulice není vybavena přechodem pro chodce nebo místem pro přecházení. Za komunikací pro motorová vozidla se trasy jednotlivých nástupišť spojují a vedou dále přes park, kterým se dostanou k přechodu pro chodce a trasa se tak napojuje na trasu od zastávky „Nemocnice“ z nástupiště směrem do centra Nového Jičína. Popis přechodu pro chodce a následující trasa je tedy popsána v kapitole 2.2.1 Nástupiště a trasa od zastávky „Nemocnice“.



*Obr. 2 Komunikace pro chodce*

### **3.3 Parkovací stání**

Na ulici K nemocnici se před hlavním vjezdem do areálu nemocnice nachází velké parkoviště s 89 parkovacími stání. Parkoviště je otevřeno nonstop a je zpoplatněno. Na parkovišti nejsou vyhrazeny parkovací stání pro osoby tělesně postižené. Na této ulici se podél hranice pozemku nemocnice nachází dalších 14 parkovacích stání, která zpoplatněna nejsou. Tato parkovací místa jsou časově omezena na maximální dobu stání tří hodin. Mezi parkovacími místy nejsou opět vyhrazeny parkovací stání pro osoby tělesně postižené.

Po celém areálu nemocnice jsou rozprostřeny parkovací stání pro zaměstnance jednotlivých budov a oddělení. Tato parkovací místa jsou vždy označena cedulkou s přiřazeným číslem. Před budovou č. 5a, budovou interních oborů se nachází tři vyhrazená parkovací stání pro osoby tělesně postižené. Tato tři parkovací místa jsou jedinými vyhrazenými pro návštěvníky přímo v areálu nemocnice. Všechny zmíněné možnosti parkování jsou také řešeny ve výkresové části (viz výkres č. 7).



*Obr. 3 Placené parkoviště*

### **3.4 Budova 1 a budova 2**

Budovy 1 a 2 jsou volně propojeny. Z tohoto důvodu byl výsledek analýzy spojen do jednoho zhodnocení. V budovách byla provedena analýza stávajícího stavu porodního a novorozeneckého oddělení, gynekologického oddělení a ambulance umístěných v 2.NP a 3.NP budovy.

#### *3.4.1 Hlavní vstup*

K hlavnímu vstupu budovy vedou tři schodišťové stupně s výškou jednoho schodišťového stupně 140 mm. Schodiště není opatřeno madly a stupnice nástupního a výstupního stupně nejsou kontrastně rozeznatelné od okolí. Nad schodištěm jsou umístěny dvoukřídlé dveře šířky 1800 mm s šířkou hlavního křídla 900 mm. Za dveřmi se nachází prostor pro příjezd sanitek. Schodišťové stupně se dají obejít přes komunikaci určenou pro příjezd a odjezd sanitek. Komunikace je v podélném sklonu 6,7 % a příčném sklonu 4 % (správně max. 2 %). Detailní řešení hlavního vstupu je také ve výkresové části (viz výkres č. 8).

Za komunikací pro příjezd a odjezd sanitek se nachází dvoukřídle, automatické dveře otevíravé do stran šířky 1500 mm. Před vstupními dveřmi je dostatečný manipulační prostor. Za dveřmi se nachází zádveří o rozměrech 3350 mm x 2800 mm. V zádveří jsou dvoukřídle, automatické dveře otevíravé do stran šířky 1500 mm. Dveře jsou zaskleny od výšky 910 mm a jsou bez prahu.



*Obr. 4 Hlavní vstup budovy I*

#### *3.4.2 Přístup k mapovaným oddělením*

Za vstupem se vpravo nachází tabule s ukazateli jednotlivých oddělení. K jednotlivým oddělením se návštěvník nemocnice dostane pomocí schodiště nebo výtahu. K výtahu a schodišti je bezproblémový přístup pro osoby s pohybovým omezením. Hlavní schodiště spojující všechna podlaží budovy má šířku 1450 mm a je opatřeno zábradlím ve výšce 1020 mm (správně 900 mm). Stupnice nástupního a výstupního stupně všech schodišťových ramen jsou kontrastně rozeznatelná od okolí.



*Obr. 5 Hlavní schodiště v budově I*

Při průchodu do levé části budovy, kde se nachází evakuační schodiště a výtah určen především ke služebním účelům, uživatel narazí na dvouramennou rampu bez podesty. Rampa je široká 2080 mm a je opatřena madlem ve výšce 900 mm. První rameno rampy má délku 3160 mm, podélný sklon 15,3 % (správně max. 6,25 %) a příčný sklon 3,4 % (správně max. 1 %). Druhé rameno rampy má délku 2690 mm, podélný sklon 17,6 % (správně max. 6,25 %) a příčný sklon 6,6 % (správně max. 1 %). Rampa je absolutně nevyhovující pro osoby s omezenou schopností pohybu, navigační systém za hlavním vstupem navádí návštěvníky vpravo, kde je k jednotlivým oddělením lepší přístup.



*Obr. 6 Rampa v interiéru*

### *Výtahy*

Výtah v pravé části budovy je volně přístupný, osobní s dojezdem na hlavních podestách. Detailní řešení výtahu je také ve výkresové části (viz výkres č. 9). Výtah je umístěn u hlavního schodiště a je průchozí o rozměrech 1260 mm x 2550 mm. Před vstupními dveřmi výtahu je dostatečná manipulační plocha. Vstupní dveře výtahu jsou dvoukřídlé, otevíravé mechanicky směrem ven šířky 1100 mm. Na nástupních místech jsou umístěny ovladače ve výšce 1300 mm (správně max. 1200 mm) a nejsou označeny příslušným Braillovým znakem. Uvnitř výtahové kabiny je umístěn jeden panel s ovládacími tlačítky s vystouplým reliéfem s horním tlačítkem ve výšce 1700 mm (správně max. 1200 mm). Ovladače jsou označeny příslušným Braillovým znakem pod reliéfními značkami (správně vpravo od ovladače). Výtahová kabina není opatřena akustickým a fonetickým hlášením. Ve výtahové kleci je na bočních stěnách umístěno madlo ve výšce 1080 mm (správně 900 mm). Ve výtahové kabině není nainstalováno sklopné sedátko.

Výtah v levé části budovy je osobní s dojezdem na hlavních podestách a slouží především ke služebním účelům. Detailní řešení výtahu je také ve výkresové části (viz výkres č. 13). Výtah je umístěn u evakuačního schodiště a je průchozí o rozměrech 1400 mm x 2130 mm. Před vstupními dveřmi výtahu je dostatečná manipulační plocha. Vstupní dveře výtahu jsou automatické šířky 1020 mm. Na nástupních místech jsou umístěny ovladače ve výšce 1320 mm (správně max. 1200 mm) a nejsou označeny příslušným Braillovým znakem. Uvnitř výtahové kabiny je umístěn jeden panel s ovládacími tlačítky s vystouplým reliéfem s horním tlačítkem ve výšce 1260 mm (správně max. 1200 mm) a nejsou označeny příslušným Braillovým znakem. Výtahová kabina není opatřena akustickým a fonetickým hlášením. Ve výtahové kleci je na bočních stěnách umístěno madlo ve výšce 800 mm (správně 900 mm) a na boční stěně umístěno zrcadlo s výškou spodní hrany 1060 mm (správně max. 900 mm). Ve výtahové kabině není nainstalováno sklopné sedátko.

#### *3.4.3 2.NP – Porodní a novorozenecké oddělení*

V oddělení se nachází operační sál, lůžkové pokoje, ordinace, vyšetřovny, sesterny, hygienické prostory a sklady. Vstupní dveře na oddělení jsou dvoukřídlé, otevíravé směrem ven šířky 1500 mm, hlavní křídlo má šířku 900 mm. Dveře jsou bez prahu a bez madla. Vpravo od vstupních dveří na oddělení se nachází zvonek ve výšce 1400 mm (správně do 1200 mm).

#### *Interiér*

Šířka chodby na oddělení má dostatečnou šířku 2500 mm. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Na chodbě je umístěno madlo ve výšce 900 mm s odsazením od stěny 80 mm. Madlo je dostatečně kontrastně odlišeno od stěny. Dveře do jednotlivých pokojů a vyšetřoven jsou šířky 1000 mm, bez prahu.

### *Hygienické prostory*

Na oddělení jsou na každém konci chodby umístěny hygienické prostory s WC. Hygienické prostory nejsou přizpůsobeny bezbariérovému užívání. V prostorech je nedostatečné kontrastní řešení hygienického zařízení. Dveřím chybí štítek s příslušným Braillovým znakem. Hygienické prostory jsou také řešeny ve výkresové části (viz výkres č. 10 a č. 14). V oddělení se nenachází žádná bezbariérová WC kabina, nejbližší možná se nachází ve 3.NP v gynekologickém oddělení u ambulance.

#### *3.4.4 3.NP – Gynekologické oddělení a ambulance*

V oddělení se nachází příjem, vyšetřovna, lůžkové pokoje a hygienické prostory. Vstupní dveře na oddělení jsou dvoukřídlové, otevíravé směrem ven šířky 1500 mm, hlavní křídlo má šířku 900 mm. Dveře jsou bez prahu a bez madla. Vpravo od vstupních dveří na oddělení se nachází zvonek ve výšce 1400 mm (správně do 1200 mm).



*Obr. 7 Vstupní dveře na oddělení*

### *Interiér*

Šířka chodby na oddělení má dostatečnou šířku 2500 mm. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Na chodbě je umístěno madlo ve výšce 900 mm s odsazením od stěny 80 mm. Madlo je dostatečně kontrastně odlišeno od stěny. Dveře do jednotlivých pokojů a vyšetřoven jsou šířky 1000 mm, bez prahu.



### *Hygienické prostory*

Na oddělení jsou na každém konci chodby umístěny hygienické prostory s WC. Hygienické prostory nejsou přizpůsobeny bezbariérovému užívání. V prostorech je nedostatečné kontrastní řešení hygienického zařízení. Dveřím chybí štítek s příslušným Braillovým znakem. Hygienické prostory jsou také řešeny ve výkresové části (viz výkres č. 10 a č. 14).

### *Bezbariérová WC kabina*

Bezbariérová kabina je volně přístupná, společná pro muže i ženy. Detailní řešení kabiny je také ve výkresové části (viz výkres č. 11).

Dveře kabiny jsou označeny piktogramem vozíku a nápisem „Bezbariérové WC“. Dveře se otevírají směrem ven šířky 1100 mm a jsou opatřeny zámkem s klíčem díky kterému kabinu nelze odjistit zvenku v případě nehody. Dveřím chybí štítek s Braillovým písmem a z vnitřní strany vodorovné madlo. Za vstupem se nachází vypínač ve výšce 1440 mm (správně do 1200 mm). Samotná kabina má rozměry 1650 mm x 1700 mm, které jsou vyhovující u změn dokončených staveb. V místnosti je dostatečný manipulační prostor. V kabině chybí vizuální kontrasty hygienických zařízení a háček na oděvy. Signalizace nouzového volání je umístěna ve výšce 920 mm na vzdálenější stěně od záchodové mísy. Signalizační tlačítko tedy není v dosahu ze země ani ze záchodové mísy.

Záchodová mísa je nevhodně umístěna zešíkma v rohu místnosti v osové vzdálenosti 650 mm od boční stěny (správně 450 mm) a se vzdáleností mezi čelem mísy a zadní stěnou 930 mm. Výška horní hrany sedátka záchodové mísy je 400 mm (správně 460 mm). Ovládání splachovacího zařízení je mechanické a umístěno vzadu ve výšce 760 mm. Na stěně je umístěno nevyhovující šikmé, pevné madlo délky 500 mm, ve výšce 850-1100 mm, které je absolutně nedosažitelné pro člověka sedící na záchodové míse.

Umyvadlo opatřeno pákovou baterií je nainstalováno s horní hranou ve výšce 800 mm s nedostatečnou výškou podjezdu 500 mm. Umyvadlo není opatřeno svislým madlem. U umyvadla se nachází mýdelník ve výšce 990 mm, papírové utěrky ve výšce 1150 mm a odpadkový koš.



*Obr. 8 Bezbariérová WC kabina v budově I*

### *Koupelna*

V koupelně se nachází dvě sprchovací místa. Jeden box a jedna volná sprchovací plocha. Koupelna není přizpůsobená k bezbariérovému užívání, slouží především pro očistu pacienta s pomocí personálu. V místnosti je k dispozici židle, vozíky a sprchovací lehátko. Detailní řešení koupelny je také ve výkresové části (viz výkres č. 12).

Dveře do místnosti se otevírají směrem ven šířky 1000 mm. Dveřím chybí štítek s Braillovým písmem a z vnitřní strany vodorovné madlo. Koupelna má celkové rozměry 2880 mm x 4100 mm. V kabině chybí vizuální kontrasty hygienických zařízení. Sprchový kout má rozměr sprchovacího místa 1000 mm x 1220 mm. Při vstupu na sprchovací plochu je umístěn sokl výšky 120 mm. Páková baterie je umístěna ve výšce 1200 mm. Ve sprchovém koutu je umístěno šikmé madlo délky 400 mm, ve výšce 850-1150 mm a signalizace nouzového volání ve výšce 220-2180 mm. Sprchovací plocha určená pro očistu pacienta s pomocí personálu má rozměry 2950 mm x 1400 mm a je opatřena pákovou baterií ve výšce 1270 mm.

### 3.5 Budova 3

V budově byla provedena analýza stávajícího stavu chirurgického, urologického a ortopedicko-traumatologického oddělení umístěných ve 2.-4.NP budovy. Budova nemá samostatný hlavní vstup. Návštěvník nemocnice se k jednotlivým oddělením dostane přes hlavní vstup hlavní budovy 1 popsané v kapitole 2.4.1 Hlavní vstup.

#### 3.5.1 Přístup k mapovaným oddělením

Na každém konci budovy jsou umístěna hlavní schodiště spojující všechna podlaží budovy o šířce 1830 mm. Schodiště je opatřeno zábradlím ve výšce 1070 mm (správně 900 mm) odsazeným od svislé konstrukce 40 mm (správně 60 mm). Stupnice nástupního a výstupního stupně schodišťových ramen nejsou vhodně kontrastně označeny.

#### *Výtahy*

Součástí budovy jsou dva výtahy umístěny v zadní části. Pro návštěvníky, kteří přicházejí z hlavní budovy, je přirozenější použít výtah, který je součástí budovy 4. Budova 4 není součástí mapování nemocnice, ale tento výtah byl do mapování zahrnut. Výtahy umístěné v budově jsou volně přístupné, osobní s dojezdem na hlavních podestách. Detailní řešení výtahů je také ve výkresové části (viz výkres č. 15).

Výtah, který je součástí budovy 4 je neprůchozí o rozměrech 1640 mm x 2460 mm. Před vstupními dveřmi výtahu je dostatečná manipulační plocha. Vstupní dveře výtahu jsou mechanické, otevíravé směrem ven šířky 1050 mm. Na nástupních místech jsou umístěny ovladače ve výšce 1380 mm (správně do 1200 mm). Uvnitř výtahové kabiny je umístěn jeden panel s ovládacími tlačítky s horním tlačítkem ve výšce 1310 mm (správně do 1200 mm). Výtahová kabina není opatřena akustickým a fonetickým hlášením. Ve výtahové kleci je na bočních stěnách umístěno madlo ve výšce 1160 mm (správně 900 mm).

V zadní části budovy se nachází jeden menší a jeden větší výtah. Menší výtah je neprůchozí o rozměrech 1040 mm x 1040 mm (správně min 1100 mm x 1400 mm). Před vstupními dveřmi výtahu je dostatečná manipulační plocha. Vstupní dveře výtahu jsou mechanické, otevíravé směrem ven i dovnitř šířky 730 mm (správně min 900 mm). Na nástupních místech jsou umístěny ovladače ve výšce 1330 mm (správně do 1200 mm). Uvnitř výtahové kabiny je umístěn jeden panel s ovládacími tlačítky s rytým reliéfem s výškou horního tlačítka 1330 mm (správně vystouplý reliéf, výška do 1200 mm). Ovladače nejsou označeny příslušným Braillovým znakem. Výtahová kabina není opatřena akustickým a fonetickým hlášením. Ve výtahové kabině není umístěno sklopné sedátko a madlo.

Větší výtah je neprůchozí o rozměrech 1570 mm x 2450 mm. Před vstupními dveřmi výtahu je dostatečná manipulační plocha. Vstupní dveře výtahu jsou mechanické, otevíravé směrem ven šířky 1040 mm. Na nástupních místech jsou umístěny ovladače ve výšce 1190 mm. Uvnitř výtahové kabiny je umístěn jeden panel s ovládacími tlačítky s rytým reliéfem s výškou horního tlačítka 1320 mm (správně vystouplý reliéf, výška do 1200 mm). Ovladače nejsou označeny příslušným Braillovým znakem. Výtahová kabina není opatřena akustickým a fonetickým hlášením. Ve výtahové kleci je na čelní a bočních stěnách umístěno madlo ve výšce 1160 mm (správně 900 mm). Ve výtahové kabině není nainstalováno sklopné sedátko.

### *3.5.2 2.NP – Chirurgické oddělení*

V oddělení se nachází lůžkové pokoje, vyšetřovny, sesterna, společenská místnost a koupelna. Vstupní dveře na oddělení jsou dvoukřídlé, otevíravé směrem ven šířky 1500 mm, hlavní křídlo má šířku 940 mm. Dveře jsou bez prahu a bez madla. Vpravo od vstupních dveří na oddělení se nachází zvonek ve výšce 1400 mm (správně do 1200 mm).

#### *Interiér*

Šířka chodby na oddělení má dostatečnou šířku 2500 mm. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Na chodbě je umístěno madlo ve výšce 1050 mm (správně 900 mm) s odsazením od stěny 40 mm (správně 60 mm). Dveře do jednotlivých pokojů a vyšetřoven jsou šířky 1100 mm, bez prahu. Zárubně dveří jsou dostatečně kontrastně odlišeny od okolí. Výška stolů ve společenské místnosti je 740 mm.

### *Koupelna*

Koupelna slouží především pro očistu pacienta s pomocí personálu. V místnosti jsou k dispozici vozíky a sprchovací lehátko. Detailní řešení koupelny je také ve výkresové části (viz výkres č. 17).

Místnost, která celá slouží jako sprchovací plocha má rozměry 2000 mm x 2210 mm. Volné místo vedle sprchovacího prostoru pro odložení vozíku šířky 1500 mm není odděleno závěsem. Sprchovací plocha je opatřena sklopným sedátkem s rozměry 430 mm x 270 mm (správně 450 mm x 450 mm) ve výšce 510 mm (správně 460 mm) a v osové vzdálenosti od stěny 500 mm (správně 600 mm). Na stěně z boku sedátka je umístěna ruční, páková baterie ve výšce 1020 mm, odsazena od rohu 720 mm. Pod pákovou baterií je umístěno vodorovné madlo ve výšce 800 mm, délky 500 mm (správně 600 mm). Vedle baterie chybí svislé madlo.



*Obr. 9 Koupelna na chirurgickém oddělení*

### *3.5.3 3.NP – Urologické oddělení*

V oddělení se nachází lůžkové pokoje, vyšetřovny, sesterna, společenská místnost a koupelna. Vstupní dveře na oddělení jsou dvoukřídlé, otevíravé směrem ven šířky 1500 mm, hlavní křídlo má šířku 940 mm. Dveře jsou bez prahu a bez madla. Vlevo od vstupních dveří na oddělení se nachází zvonek ve výšce 1400 mm (správně do 1200 mm).

### *Interiér*

Šířka chodby na oddělení má dostatečnou šířku 2500 mm. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Na chodbě je umístěno madlo ve výšce 1050 mm (správně 900 mm) s odsazením od stěny 40 mm (správně 60 mm). Dveře do jednotlivých pokojů a vyšetřoven jsou šířky 1100 mm, bez prahu. Zárubně dveří a madla nejsou dostatečně kontrastně odlišeny od okolí. Výška stolů ve společenské místnosti je 740 mm.

### *Hygienické prostory*

Na oddělení byly zmapovány dvojce hygienické prostory u lůžkových pokojů. Hygienické prostory nejsou přizpůsobeny bezbariérovému použití ani pro očistu pacienta s pomocí personálu. Fotodokumentace těchto hygienických prostor se nachází ve výkresové části (viz výkres č. 18). Na tomto podlaží se nenachází žádné upravené hygienické prostory.

#### *3.5.4 4.NP – Ortopedicko-traumatologické oddělení*

V oddělení se nachází lůžkové pokoje, vyšetřovny, sesterna, společenská místnost a koupelna. Vstupní dveře na oddělení jsou dvoukřídlé, otevíravé směrem ven šířky 1500 mm, hlavní křídlo má šířku 940 mm. Dveře jsou bez prahu a bez madla. Vpravo od vstupních dveří na oddělení se nachází zvonek ve výšce 1400 mm (správně do 1200 mm).

### *Interiér*

Šířka chodby na oddělení má dostatečnou šířku 2500 mm. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Na chodbě je umístěno madlo ve výšce 1050 mm (správně 900 mm) s odsazením od stěny 40 mm (správně 60 mm), které není dostatečně kontrastně odlišeno od okolí. Dveře do jednotlivých pokojů a vyšetřoven jsou šířky 1100 mm, bez prahu. Zárubně dveří jsou dostatečně kontrastně odlišeny od okolí. Výška stolů ve společenské místnosti je 740 mm.

### *Koupelna s WC*

V místnosti se nachází sprchový kout, volná sprchovací plocha, záchodová kabina pro osoby s pohybovým omezením (osoby s holemi apod.) a umyvadlo. Koupelna není přizpůsobená k bezbariérovému užívání ani pro očistu pacienta s pomocí personálu. V místnosti je k dispozici vozík a židle. Detailní řešení koupelny je také ve výkresové části (viz výkres č. 19).

Dveře do místnosti šířky 1100 mm se otevírají směrem dovnitř. Dveřím chybí štítek s Braillovým písmem a z vnitřní strany vodorovné madlo. Koupelna má celkové rozměry 4150 mm x 5200 mm. V koupelně jsou částečně řešeny vizuální kontrasty zařízení. Za vstupem se nachází vypínač ve výšce 1300 mm (správně do 1200 mm). V místnosti je dostatečný manipulační prostor. Signalizace nouzového volání je umístěna ve WC kabině ve výšce 890 mm, ve sprchovém koutu ve výšce 500-2300 mm a ve volné sprchovací ploše ve výšce 610-1960 mm. Signalizační tlačítka nejsou v dosahu ze země.

Záchodová kabina pro osoby s pohybovým omezením má rozměry 950 mm x 1500 mm (dle normy min 900 mm x 1600 mm). Dveře kabiny mají šířku 600 mm (dle normy min 800 mm), jsou bez vodorovného madla a bez prahu. Výška horní hrany sedátka je 430 mm (správně 460 mm), na sedátku je připevněn nástavec, který celkovou výšku zvyšuje na 530 mm. Záchodová mísa je opatřena jedním vodorovným, pevným madlem ve výšce 830 mm, délky 400 mm (dle normy 600 mm).

Umyvadlo opatřeno pákovou baterií je nainstalováno s horní hranou ve výšce 800 mm s dostatečnou výškou podjezdu 650 mm. Umyvadlo je opatřeno vodorovným madlem ve výšce 950 mm, délky 500, ale není opatřeno svislým madlem. Nad umyvadlem je nainstalováno pevné zrcadlo s výškou spodní hrany 1500 mm (správně max. 900 mm). U umyvadla se nachází mýdelník ve výšce 970 mm, papírové utěrky ve výšce 1020 mm a odpadkový koš. Výškový rozdíl mezi podlahou s umyvadlem a podlahou koupelny je řešen krátkým nájezdem délky 290 mm, se sklonem 15,5 %.

Sprchový kout má rozměr sprchovacího místa 950 mm x 900 mm. Při vstupu na sprchovací plochu je umístěn sokl výšky 140 mm. Páková baterie je umístěna ve výšce 1150 mm. Ve sprchovém koutu je umístěno vodorovné madlo délky 450 mm, ve výšce 1100 mm a signalizace nouzového volání ve výšce 500-2300 mm. Volná sprchovací plocha má rozměry 1600 mm x 1600 mm, je opatřena pákovou baterií ve výšce 920 mm a vodorovným madlem ve výšce 1000 mm, délky 500 mm. Výškový rozdíl mezi podlahou s volnou sprchovací plochou a podlahou koupelny je řešen krátkým nájezdem délky 290 mm, se sklonem 15,5 %.



*Obr. 10 Koupelna s WC kabinou*

### **3.6 Budova 5a**

V budově byla provedena analýza stávajícího stavu rehabilitace, onkologického oddělení, interního oddělení II a neurologického oddělení umístěných v 1.PP a 3.-5.NP budovy.

#### *3.6.1 Hlavní vstup*

Vstupní dveře budovy jsou dvoukřídlé, automaticky otevíravé do stran šířky 1800 mm. Za dveřmi se nachází zádveří o rozměrech 4420 mm x 2220 mm. V zádveří jsou dvoukřídlé, automatické dveře otevíravé do stran šířky 1800 mm. Dveře jsou bez prahu, zaskleny níže než 400 mm a nejsou kontrastně označeny oproti pozadí. Před vstupními dveřmi, v zádveří i v interiéru za vstupem je dostatečný manipulační prostor. Detailní řešení hlavního vstupu je také ve výkresové části (viz výkres č. 20).

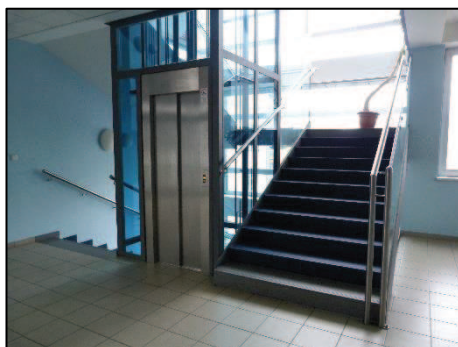




*Obr. 11 Hlavní vstup budovy 5a*

### *3.6.2 Přístup k mapovaným oddělením*

Za vstupem se naproti na stěně nachází tabule s ukazateli jednotlivých oddělení. K jednotlivým oddělením se návštěvník nemocnice dostane pomocí schodiště nebo výtahu. Hlavní schodiště spojující všechna podlaží budovy má šířku 1600 mm a je opatřeno zábradlím ve výšce 1060 mm (správně 900 mm) odsazeným od svislé konstrukce 60 mm. Stupnice nástupního a výstupního stupně všech schodišťových ramen nejsou vhodně kontrastně označena. Kontrastní řešení je řešeno pomocí jiné barvy celého schodišťového stupně.



*Obr. 12 Schodiště s proskleným výtahem*

## *Výtahy*

Výtahy umístěné v budově jsou volně přístupné, osobní s dojezdem na hlavních podestách. Detailní řešení výtahů je také ve výkresové části (viz výkres č. 22).

V zrcadle schodiště je umístěn prosklený, neprůchozí výtah o rozměrech 890 mm x 1200 mm (správně min 1100 mm x 1400 mm). Před vstupními dveřmi výtahu je dostatečná manipulační plocha. Vstupní dveře výtahu jsou automatické šířky 700 mm (správně min 900 mm). Na nástupních místech jsou umístěny ovladače s vystouplým reliéfem ve výšce 1120 mm. Uvnitř výtahové kabiny je umístěn jeden panel s ovládacími tlačítky s vystouplým reliéfem s horním tlačítkem ve výšce 1130 mm. Ovladače jsou označeny příslušným Braillovým znakem pod reliéfními značkami (správně vpravo od ovladače). Výtahová kabina je opatřena akustickým hlášením, chybí nainstalováno hlášení fonetické. Ve výtahové kleci je na bočních stěnách umístěno madlo ve výšce 1090 mm (správně 900 mm) a na levé boční stěně je umístěno zrcadlo s výškou spodní hrany 1180 mm (správně 900 mm). Ve výtahové kabině není nainstalováno sklopné sedátko. Výtah není vhodný pro osoby tělesně postižené z důvodů rozměrů kabiny a dlouhé doby čekání.

Další čtyři výtahy umístěné v budově interních oborů mají totožné rozměry a vybavení. Výtahy se nachází vždy naproti hlavního schodiště a slouží především pro služební účely. Výtahy jsou průchozí o rozměrech 1400 mm x 2440 mm, které vyhovují požadovaným rozměrům klece výtahu ve stavbě pro nemocnici. Před vstupními dveřmi výtahu je dostatečná manipulační plocha. Vstupní dveře výtahu jsou automatické šířky 1300 mm. Na nástupních místech jsou umístěny ovladače s vystouplým reliéfem ve výšce 1200 mm. Uvnitř výtahové kabiny jsou umístěny dva panely s ovládacími tlačítky s vystouplým reliéfem s horním tlačítkem ve výšce 1250 mm (správně max. 1200 mm). Ovladače jsou označeny příslušným Braillovým znakem pod reliéfními značkami (správně vpravo od ovladače). Výtahová kabina není opatřena akustickým a fonetickým hlášením. Ve výtahové kleci je na bočních stěnách umístěno madlo ve výšce 1120 mm (správně 900 mm) a na boční stěně je umístěno zrcadlo s výškou spodní hrany 1160 mm (správně 900 mm). Ve výtahové kabině je nainstalováno sklopné sedátko v dosahu ovladačů ve výšce 500 mm a rozměry 370 mm x 310 mm.

### 3.6.3 1.PP – Rehabilitace

V oddělení se nachází vodoléčba, tělocvičny, cvičebny, elektroléčba a hygienické prostory. Vstupní dveře na oddělení jsou dvoukřídlé, otevíravé směrem ven šířky 1450 mm, hlavní křídlo má šířku 900 mm. Dveře jsou bez prahu a bez vodorovného madla. Zasklení dveří zasahuje níže než 800 mm, v horní části nejsou vhodně kontrastně označeny – označení splývá s pozadím.

#### *Interiér*

Šířka chodby na oddělení má dostatečnou šířku 2400 mm. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Dveře do jednotlivých místností, vyšetřoven a cvičeben jsou šířky 900 mm, bez prahu. Dveře do tělocvičny jsou dvoukřídlé šířky 1450 mm s šířkou hlavního křídla 910 mm. Při vstupu na oddělení je zřízena recepce s výškou pultu 1000 mm (správně 800 mm). Dveře jsou dostatečně kontrastně odlišeny od okolí. Komunikační prostory jsou také řešeny ve výkresové části (viz výkres č. 21).



*Obr. 13 Tělocvična*

### *Bezbariérová WC kabina*

Bezbariérová kabina je volně přístupná, společná pro muže i ženy. Detailní řešení kabiny je také ve výkresové části (viz výkres č. 24).

Dveře kabiny nejsou označeny piktogramem vozíku ani nápisem s informací o bezbariérovosti kabiny. Dveře se otevírají směrem ven šířky 900 mm a jsou opatřeny zámkem se západkou, díky které lze kabinu odjistit zvenku v případě nehody. Dveři chybí štítek s Braillovým písmem a z vnitřní strany vodorovné madlo. Za vstupem se nachází vypínač ve výšce 1330 mm (správně do 1200 mm). Samotná WC kabina má rozměry 2000 mm x 1600 mm, které jsou vyhovující u změn dokončených staveb. V místnosti je dostatečný manipulační prostor. V kabině chybí vizuální kontrasty hygienických zařízení. V místnosti se nachází tři háčky na oděvy ve výškách 920-1530 mm. Signalizace nouzového volání je umístěna ve výšce 1070 mm na stěně u záchodové mísy. Signalizační tlačítko není v dosahu ze země, pouze ze záchodové mísy.

Záchodová mísa je umístěna v osově vzdálenosti 540 mm od boční stěny (správně 450 mm) a se vzdáleností mezi čelem mísy a zadní stěnou 540 mm (správně min 700 mm). Výška horní hrany sedátka záchodové mísy je 540 mm (správně 460 mm). Ovládání splachovacího zařízení je mechanické a umístěno vzadu ve výšce 1200 mm. Záchodová mísa je z obou stran opatřena sklopnými madly ve výšce 800 mm. Délka madel je 830 mm čím nemají správný přesah záchodové mísy. Osová vzdálenost madel je 600 mm.

Umyvadlo opatřeno pákovou baterií je nainstalováno s horní hranou ve výšce 800 mm s dostatečnou výškou podjezdu 650 mm. Umyvadlo není opatřeno svislým madlem. U umyvadla je umístěno zrcadlo s výškou spodní hrany 1340 mm (správně do 900 mm). U umyvadla se nachází mýdelník ve výšce 1000 mm, papírové utěrky ve výšce 1300 mm a odpadkový koš.

### *Vodoléčba*

V oddělení je umístěna velká vana s dostatečným vizuálním kontrastem. Vana je přizpůsobená pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu pomocí nainstalovaného zvedáku a madel uvnitř vany. Další menší vany mají nedostatečný vizuální kontrast a pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu nejsou přizpůsobeny.

V oddělení vodoléčby se nachází sprchovací kout, který není plně přizpůsoben bezbariérovému použití. Sprchovací box má rozměry 1050 mm x 950 mm, šířku vstupu do boxu 570 mm. Při vstupu na sprchovací plochu je umístěn sokl výšky 120 mm. Páková baterie je umístěna ve výšce 1240 mm. Ve sprchovém boxu je umístěno vodorovné madlo ve výšce 800 mm, délky 300 mm a svislé madlo ve výšce 780-1380 mm, délky 600 mm.



*Obr. 14 Velká vana se zvedákem*

### 3.6.4 1.NP

V prostoru za hlavním vstupem je umístěna bezbariérová WC kabina, která byla zahrnuta do analýzy.

#### *Bezbariérová WC kabina*

Bezbariérová kabina je volně přístupná, společná pro muže i ženy. Detailní řešení kabiny je také ve výkresové části (výkres č. 25).

Dveře kabiny jsou označeny piktogramem vozíku. Dveře se otevírají směrem ven šířky 900 mm a je možnost je odjistit zvenku v případě nehody. Dveřím chybí štítek s Braillovým písmem a z vnitřní strany vodorovné madlo. Za vstupem se nachází vypínač ve výšce 1340 mm (správně do 1200 mm). Samotná WC kabina má rozměry 1600 mm x 2020 mm, které jsou vyhovující u změn dokončených staveb. V místnosti je dostatečný manipulační prostor. V kabině chybí vizuální kontrasty hygienických zařízení, háček na oděvy a signalizace nouzového volání.

Záchodová mísa je umístěna v osově vzdálenosti 520 mm od boční stěny (správně 450 mm) a se vzdáleností mezi čelem mísy a zadní stěnou 550 mm (správně min 700 mm). Výška horní hrany sedátka záchodové mísy je 500 mm (správně 460 mm). Ovládání splachovacího zařízení je mechanické a umístěno vzadu ve výšce 1200 mm. Záchodová mísa je z obou stran opatřena sklopnými madly ve výšce 800 mm. Délka madel je 840 mm, čím nemají správný přesah záchodové mísy. Osová vzdálenost madel je 600 mm.

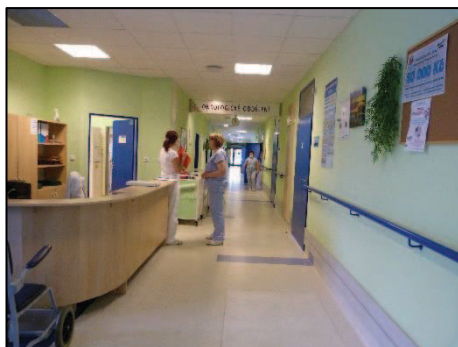
Umyvadlo opatřeno pákovou baterií je nainstalováno s horní hranou ve výšce 800 mm s dostatečnou výškou podjezdu 650 mm. Umyvadlo není opatřeno svislým madlem. U umyvadla se nachází mýdelník ve výšce 1000 mm, papírové utěrky ve výšce 1100 mm a odpadkový koš.

### *3.6.5 3.NP – Onkologické oddělení*

V oddělení se nachází lůžkové pokoje, sesterna, lékaři, jídelna, vyšetřovny a hygienické prostory. Vstupní dveře na oddělení jsou dvoukřídlé, otevíravé směrem ven šířky 1450 mm, hlavní křídlo má šířku 900 mm. Dveře jsou bez prahu a bez vodorovného madla. Vlevo od dveří je umístěn zvonek ve výšce 1400 mm (správně do 1200 mm). Zasklení dveří zasahuje níže než 800 mm, v horní části nejsou vhodně kontrastně označeny – označení splývá s pozadím.

#### *Interiér*

Šířka chodby na oddělení má dostatečnou šířku 2400 mm. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Na chodbě je umístěno madlo ve výšce 1020 mm (správně 900 mm) s odsazením od stěny 50 mm (správně 60 mm). Dveře do jednotlivých místností, pokojů a vyšetřoven jsou šířky 900-1100 mm, bez prahu. Madlo a dveře jsou dostatečně kontrastně odlišeno od stěny. Při vstupu na oddělení je zřízena recepce s výškou pultu 1000 mm (správně 800 mm). Komunikační prostory jsou také řešeny ve výkresové části (výkres č. 21).



*Obr. 15 Interiér oddělení*

### *Bezbariérová WC kabina*

Bezbariérová kabina je volně přístupná, společná pro muže i ženy. Detailní řešení kabiny je také ve výkresové části (viz výkres č. 26).

Dveře kabiny jsou označeny piktogramem vozíku. Dveře se otevírají směrem ven šířky 900 mm a je možnost je odjistit zvenku v případě nehody. Dveřím chybí štítek s Braillovým písmem a z vnitřní strany vodorovné madlo. Za vstupem se nachází vypínač ve výšce 1340 mm (správně do 1200 mm). Samotná WC kabina má rozměry 1750 mm x 1600 mm, které jsou vyhovující u změn dokončených staveb. V místnosti je dostatečný manipulační prostor. V kabině chybí vizuální kontrasty a háček na oděvy. Signalizace nouzového volání je umístěna na stěně u záchodové mísy ve výšce 1170 mm a u umyvadla ve výšce 1480 mm. Signalizační tlačítko není v dosahu ze země, pouze ze záchodové mísy.

Záchodová mísa je umístěna v osově vzdálenosti 450 mm od boční stěny a se vzdáleností mezi čelem mísy a zadní stěnou 560 mm (správně min 700 mm). Výška horní hrany sedátka záchodové mísy je 460 mm. Ovládání splachovacího zařízení je mechanické a umístěno vzadu ve výšce 1190 mm. Záchodová mísa je z obou stran opatřena sklopnými madly ve výšce 800 mm. Délka madel je 840 mm, čím nemají správný přesah záchodové mísy. Osová vzdálenost madel je 600 mm.

Umyvadlo opatřeno pákovou baterií je nainstalováno s horní hranou ve výšce 800 mm s dostatečnou výškou podjezdu 650 mm. Umyvadlo není opatřeno svislým madlem. U umyvadla se nachází mýdelník ve výšce 930 mm, papírové utěrky ve výšce 1320 mm a odpadkový koš.



## *Koupelna*

V koupelně se nachází dvě záchodové mísy a dvě sprchovací plochy. Jedna záchodová mísa a sprcha je přizpůsobena k bezbariérovému použití. Další záchodová mísa se sprchou slouží především pro očistu pacienta s pomocí personálu. V místnosti je k dispozici sprchovací lehátko. Detailní řešení koupelny je také ve výkresové části (viz výkres č. 27).

Dveře kabiny jsou označeny piktogramem vozíku a nápisem „WC, bezbariérová koupelna“. Dveře se otevírají směrem dovnitř, šířky 900 mm a není možnost je odjistit zvenku v případě nehody. Dveřím chybí štítek s Braillovým písmem a z vnitřní strany vodorovné madlo. Za vstupem se nachází vypínač ve výšce 1280 mm (správně do 1200 mm). Koupelna má rozměry 3200 mm x 3400 mm. V místnosti je dostatečný manipulační prostor. V kabině chybí vizuální kontrasty a háček na oděvy. Signalizace nouzového volání je umístěna na stěně u záchodové mísy ve výšce 870 mm, u umyvadla ve výšce 1100 mm a u sprchy ve výšce 940 mm a 1650 mm. Signalizační tlačítka nejsou v dosahu ze země.

Záchodová mísa je umístěna v osově vzdálenosti 540 mm od boční stěny (správně 450 mm) a se vzdáleností mezi čelem mísy a zadní stěnou 540 mm (správně min 700 mm). Výška horní hrany sedátka je 490 mm (správně 460 mm). Ovládání splachovacího zařízení je mechanické a umístěno vzadu ve výšce 1180 mm. Záchodová mísa je z obou stran opatřena sklopnými madly ve výšce 800 mm. Délka madel je 850 mm, čím nemají správný přesah záchodové mísy. Osová vzdálenost madel je 600 mm.

Umyvadlo opatřeno pákovou baterií je nainstalováno s horní hranou ve výšce 800 mm s dostatečnou výškou podjezdu 640 mm. Umyvadlo není opatřeno svislým madlem. U umyvadla se nachází mýdelník ve výšce 990 mm, papírové utěrky ve výšce 1360 mm a odpadkový koš.

Sprchovací plocha sprchy pro bezbariérové použití je 1200 mm x 1200 mm. Volné místo vedle sprchovacího prostoru pro odložení vozíku je odděleno závěsem šířky 300 mm (správně min 900 mm). Rozdíl mezi podlahou koupelny a podlahou sprchovacího místa je menší než 20 mm. Sprchovací plocha je opatřena sklopným sedátkem s rozměry 450 mm x 200 mm (správně

450 mm x 450 mm) ve výšce 460 mm a v osové vzdálenosti od stěny 425 mm (správně 600 mm). Na stěně z boku sedátka je umístěna ruční, páková baterie ve výšce 1200 mm, odsazena od rohu 470 mm. Pod pákovou baterií je umístěno vodorovné madlo ve výšce 800 mm, délky 300 mm (správně min 600 mm). Vedle baterie je umístěno svislé madlo délky 450 mm (správně 500 mm).

### *3.6.6 4.NP – Interní oddělení II*

V oddělení se nachází lůžkové pokoje, sesterna, lékaři, vyšetřovny, jídelna a hygienické prostory. Vstupní dveře na oddělení jsou dvoukřídlé, otevíravé směrem ven šířky 1450 mm, hlavní křídlo má šířku 900 mm. Dveře jsou bez prahu a bez vodorovného madla. Vlevo od dveří je umístěn zvonek ve výšce 1400 mm (správně do 1200 mm). Zasklení dveří zasahuje níže než 800 mm, v horní části nejsou vhodně kontrastně označeny – označení splývá s pozadím.

#### *Interiér*

Šířka chodby na oddělení má dostatečnou šířku 2400 mm. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Na chodbě je umístěno madlo ve výšce 1020 mm (správně 900 mm) s odsazením od stěny 50 mm (správně 60 mm). Dveře do jednotlivých místností, pokojů a vyšetřoven jsou šířky 900-1100 mm, bez prahu. Madlo a dveře jsou dostatečně kontrastně odlišeno od stěny. Při vstupu na oddělení je zřízena recepce s výškou pultu 1000 mm (správně 800 mm). Komunikační prostory jsou také řešeny ve výkresové části (viz výkres č. 21).

#### *Bezbariérová WC kabina*

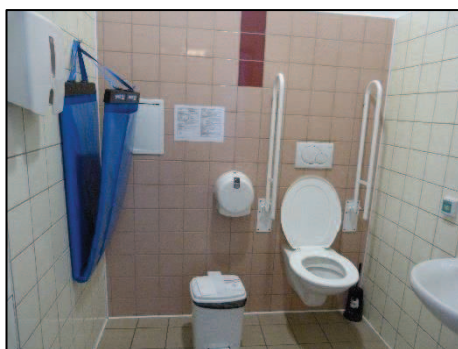
Bezbariérová kabina je volně přístupná, společná pro muže i ženy. Detailní řešení kabiny je také ve výkresové části (viz výkres č. 28).

Dveře kabiny jsou označeny piktogramem vozíku. Dveře se otevírají směrem ven šířky 900 mm a je možnost je odjistit zvenku v případě nehody. Dveřím chybí štítek s Braillovým písmem a z vnitřní strany vodorovné madlo. Za vstupem se nachází vypínač ve výšce 1340 mm (správně do 1200 mm). Samotná WC kabina má rozměry 1750 mm x 1600 mm, které jsou vyhovující u změn dokončených staveb. V místnosti je dostatečný manipulační prostor. V kabině chybí vizuální kontrasty a háček na oděvy. Signalizace nouzového volání je umístěna

na stěně u záchodové mísy ve výšce 1020 mm a u umyvadla ve výšce 1470 mm. Signalizační tlačítko není v dosahu ze země, pouze ze záchodové mísy.

Záchodová mísa je umístěna v osově vzdálenosti 450 mm od boční stěny a se vzdáleností mezi čelem mísy a zadní stěnou 560 mm (správně min 700 mm). Výška horní hrany sedátka záchodové mísy je 460 mm. Ovládání splachovacího zařízení je mechanické a umístěno vzadu ve výšce 1190 mm. Záchodová mísa je z obou stran opatřena sklopnými madly ve výšce 800 mm. Délka madel je 840 mm, čím nemají správný přesah záchodové mísy. Osová vzdálenost madel je 600 mm.

Umyvadlo opatřeno pákovou baterií je nainstalováno s horní hranou ve výšce 800 mm s dostatečnou výškou podjezdu 650 mm. Umyvadlo není opatřeno svislým madlem. U umyvadla se nachází mýdelník ve výšce 930 mm, papírové utěrky ve výšce 1380 mm a odpadkový koš.



*Obr. 16 Bezbariérová WC kabina*

## *Koupelna*

V koupelně se nachází dvě záchodové mísy a dvě sprchovací plochy. Jedna záchodová mísa a sprcha je přizpůsobena k bezbariérovému použití. Další záchodová mísa se sprchou slouží především pro očistu pacienta s pomocí personálu. V místnosti je k dispozici sprchovací lehátko. Detailní řešení koupelny je také ve výkresové části (viz výkres č. 29).

Dveře kabiny nejsou označeny piktogramem vozíku, pouze nápisem „bezbariérová koupelna“. Dveře se otevírají směrem dovnitř, šířky 900 mm a není možnost je odjistit zvenku v případě nehody. Dveřím chybí štítek s Braillovým písmem a z vnitřní strany vodorovné madlo. Za vstupem se nachází vypínač ve výšce 1300 mm (správně do 1200 mm). Koupelna má rozměry 3200 mm x 3400 mm. V místnosti je dostatečný manipulační prostor. V kabině chybí vizuální kontrasty a háček na oděvy. Signalizace nouzového volání je umístěna na stěně u záchodové mísy ve výšce 1060 mm, u umyvadla ve výšce 1080 mm a u sprchy ve výšce 880 mm a 1640 mm. Signalizační tlačítka nejsou v dosahu ze země.

Záchodová mísa je umístěna v osově vzdálenosti 500 mm od boční stěny (správně 450 mm) a se vzdáleností mezi čelem mísy a zadní stěnou 550 mm (správně min 700 mm). Výška horní hrany sedátka je 460 mm. Ovládání splachovacího zařízení je mechanické a umístěno vzadu ve výšce 1180 mm. Záchodová mísa je z obou stran opatřena sklopnými madly ve výšce 800 mm. Délka madel je 800 mm, čím nemají správný přesah záchodové mísy. Osová vzdálenost madel je 600 mm.

Umyvadlo opatřeno pákovou baterií je nainstalováno s horní hranou ve výšce 800 mm s dostatečnou výškou podjezdu 650 mm. Umyvadlo není opatřeno svislým madlem. U umyvadla se nachází mýdelník ve výšce 960 mm, papírové utěrky ve výšce 1210 mm a odpadkový koš.

Sprchovací plocha sprchy pro bezbariérové použití je 1200 mm x 1200 mm. Volné místo vedle sprchovacího prostoru pro odložení vozíku je odděleno závěsem šířky 300 mm (správně min 900 mm). Rozdíl mezi podlahou koupelny a podlahou sprchovacího místa je menší než 20 mm. Sprchovací plocha je opatřena sklopným sedátkem s rozměry 430 mm x 270 mm (správně

450 mm x 450 mm) ve výšce 460 mm a v osové vzdálenosti od stěny 515 mm (správně 600 mm). Na stěně z boku sedátka je umístěna ruční, páková baterie ve výšce 1230 mm, odsazena od rohu 340 mm. Pod pákovou baterií je umístěno vodorovné madlo ve výšce 800 mm, délky 300 mm (správně min 600 mm). U baterie chybí umístění svislého madla.

### *3.6.7 5.NP – Neurologické oddělení*

V oddělení se nachází lůžkové pokoje, sesterna, lékaři, vyšetřovny, jídelna a hygienické prostory. Vstupní dveře na oddělení jsou dvoukřídlé, otevíravé směrem ven šířky 1450 mm, hlavní křídlo má šířku 900 mm. Dveře jsou bez prahu a bez vodorovného madla. Vlevo od dveří je umístěn zvonek ve výšce 1400 mm (správně do 1200 mm). Zasklení dveří zasahuje níže než 800 mm, v horní části nejsou vhodně kontrastně označeny – označení splývá s pozadím.

#### *Interiér*

Šířka chodby na oddělení má dostatečnou šířku 2400 mm. Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Na chodbě je umístěno madlo ve výšce 1020 mm (správně 900 mm) s odsazením od stěny 50 mm (správně 60 mm). Dveře do jednotlivých místností, pokojů a vyšetřoven jsou šířky 900-1100 mm, bez prahu. Madlo a dveře jsou dostatečně kontrastně odlišeno od stěny. Při vstupu na oddělení je zřízena recepce s výškou pultu 1000 mm (správně 800 mm). Komunikační prostory jsou také řešeny ve výkresové části (viz výkres č. 21).

#### *Bezbariérová WC kabina*

Bezbariérová kabina je volně přístupná, společná pro muže i ženy. Detailní řešení kabiny je také ve výkresové části (viz výkres č. 30).

Dveře kabiny jsou označeny piktogramem vozíku. Dveře se otevírají směrem ven šířky 900 mm a je možnost je odjistit zvenku v případě nehody. Dveřím chybí štítek s Braillovým písmem a z vnitřní strany vodorovné madlo. Za vstupem se nachází vypínač ve výšce 1340 mm (správně do 1200 mm). Samotná WC kabina má rozměry 1750 mm x 1600 mm, které jsou vyhovující u změn dokončených staveb. V místnosti je dostatečný manipulační prostor. V kabině chybí vizuální kontrasty a háček na oděvy. Signalizace nouzového volání je umístěna

na stěně u záchodové mísy ve výšce 880 mm a u umyvadla ve výšce 1030 mm a 1490 mm. Signalizační tlačítko není v dosahu ze země, pouze ze záchodové mísy.

Záchodová mísa je umístěna v osově vzdálenosti 450 mm od boční stěny a se vzdáleností mezi čelem mísy a zadní stěnou 560 mm (správně min 700 mm). Výška horní hrany sedátka záchodové mísy je 460 mm. Ovládání splachovacího zařízení je mechanické a umístěno vzadu ve výšce 1190 mm. Záchodová mísa je z obou stran opatřena sklopnými madly ve výšce 800 mm. Délka madel je 840 mm, čím nemají správný přesah záchodové mísy. Osová vzdálenost madel je 600 mm.

Umyvadlo opatřeno pákovou baterií je nainstalováno s horní hranou ve výšce 800 mm s dostatečnou výškou podjezdu 650 mm. Umyvadlo není opatřeno svislým madlem. U umyvadla se nachází mýdelník ve výšce 930 mm, papírové utěrky ve výšce 1320 mm a odpadkový koš.

### *Koupelna*

V koupelně se nachází dvě záchodové mísy a dvě sprchovací plochy. Jedna záchodová mísa a sprcha je přizpůsobena k bezbariérovému použití. Další záchodová mísa se sprchou slouží především pro očistu pacienta s pomocí personálu. V místnosti je k dispozici sprchovací lehátko a vozíky. Detailní řešení koupelny je také ve výkresové části (viz výkres č. 31).

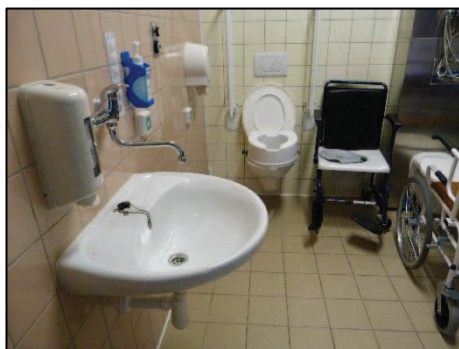


*Obr. 17 Koupelna*

Dveře kabiny nejsou označeny piktogramem vozíku. Dveře se otevírají směrem dovnitř, šířky 900 mm a není možnost je odjistit zvenku v případě nehody. Dveřím chybí štítek s Braillovým písmem a z vnitřní strany vodorovné madlo. Za vstupem se nachází vypínač ve výšce 1260 mm (správně do 1200 mm). Koupelna má rozměry 3200 mm x 3400 mm. V místnosti není dostatečný manipulační prostor díky umístěným několika vozíkům. V kabině chybí vizuální kontrasty a háček na oděvy. Signalizace nouzového volání je umístěna na stěně u záchodové mísy ve výšce 880 mm, u umyvadla ve výšce 1030 mm a u sprchy ve výšce 860 mm a 1480 mm. Signalizační tlačítka nejsou v dosahu ze země.

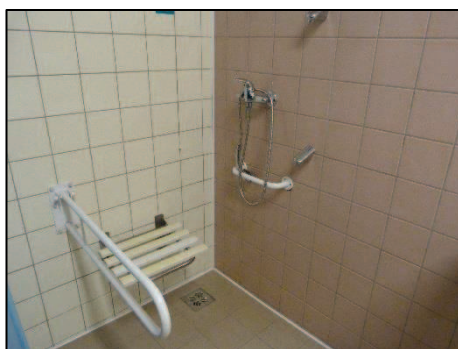
Záchodová mísa je umístěna v osově vzdálenosti 550 mm od boční stěny (správně 450 mm) a se vzdáleností mezi čelem mísy a zadní stěnou 540 mm (správně min 700 mm). Výška horní hrany sedátka je 470 mm, na kterém je umístěn nástavec s výškou horní hrany 610 mm (správně 460 mm). Ovládání splachovacího zařízení je mechanické a umístěno vzadu ve výšce 1170 mm. Záchodová mísa je z obou stran opatřena sklopnými madly ve výšce 800 mm. Délka madel je 840 mm, čím nemají správný přesah záchodové mísy. Osová vzdálenost madel je 600 mm.

Umyvadlo opatřeno pákovou baterií je nainstalováno s horní hranou ve výšce 800 mm s dostatečnou výškou podjezdu 640 mm. Umyvadlo není opatřeno svislým madlem. U umyvadla se nachází mýdelník ve výšce 970 mm, nejsou zde umístěny papírové utěrky a odpadkový koš.



*Obr. 18 Umyvadlo*

Sprchovací plocha sprchy pro bezbariérové použití je 1200 mm x 1200 mm. Volné místo vedle sprchovacího prostoru pro odložení vozíku je odděleno závěsem šířky 300 mm (správně min 900 mm). Rozdíl mezi podlahou koupelny a podlahou sprchovacího místa je menší než 20 mm. Sprchovací plocha je opatřena sklopným sedátkem s rozměry 430 mm x 280 mm (správně 450 mm x 450 mm) ve výšce 460 mm a v osově vzdálenosti od stěny 550 mm (správně 600 mm). Na stěně z boku sedátka je umístěna ruční, páková baterie ve výšce 1230 mm, odsazena od rohu 340 mm. Pod pákovou baterií je umístěno vodorovné madlo ve výšce 800 mm, délky 300 mm (správně min 600 mm). Vedle baterie chybí svislé madlo. Mezi sklopným sedátkem a závěsem je osazena vodorovné, sklopné madlo ve výšce 800 mm, délky 800 mm.



*Obr. 19 Sprchovací kout*



### 3.7 Budova 6

Analýza stávajícího stavu byla provedena v celé budově dětského oddělení. Zahrnovala tedy ambulanci v 1.NP a lůžkové části v 2.-3.NP budovy.

#### 3.7.1 Hlavní vstup

K prostoru před hlavní vstup budovy vede krátký, mírný nájezd ve sklonu 4,2 %. Dlažba před vstupem je ve špatném technickém stavu. Detailní řešení hlavního vstupu je také ve výkresové části (viz výkres č. 32).

Vstupní dveře budovy jsou jednokřídlé, mechanicky otevíravé směrem ven šířky 1030 mm (správně 1250 mm). Dveře jsou opatřeny prahem výšky 50 mm (správně max. 20 mm) a zaskleny níže než 400 mm. Před vstupními dveřmi i v interiéru za vstupem je dostatečný manipulační prostor. Vpravo od dveří je umístěn zvonek ve výšce 1440 mm (správně do 1200 mm). Přístupu ke zvonkovému panelu vadí umístěná lavička.



Obr. 20 Hlavní vstup

#### 3.7.2 Přístup k mapovaným oddělením

Do jednotlivých podlaží budovy se návštěvník nemocnice dostane pomocí schodiště nebo výtahu. Hlavní schodiště spojující všechna podlaží budovy má šířku 1310 mm a je opatřeno zábradlím ve výšce 1110 mm (správně 900 mm) odsazeným od svislé konstrukce 50 mm (správně 60 mm). Stupnice nástupního a výstupního stupně všech schodišťových ramen jsou kontrastně označeny.

### *Výtah*

Výtah umístěn v budově je uzamčený, sloužící pro služební účely, osobní s dojezdem na hlavních podestách. Detailní řešení výtahu je také ve výkresové části (viz výkres č. 34).

Neprůchozí výtah má rozměrech 1540 mm x 2290 mm. Před vstupními dveřmi výtahu je dostatečná manipulační plocha. Vstupní dveře výtahu jsou automatické šířky 1100 mm. Na nástupních místech jsou umístěny ovladače s vystouplým reliéfem ve výšce 1060 mm. Uvnitř výtahové kabiny je umístěn jeden panel s ovládacími tlačítky s vystouplým reliéfem s horním tlačítkem ve výšce 1200 mm. Ovladače jsou označeny příslušným Braillovým znakem vpravo od reliéfních značek. Výtahová kabina je opatřena akustickým a fonetickým hlášením. Ve výtahové kleci je na čelní stěně umístěno zrcadlo s výškou spodní hrany 1200 mm (správně max. 900 mm). Ve výtahové kabině je nainstalováno sklopné sedátko ve výšce 510 mm (správně 460 mm) a s rozměry 400 mm x 330 mm, které není v dosahu ovladačů. Ve výtahové kleci není umístěno madlo.

### *3.7.3 1.NP – Ambulance*

Vstupní dveře na oddělení jsou dvoukřídlé, otevíravé směrem ven šířky 2000 mm, hlavní křídlo má šířku 900 mm. Dveře jsou bez prahu a bez vodorovného madla. Zasklení dveří zasahuje níže než 800 mm a nejsou kontrastně označeny.

### *Interiér*

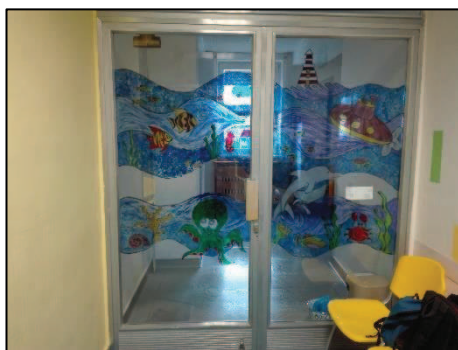
Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Dveře do jednotlivých místností, vyšetřoven a pokojů jsou šířky 800-1100 mm, s výškou prahu max. 20 mm. Komunikační prostory a interiér jsou také řešeny ve výkresové části (viz výkres č. 33 a č. 34).

### *Hygienické prostory*

Na oddělení byly zmapovány dvojce hygienické prostory. Jedny přístupné pro veřejnost a druhé pro zaměstnance. Hygienické prostory nejsou přizpůsobeny bezbariérovému použití. Fotodokumentace těchto hygienických prostor se nachází ve výkresové části (viz výkres č. 35). Na tomto podlaží se nenachází žádné upravené hygienické prostory.

#### 3.7.4 2.NP, 3.NP – lůžková část

Vstupní dveře na oddělení jsou dvoukřídle, otevíravé směrem ven šířky 2000 mm, hlavní křídlo má šířku 900 mm. Dveře jsou bez prahu a bez vodorovného madla. Zasklení dveří zasahuje níže než 800 mm a nejsou kontrastně označeny. Vpravo od dveří je umístěn zvonek na oddělení ve výšce 1500 mm (správně do 1200 mm).



Obr. 21 Vstupní dveře na oddělení

#### Interiér

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Dveře do jednotlivých místností, vyšetřoven a pokojů jsou šířky 800-1100 mm, s výškou prahu max. 20 mm. Komunikační prostory a interiér jsou také řešeny ve výkresové části (viz výkres č. 33 a č. 34).

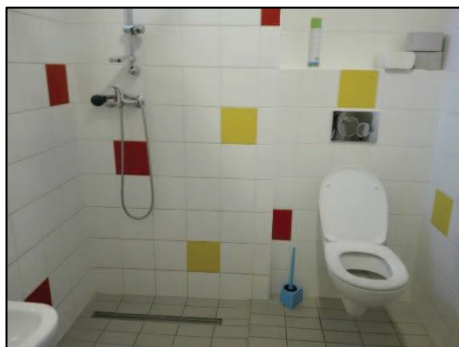
#### Koupelna

Ve 2.NP se nachází částečně přizpůsobena koupelna pro bezbariérové použití. V koupelně se nachází volná sprchovací plocha, záchodová mísa a umyvadlo. Detailní řešení koupelny je také ve výkresové části (viz výkres č. 36).

Dveře kabiny nejsou označeny piktogramem vozíku. Dveře šířky 900 mm se otevírají směrem dovnitř a není možnost je odjistit zvenku v případě nehody. Dveřím chybí štítek s Braillovým písmem a z vnitřní strany vodorovné madlo. Za vstupem se nachází vypínač ve výšce 1330 mm (správně do 1200). Koupelna má rozměry 1950 mm x 2050 mm (správně 2450 mm x 2300 mm). V místnosti chybí signalizace nouzového volání.

Záchodová mísa je umístěna v osově vzdálenosti 460 mm od boční stěny (správně 450 mm) a se vzdáleností mezi čelem mísy a zadní stěnou 680 mm (správně min 700 mm). Výška horní hrany sedátka je 510 mm (správně 460 mm). Ovládání splachovacího zařízení je mechanické a umístěno vzadu ve výšce 1160 mm. Záchodová mísa není opatřena madly. Umyvadlo opatřeno pákovou baterií je nainstalováno s horní hranou ve výšce 780 mm s dostatečnou výškou podjezdu 620 mm. Umyvadlo není opatřeno svislým madlem. Nad umyvadlem je nainstalováno pevné zrcadlo s výškou spodní hrany 890 mm. U umyvadla se nachází mýdelník ve výšce 900 mm, papírové utěrky ve výšce 1050 mm a odpadkový koš.

Sprchovací plocha má rozměry 980 mm x 930 mm. Ruční páková baterie je umístěna ve výšce 1300 mm. Sprcha není opatřena sklopným sedátkem a svislým a vodorovným madlem.



*Obr. 22 Koupelna se záchodovou mísou*

Ve 3.NP byly zmapovány hygienické prostory, které nejsou přizpůsobeny bezbariérovému použití. Fotodokumentace těchto hygienických prostor se nachází ve výkresové části (viz výkres č. 35). Na tomto podlaží se nenachází žádné upravené hygienické prostory.

### 3.8 Budova 11

Analýza stávajícího stavu byla provedena v hlavní budově Komplexního onkologického centra v 1.NP a 2.NP.

#### 3.8.1 Hlavní vstup

Vstupní dveře budovy jsou dvoukřídlé, automaticky otevíravé do stran šířky 1200 mm. Za dveřmi se nachází zádveří o rozměrech 2490 mm x 2790 mm. V zádveří jsou dvoukřídlé, automatické dveře otevíravé do stran šířky 1200 mm. Dveře jsou bez prahu, zaskleny níže než 400 mm a nejsou kontrastně označeny oproti pozadí. Před vstupními dveřmi, v zádveří i v interiéru za vstupem je dostatečný manipulační prostor. Detailní řešení hlavního vstupu je také ve výkresové části (viz výkres č. 37).



Obr. 23 Hlavní vstup

#### 3.8.2 Přístup k mapovaným oddělením

Do jednotlivých podlaží budovy se návštěvník nemocnice dostane pomocí schodiště nebo výtahu. Hlavní schodiště spojující všechna podlaží budovy má šířku 1300 mm a je opatřeno zábradlím ve výšce 980 mm (správně 900 mm) odsazeným od svislé konstrukce 70 mm (správně 60 mm). Stupnice nástupního a výstupního stupně všech schodišťových ramen nejsou kontrastně označena.

### *Výtah*

Výtah umístěn v budově je volně přístupný, osobní s dojezdem na hlavních podestách. Detailní řešení výtahu je také ve výkresové části (viz výkres č. 38).

Vpravo za vstupem je umístěn neprůchozí výtah o rozměrech 1410 mm x 2400 mm. Před vstupními dveřmi výtahu je dostatečná manipulační plocha. Vstupní dveře výtahu jsou automatické šířky 1290 mm. Na nástupních místech jsou umístěny ovladače ve výšce 1130 mm. Uvnitř výtahové kabiny je umístěn jeden panel s ovládacími tlačítky s rytým reliéfem s horním tlačítkem ve výšce 1200 mm (správně reliéf vystouplý). Ovladače jsou označeny příslušným Braillovým znakem vlevo od reliéfních značek (správně vpravo od ovladače). Výtahová kabina není opatřena akustickým a fonetickým hlášením. Ve výtahové kleci je na bočních i čelní stěně umístěno madlo ve výšce 1020 mm (správně 900 mm) a na čelní stěně je umístěno zrcadlo s výškou spodní hrany 1270 mm (správně 900 mm). Ve výtahové kabině je nainstalováno sklopné sedátko ve výšce 440 mm (správně 460 mm) a s rozměry 400 mm x 400 mm, které není v dosahu ovladačů.

### *Interiér*

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Dveře do jednotlivých místností jsou šířky 900-1100 mm, bez prahu. Za vstupem do budovy je zřízena recepce s výškou pultu 1190 mm (správně 800 mm). Komunikační prostory a interiér jsou také řešeny ve výkresové části (viz výkres č. 38).

### *Bezbariérové WC kabiny*

V 1.NP a 2.NP jsou volně přístupné bezbariérové kabiny společné pro muže i ženy v oddělení WC ženy. Detailní řešení kabin je také ve výkresové části (viz výkres č. 39 a č. 40).

Kabina v 1.NP je přístupná přes jednu předsíň o rozměrech 1430 mm x 2990 mm. Dveře do předsíně se otevírají směrem ven, jsou šířky 940 mm. Dveřím chybí štítek s Braillovým písmem a z vnitřní strany vodorovné madlo. Dveře kabiny jsou označeny piktogramem vozíku. Dveře se otevírají směrem ven, jsou šířky 940 mm a je možnost je odjistit zvenku v případě nehody. Dveřím chybí štítek s Braillovým písmem a z vnitřní strany vodorovné madlo.

Za vstupem se nachází vypínač ve výšce 1250 mm (správně do 1200 mm). Samotná WC kabina má rozměry 1620 mm x 2020 mm, které jsou vyhovující u změn dokončených staveb. V místnosti je dostatečný manipulační prostor. V kabině chybí vizuální kontrasty. Háček na oděvy je umístěn ve výšce 1730 mm (správně do 1200 mm). Signalizace nouzového volání je umístěna na stěně u záchodové mísy ve výšce 1070 mm. Signalizační tlačítko není v dosahu ze země, pouze ze záchodové mísy.

Záchodová mísa je umístěna v osově vzdálenosti 510 mm (správně 450 mm) od boční stěny a se vzdáleností mezi čelem mísy a zadní stěnou 560 mm (správně min 700 mm). Výška horní hrany sedátka záchodové mísy je 500 mm (správně 460 mm). Ovládání splachovacího zařízení je mechanické a umístěno vzadu ve výšce 1180 mm. Záchodová mísa je na straně přístupu opatřena sklopným madlem ve výšce 810 mm, délky 900 mm a na stěně pevným madlem ve výšce 840 mm, délky 500 cm. Umístěna madla nemají správný přesah záchodové mísy. Osová vzdálenost madel je 740 mm (správně 600 mm).

Umyvadlo opatřeno pákovou baterií je nainstalováno s horní hranou ve výšce 830 mm (správně 800 mm) s dostatečnou výškou podjezdu 690 mm. Umyvadlo není opatřeno svislým madlem. Nad umyvadlem je umístěno zrcadlo s výškou spodní hrany 1240 mm (správně max 900 mm). U umyvadla se nachází mýdelník ve výšce 990 mm, papírové utěrky ve výšce 1070 mm a odpadkový koš.

Kabina v 2.NP je přístupná přes jednu předsíň o rozměrech 1410 mm x 4600 mm. Dveře do předsíně se otevírají směrem ven, jsou šířky 900 mm a z vnitřní strany jsou opatřeny madlem ve výšce 900 mm. Dveřím chybí štítek s Braillovým písmem. Dveře kabiny jsou označeny piktogramem vozíku. Dveře se otevírají směrem ven, jsou šířky 900 mm a je možnost je odjistit zvenku v případě nehody. Dveřím chybí štítek s Braillovým písmem a z vnitřní strany vodorovné madlo. Za vstupem se nachází vypínač ve výšce 1230 mm (správně do 1200 mm). Samotná WC kabina má rozměry 1580 mm x 2030 mm (správně u změn dokončených staveb 1600 mm x 1600 mm). V místnosti je dostatečný manipulační prostor. V kabině chybí vizuální kontrasty. Háček na oděvy je umístěn ve výšce 1760 mm (správně do 1200 mm). Signalizace nouzového volání je umístěna na stěně u záchodové mísy ve výšce 1070 mm. Signalizační tlačítko není v dosahu ze země, pouze ze záchodové mísy.

Záchodová mísa je umístěna v osově vzdálenosti 470 mm (správně 450 mm) od boční stěny a se vzdáleností mezi čelem mísy a zadní stěnou 530 mm (správně min 700 mm). Výška horní hrany sedátka záchodové mísy je 460 mm. Ovládání splachovacího zařízení je mechanické a umístěno vzadu ve výšce 1120 mm. Záchodová mísa je z obou stran opatřena sklopnými madly ve výšce 820 mm a 850 mm. Délka madel je 500 mm a 910 mm, čím nemají správný přesah záchodové mísy. Osová vzdálenost madel je 720 mm (správně 600 mm).

Umyvadlo opatřeno pákovou baterií je nainstalováno s horní hranou ve výšce 830 mm (správně 800 mm) s dostatečnou výškou podjezdu 670 mm. Umyvadlo není opatřeno svislým madlem. Nad umyvadlem je umístěno zrcadlo s výškou spodní hrany 1200 mm (správně max 900 mm). U umyvadla se nachází mýdelník ve výšce 1000 mm, papírové utěrky ve výšce 1080 mm a odpadkový koš.



## **4 Návrh řešení odstranění bariér**

Návrh řešení odstranění bariér byl proveden na základě zjištěných nedostatků při analýze a jejího zpracování.

### **4.1 Budova 1 a budova 2**

Přístup hlavního vstupu by se měl upravit pro osoby pohybově i zrakově postižené. Tři schodišťové stupně před vstupem by se měly opatřit zábradlím. Hlavní vstup je potřeba především kontrastně označit oproti pozadí.

Rampa umístěná v levé části budovy je díky svým sklonům naprosto nevyhovující a bylo by potřeba zajistit překonání tohoto výškového rozdílu například šikmou plošinou. Vstupní dveře jednotlivých oddělení by bylo potřeba opatřit vodorovnými madly ve vyhovujících výškách a zvonky u těchto dveří umístit do vyhovujících výšek.

Výtah u hlavního schodiště by bylo třeba vyměnit a zmodernizovat dle současných platných předpisů. Ovladače na nástupních místech i uvnitř kabiny by bylo potřeba vyměnit, aby byly zajištěny vyhovující parametry a výškové umístění. Panely s tlačítky osadit v dostatečné vzdálenosti od rohu kabiny. Madla uvnitř klece výtahu umístit do správných výšek a odsazením od svislé konstrukce a umístit do kabin výtahů sklopné sedátko správných rozměru, do vyhovující výšky a v dosahu ovladačů. Návrhový stav tohoto výtahu je také řešen ve výkresové části (výkres č. 41), z důvodu nejpoužívanějšího výtahu nemocnice návštěvníky. U výtahu, který se nachází u evakuačního schodiště by bylo vhodné vyměnit ovladače, aby byly zjištěny vyhovující parametry a výškové umístění

Ve 3.NP by bylo potřeba upravit celkově bezbariérovou WC kabinu. Doplnit jednotlivé zařizovací předměty – vodorovné dveřní madlo, vodorovná madla u záchodové mísy, svislé madlo u umyvadla, háček na oděvy, signalizace nouzového volání a zajistit případné odjištění místnosti zvenku v případě nehody. V kabině by se měla nově osadit záchodová mísa, která by měla být umístěna kolmo se zadní stěnou, ne šikmo do prostoru místnosti.

Velká koupelna ve 3.NP by se měla přizpůsobit i osobám pohybově postiženým. Při vybourání příčky a odstranění soklu u sprchového koutu by tak v koupelně mohl vzniknout jeden bezbariérový sprchový kout a jedna volný sprchová plocha pro očistu pacienta s pomocí personálu. Rozměry volné sprchové plochy by vyhověly pro manipulování se sprchovacím lehátkem. Návrhový stav koupelny je detailně řešen také ve výkresové části (viz výkres č. 42).

## **4.2 Budova 3**

Vstupní dveře jednotlivých oddělení by bylo potřeba opatřit vodorovnými madly ve vyhovujících výškách a zvonky u těchto dveří umístit do vyhovujících výšek. V interiéru oddělení je nutné především vhodně kontrastně označit prosklené dveře oproti pozadí a zvonky u jednotlivých podlaží v lůžkovém oddělení umístit do vyhovujících výšek a odsazení od rohu. Ve všech podlaží mapovaných oddělení by bylo potřeba umístit madla na chodbách do správných výšek a s vyhovujícím odsazením od svislé konstrukce. Madla by bylo třeba také kontrastně odlišit od okolních stěn. Kontrastní odlišení od okolí by bylo vhodné také u dveří do místnosti na urologickém oddělení.

Schodiště spojující jednotlivá podlaží budovy by bylo potřeba opatřit madly ve správných výškách a s vyhovujícím odsazením od svislé konstrukce. Všechny výtahu v budově i výtah v budově 4 by bylo třeba vyměnit a zmodernizovat dle současných platných předpisů. Ovladače na nástupních místech i uvnitř kabiny by bylo potřeba vyměnit, aby byly zajištěny vyhovující parametry a výškové umístění. Panely s tlačítky osadit v dostatečné vzdálenosti od rohu kabiny. Madla uvnitř klece výtahu umístit do správných výšek a odsazením od svislé konstrukce a umístit do kabin výtahů sklopné sedátko správných rozměru, do vyhovující výšky a v dosahu ovladačů.

Na chirurgickém oddělení by bylo vhodné v koupelně doplnit určité zařizovací předměty – vodorovné dveřní madlo, svislé madlo u sprchy, signalizaci nouzového volání. Sklopné sedátko by se mělo osadit správných rozměrů, do vyhovující výšky a v dostatečné vzdálenosti od rohu místnosti. Sprchovací místo by mělo být možno oddělit od místa pro odložení vozíku např. závěsem.

Na urologickém oddělení by bylo potřeba zřídit bezbariérovou koupelnu, která by zahrnovala záchodovou mísu, sprchu a umyvadlo. Díky velkým rozměrům hygienických prostor u pokojů by je bylo možné k tomuto záměru využít. Vždy dva pokoje mají společnou koupelnu se umyvadly, sprchovým koutem a záchodovou kabinou. Při vybourání příček v této místnosti vznikne volný prostor o rozměrech 4800 mm x 3150 mm, do kterého lze navrhnout dvě bezbariérové koupelny. Po navržených úpravách by každá koupelna měla rozměry 2300 mm x 2640 mm, čím se splňují minimální rozměry místnosti pro umístění záchodové mísy a sprchy. Každý lůžkový pokoj by tak měl svoji vlastní koupelnu a navýšil by se tak i celkový komfort oddělení. Návrhový stav hygienických prostor je detailně řešen také ve výkresové části (výkres č. 43 a č. 44). V tomto výkrese je vypsáno všechno potřebné vybavení kabiny s potřebnými rozměry a osazením. Tento návrh byl také vybrán pro stručné ekonomické zhodnocení a sestavení rozpočtu, který je umístěn mezi přílohy (příloha č. 1).

Velká koupelna na ortopedicko-traumatologickém oddělení by se měla přizpůsobit osobám pohybově postiženým. Oddělení sprch a místa s umyvadlem jednotlivými příčkami není vhodné ani při očištění pacienta s pomocí personálu. Při vybourání příček a odstranění soklu u sprchy by tak mohl v koupelně vzniknout jeden bezbariérový sprchový kout a jedna volná sprchová plocha pro očištění pacienta s pomocí personálu. Rozměry volné sprchové plochy by vyhověly pro manipulování se sprchovacím lehátkem. Záchodová kabina by se opatřila jinými dveřmi a upravila by se výměnou madel, aby byla přístupnější pro osoby s pohybovým omezením. Návrhový stav hygienických prostor je detailně řešen také ve výkresové části (viz výkres č. 45).

#### **4.3 Budova 5a**

Hlavní vstup je potřeba především kontrastně označit oproti pozadí. Pult recepce, která se nachází na každém oddělení, by bylo potřeba výškově přizpůsobit i pro osoby na vozíku. V interiéru oddělení je nutné především vhodně kontrastně označit prosklené dveře oproti pozadí a zvonky u jednotlivých vstupů na oddělení umístit do vyhovujících výšek. Ve všech podlaží mapovaných oddělení by bylo potřeba umístit madla na chodbách do správných výšek a s vyhovujícím odsazením od svislé konstrukce.

Schodiště spojující jednotlivá podlaží budovy by bylo potřeba opatřit madly ve správných výškách. Ovladače výtahů je potřeba opatřit příslušným Braillovým znakem na pravé straně od ovladačů. K výtahu by bylo také potřeba nainstalovat akustické a fonetické hlášení. Vybavení výtahu – madla, zrcadlo a sklopné sedátko, je potřeba správně osadit a výškově umístit. Minimálně jeden ze čtyř výtahů, které jsou určeny především pro služební účely by měl být přístupný i veřejnosti, zejména z důvodu nevyhovujících rozměrů proskleného výtahu umístěného v zrcadle schodiště a jeho dlouhých časových dojezdů.

Menší vany vodoléčby by měly být zpřístupněny i pro osoby pohybově postižené a kontrastně odlišeny od okolí. V oddělení rehabilitace by se také měla zřídit bezbariérová sprcha. V jednotlivých podlažích budovy by se v bezbariérových WC kabinách a koupelnách měly doplnit a upravit jednotlivé hygienické zařízení a vybavení dle popsanych připomínek.

#### **4.4 Budova 6**

Z důvodu nevyhovujícího hlavního vstupu budovy by se mohl vedlejší provozní vstup změnit na vstup hlavní. Vstupní dveře by tak měly dostatečnou šířku 2400 mm s šířkou hlavního křídla 1200 mm. Dveře by bylo potřeba pouze opatřit vodorovným madlem v požadované výšce. V interiéru oddělení je nutné především vhodně kontrastně označit prosklené dveře oproti pozadí a zvonky u jednotlivých podlaží v lůžkovém oddělení umístit do vyhovujících výšek a odsazení od rohu.

V 1.NP u ambulance by bylo vhodné zřídit bezbariérovou WC kabinu, i vzhledem k faktu, že tuto část oddělení navštěvuje nejvíce osob během dne. Během analýzy bylo zjištěno, že tato kabina se rozměrově mohla umístit v hygienických prostorech zaměstnanců, které jsou umístěny v zadní části budovy. V těchto prostorech by bylo potřeba počítat se stavebními úpravami. V 2.NP by bylo potřebné v koupelně doplnit určité zařizovací předměty – vodorovné dveřní madlo, vodorovná madla u záchodové mísy, svislé madlo u umyvadla, háček na oděvy, signalizace nouzového volání, sklopné sedátko u sprchy a u sprchové baterie svislé a vodorovná madla. Dále by bylo potřeba zajistit případné odjištění místnosti zvenku v případě nehody.

Ve 3.NP by bylo potřeba zřídit bezbariérovou koupelnu, která by zahrnovala záchodovou mísu, sprchu a umyvadlo. Tato koupelna by byla vhodná vytvořit v hygienických prostorech, kde se momentálně nachází sprchový kout a záchodová kabina, které jsou od sebe odděleny příčkami. Při vybourání těchto příček vznikne místnost o rozměrech 2700 mm x 3220 mm, které splňují minimální rozměry místnosti pro umístění záchodové mísy a sprchy. Návrhový stav hygienických prostor ve 3.NP je detailně řešen také ve výkresové části (viz výkres č. 46). V tomto výkrese je vypsáno všechno potřebné vybavení kabiny s potřebnými rozměry a osazením.

#### **4.5 Budova 11**

Hlavní vstup je potřeba především kontrastně označit oproti pozadí. Pult recepce, která se nachází za hlavním vstupem, by bylo potřeba výškově přizpůsobit i pro osoby na vozíku. Schodiště spojující jednotlivá podlaží budovy by bylo potřeba opatřit madly ve správných výškách a s vyhovujícím odsazením od svislé konstrukce. Ovladače výtahu je potřeba opatřit tlačítka s vystouplým reliéfem a příslušným Braillovým znakem na pravé straně od ovladačů. K výtahu by bylo také potřeba nainstalovat akustické a fonetické hlášení. Vybavení výtahu – madla, zrcadlo a sklopné sedátko, je potřeba správně osadit a výškově umístit.

V bezbariérových WC kabinách v 1.NP a 2.NP by bylo potřebné doplnit určité zařizovací předměty – vodorovné dveřní madlo, svislé madlo u umyvadla a signalizace nouzového volání. Vodorovná madla, kterými je opatřena záchodová mísa, by bylo potřeba vyměnit za vhodná do vyhovující výšky a dostatečnými přesahy. Umyvadlo, záchodová mísa, vodorovná madla záchodové mísy, zrcadlo a háček na oděvy by bylo potřebné umístit do vyhovujících výšek či vyměnit za předměty správných technických parametrů.

## 5 Stručné ekonomické zhodnocení návrhu

Pro stručné ekonomické zhodnocení byla vybrán návrh v budově 3. Jedná se o změnu průchozích hygienických prostor u lůžkových pokojů na dvě samostatně bezbariérové koupelny, ve kterých je umístěna bezbariérová sprcha, záchodová mísa a umyvadlo. Touto změnou se přispěje k celkovému komfortu oddělení nemocnice, kdy každý pokoj bude mít svou vlastní koupelnu a nebudou ji muset sdílet s pokojem vedlejším. Při analýze nebyl proveden stavebně technický průzkum. Nejsou tedy známy přesné konstrukční řešení, materiály stavebních konstrukcí a délky vedení technického zařízení.

Náklady na rekonstrukci byly stanoveny pomocí položkového rozpočtu v programu BUILDpower S, který byl na zažádání poskytnu společností RTS, a.s. Ceny jednotlivých položek vychází z cenové soustavy RTS.

Celkový položkový rozpočet je přiložen v příloze č. 1.

*Tab. 2 Souhrn cen úprav*

Název	Celkem
Svislé a kompletní konstrukce	36 027,30 Kč
Úpravy povrchu	11 796,00 Kč
Bourání konstrukcí	2 598,18 Kč
Izolace proti vodě	3 160,08 Kč
Vnitřní kanalizace	8 968,50 Kč
Vnitřní vodovod	4 194,50 Kč
Zařizovací předměty	64 577,00 Kč
Konstrukce truhlářské	3 590,20 Kč
Konstrukce zámečnické	600,00 Kč
Podlahy z dlaždic a obklady	13 363,49Kč
Obklady keramické	55 077,03 Kč
Elektromontáže	25 000,00 Kč
Přesuny suti a vybouraných hmot	946,50 Kč
<b>Celkem</b>	<b>229 898,78 Kč</b>
<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>278 178,00 Kč</b>

## 6 Závěr

Předmětem diplomové práce byly problematika bezbariérového užívání Nemocnice Nový Jičín a.s. Hlavním cílem práce bylo provedení detailní analýzy vybraných budov a oddělení nemocnice. Součástí analýzy byla také přístupnost od zastávek veřejné dopravy. Analýza zahrnovala průzkum vstupů do jednotlivých budov a oddělení nemocnice, jejich interiér, horizontální a vertikální komunikační prostory a hygienická zařízení. Po podrobné analýze následovalo zpracování údajů a byl proveden návrh řešení problémových částí jednotlivých budov a oddělení nemocnice. Návrhy řešení byly zpracovány v souladu s právními předpisy.

Při analýze původního stavu byly vyplňovány jednotlivé formuláře pro určité části budovy a byla pořizována vlastní fotodokumentace zpracovatele diplomové práce. V textové části práce byla popsána analýza stávajícího stavu, návrh řešení odstranění bariér a stručné ekonomické zhodnocení vybrané části návrhu. Celá analýza stávajícího stavu a část návrhů řešení odstranění bariér je také řešeno ve výkresové části diplomové práce.

Detailní návrhy, které jsou vyobrazeny i ve výkresové části, se týkají zejména hygienických prostor a výtahu. Konkrétním případem byl výtah umístěn v hlavní budově u schodiště, který je návštěvníky využíván nejčastěji a svými technickými parametry nevyhovuje současným právním předpisům. Dalším případem návrhu byla absence bezbariérových hygienických prostor na urologickém oddělení v budově 3. Návrh obsahuje přestavbu společných hygienických prostor u lůžkových pokojů. Přestavbou získá každý lůžkový pokoj vlastní bezbariérovou koupelnu se záchodovou mísou, sprchovým koutem a umyvadlem. Tento návrh byl zvolen pro zpracování položkového rozpočtu. Cena návrhu se stanovila na částku 229 899 Kč bez DPH. Dále byly navrženy úpravy hygienických zařízení v dětském, gynekologickém a traumatologickém-oddělení, kde se navrhly úpravy pro použití koupelen osobami s pohybovým omezením a pro zlepšení manipulace se sprchovacím vozíkem, při očištění pacienta s pomocí personálu.

Zjištěním problémových částí a nedostatků jednotlivých budov a oddělení a jejich následným návrhům řešení odstranění bariér byl splněn cíl diplomové práce. Nemocnice Nový Jičín může tak přizpůsobit jednotlivé oddělení pro všechny skupiny návštěvníků.

## 7 Seznam použité literatury

### Knihy

- [1] *Moravskoslezský plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením na léta 2014 – 2020*. Ostrava: Moravskoslezský kraj, 2014. 47s. ISBN 978-80-87503- 51-5
- [2] *Národní plán podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2015-2020: přijatý usnesením vlády ČR ze dne 25. 5. 2015 č. 385*. Praha: Úřad vlády ČR, Sekretariát Vládního výboru pro zdravotně postižené občany, 2015, 66s.
- [3] ZDAŘILOVÁ, Renata, *Bezbariérové užívání staveb – metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb*. 1. vydání. Praha: ČKAIT, 2011. 196 s. ISBN 978-80-87438- 17-6.

### Právní předpisy a technické normy

- [4] Vyhláška č. 398/2009 Sb., *o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb*. Ministerstvo pro místní rozvoj, 2009.
- [5] ČSN 73 4108 *Hygienická zařízení a šatny*. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013. 44s.
- [6] ČSN ISO 21542 *Pozemní stavby – Přístupnost a využitelnost vybudovaného prostředí: Building construction – Accessibility and usability of the built environment*. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2013, 143 s. Předběžná technická norma.

### Webové stránky

- [7] BEZ BARIÉR PORADENSTVÍ. *Bez bariér poradenství* [online]. [cit. 2017-11-25]. Dostupné z: <http://www.bariery.xf.cz/>
- [8] Český statistický úřad. *Výběrové šetření zdravotně postižených osob - 2013* [online]. Praha, 2014 [cit. 2017-11-25]. Dostupné z: <https://www.czso.cz/csu/czso/vyberove-setreni-zdravotne-postizenych-osob-2013-qacmwuvwsb>
- [9] Nemocnice Nový Jičín a.s. *Nemocnice Nový Jičín* [online]. Nový Jičín: Nový jičín, 2017 [cit. 2017-11-25]. Dostupné z: <http://nemocnicenovyjicin.agel.cz/index.html>



- [10] Přes bariéry. *Přes bariéry* [online]. Praha [cit. 2017-11-25]. Dostupné z: <http://presbariery.cz/cz/>
- [11] Přes bariéry. *Metodika* [online]. [cit. 2017-11-25]. Dostupné z: <http://presbariery.cz/cz/mapovani-barierovosti/metodika>

## **8 Seznam tabulek**

Tab. 1 Procentuální podíl typů zdravotních postižení.....	14
Tab. 2 Souhrn cen úprav .....	70

## 9 Seznam obrázků

Obr. 1 Nástupiště zastávky "Nemocnice" .....	26
Obr. 2 Komunikace pro chodce.....	27
Obr. 3 Placené parkoviště.....	28
Obr. 4 Hlavní vstup budovy 1 .....	29
Obr. 5 Hlavní schodiště v budově 1 .....	29
Obr. 6 Rampa v interiéru.....	30
Obr. 7 Vstupní dveře na oddělení.....	32
Obr. 8 Bezbariérová WC kabina v budově 1 .....	34
Obr. 9 Koupelna na chirurgickém oddělení .....	37
Obr. 10 Koupelna s WC kabinou .....	40
Obr. 11 Hlavní vstup budovy 5a .....	41
Obr. 12 Schodiště s proskleným výtahem.....	41
Obr. 13 Tělocvična.....	43
Obr. 14 Velká vana se zvedákem .....	45
Obr. 15 Interiér oddělení .....	47
Obr. 16 Bezbariérová WC kabina .....	51
Obr. 17 Koupelna .....	54
Obr. 18 Umyvadlo.....	55
Obr. 19 Sprchovací kout.....	56
Obr. 20 Hlavní vstup .....	57
Obr. 21 Vstupní dveře na oddělení.....	59
Obr. 22 Koupelna se záchodovou mísou.....	60
Obr. 23 Hlavní vstup .....	61

## **10 Seznam příloh**

Příloha č. 1	Položkový rozpočet – Bezbariérová koupelna
Příloha č. 2	Formuláře jednotlivých částí analyzovaných budov a oddělení
Příloha č. 3	Vyhodnocení jednotlivých budov dle Metodiky kategorizace přístupnosti

## 11 Seznam výkresové části

Číslo výkresu	Název výkresu	Měřítko
01	ŠIRŠÍ VZTAHY	-
02	ŠIRŠÍ VZTAHY – AREÁL NEMOCNICE	-
03	ZASTÁVKA „NEMOCNICE“	-
04	ZASTÁVKA „SMETANOVY SADY“	-
05	PŘÍSTUP K OBJEKTU, ZASTÁVKA „NEMOCNICE“	-
06	PŘÍSTUP K OBJEKTU, ZASTÁVKA „SMETANOVY SADY“	-
07	PARKOVACÍ STÁNÍ	-
08	BUDOVA 1 HLAVNÍ VSTUP	-
09	BUDOVA 1 VÝTAH, KOMUNIKAČNÍ PROSTORY	-
10	BUDOVA 1 2.NP, 3.NP – HYGIENICKÉ PROSTORY	-
11	BUDOVA 1 – GYNEKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ A AMBULANCE 3.NP – BEZBARIÉROVÁ WC KABINA	-
12	BUDOVA 1 – GYNEKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ A AMBULANCE 3.NP – KOUPELNA	-
13	BUDOVA 2 VÝTAH, KOMUNIKAČNÍ PROSTORY	-
14	BUDOVA 2 2.NP, 3.NP – HYGIENICKÉ PROSTORY	-
15	BUDOVA 3 VÝTAHY	-
16	BUDOVA 3 KOMUNIKAČNÍ PROSTORY	-
17	BUDOVA 3 – CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ 2.NP – KOUPELNA	-
18	BUDOVA 3 – UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ 3.NP – HYGIENICKÉ PROSTORY U LŮŽKOVÝCH POKOJŮ	-
19	BUDOVA 3 – ORTOPEDICKO-TRAUMATOLOGICKÉ ODD. 4.NP – KOUPELNA	-

20	BUDOVA 5a – BUDOVA INTERNÍCH OBORŮ HLAVNÍ VSTUP	-
21	BUDOVA 5a – BUDOVA INTERNÍCH OBORŮ KOMUNIKAČNÍ PROSTORY	-
22	BUDOVA 5a – BUDOVA INTERNÍCH OBORŮ VÝTAHY	-
23	BUDOVA 5a – BUDOVA INTERNÍCH OBORŮ 1.PP – REHABILITACE - VODOLÉČBA	-
24	BUDOVA 5a – REHABILITACE 1.PP – BEZBARIÉROVÁ WC KABINA	-
25	BUDOVA 5a – BUDOVA INTERNÍCH OBORŮ 1.NP – BEZBARIÉROVÁ WC KABINA	-
26	BUDOVA 5a – ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ 3.NP – BEZBARIÉROVÁ WC KABINA	-
27	BUDOVA 5a – ONKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ 3.NP – KOUPELNA	-
28	BUDOVA 5a – INTERNÍ ODDĚLENÍ II 4.NP – BEZBARIÉROVÁ WC KABINA	-
29	BUDOVA 5a – INTERNÍ ODDĚLENÍ II 4.NP – KOUPELNA	-
30	BUDOVA 5a – NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ 5.NP – BEZBARIÉROVÁ WC KABINA	-
31	BUDOVA 5a – NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ 5.NP – KOUPELNA	-
32	BUDOVA 6 – DĚTSKÉ ODDĚLENÍ HLAVNÍ VSTUP	-
33	BUDOVA 6 – DĚTSKÉ ODDĚLENÍ KOMUNIKAČNÍ PROSTORY	-
34	BUDOVA 6 – DĚTSKÉ ODDĚLENÍ VÝTAH	-
35	BUDOVA 6 – DĚTSKÉ ODDĚLENÍ HYGIENICKÉ PROSTORY	-
36	BUDOVA 6 – DĚTSKÉ ODDĚLENÍ 2.NP – KOUPELNA	-
37	BUDOVA 11 – KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ CENTRUM HLAVNÍ VSTUP	-

38	BUDOVA 11 – KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ CENTRUM VÝTAH, KOMUNIKAČNÍ PROSTORY	-
39	BUDOVA 11 – KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ CENTRUM 1.NP – BEZBARIÉROVÁ WC KABINA	-
40	BUDOVA 11 – KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ CENTRUM 2.NP – BEZBARIÉROVÁ WC KABINA	-
41	BUDOVA 1 NÁVRH – VÝTAH	1:50
42	BUDOVA 1 – GYNEKOLOGICKÉ ODDĚLENÍ A AMBULANCE, 3.NP NÁVRH – KOUPELNA S BEZBARIÉROVÝM SPRCHOVÝM KOUTEM	1:50
43	BUDOVA 3 – ORTOPEDICKO-TRAUMATOLOGICKÉ ODD., 4.NP NÁVRH – HYGIENICKÉ PROSTORY	1:50
44	BUDOVA 3 – UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ, 3.NP NÁVRH – BEZBARIÉROVÉ KOUPELNY	1:50
45	BUDOVA 3 – UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ, 3.NP NÁVRH – DETAIL BEZBARIÉROVÉ KOUPELNY	1:50
46	BUDOVA 6 – DĚTSKÉ ODDĚLENÍ, 3.NP NÁVRH – HYGIENICKÉ PROSTORY	1:50

## **Příloha č. 1**

### **Položkový rozpočet – Bezbariérová koupelna**



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 1 NEMOCNICE NOVÝ JIČÍN**

**Objekt: 1 BUDOVA 3a**

**Rozpočet: 1 BEZBARIÉROVÉ KOUPELNY**

Objednatel: IČO:  
DIČ:

Zhotovitel: IČO:  
DIČ:

Vypracoval: **Bc. Aneta Neulingerová**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			51 367,98
PSV			153 530,80
MON			25 000,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>229 898,78</b>

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>229 898,78</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>48 279,00</b> CZK

Zaokrouhlení 0,22 CZK

**Cena celkem s DPH 278 178,00 CZK**

v \_\_\_\_\_ dne **21.11.2017** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			36 027,30	16
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			11 796,00	5
96	Bourání konstrukcí	HSV			2 598,18	1
711	Izolace proti vodě	PSV			3 160,08	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			8 968,50	4
722	Vnitřní vodovod	PSV			4 194,50	2
725	Zařizovací předměty	PSV			64 577,00	28
766	Konstrukce truhlářské	PSV			3 590,20	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			600,00	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			13 363,49	6
781	Obklady keramické	PSV			55 077,03	24
M21	Elektromontáže	MON			25 000,00	11
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			946,50	0
Cena celkem					229 898,78	100

## Položkový rozpočet

S:	1	NEMOCNICE NOVÝ JIČÍN
O:	1	BUDOVA 3a
R:	1	BEZBARIÉROVÉ KOUPELNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>36 027,30</b>
1	311271174R00	Zdivo z tvárnice Ytong Lambda YQ hladkých tl.500 mm	m2	6,00000	1 760,00	10 560,00
2	342012221R00	Příčka SDK tl.100 mm, ocel.kce, 1x oplášt., RB 12,5mm	m2	18,90000	765,00	14 458,50
3	342018462R00	Příčka SDK tl.200 mm, ocel.kce, 1x oplášt., DF 25	m2	7,92000	1 390,00	11 008,80
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>11 796,00</b>
4	602011112RT1	Omítka jádrová Cemix 082, ručně, tloušťka vrstvy 10 mm	m2	62,24800	189,50	11 796,00
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>2 598,18</b>
5	962031147R00	Bourání příček z tvárnice pórobetonových tl. 200 mm	m2	0,81400	86,60	70,49
6	962031163R00	Bourání příček z tvárnice vápenopísk. tl. do 100 mm	m2	0,82000	108,50	88,97
7	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické	m2	13,84950	67,30	932,07
8	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,15200	306,00	964,51
9	968083021R00	Vybourání plastových dveří plných pl. do 2 m2	m2	3,15200	172,00	542,14
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>3 160,08</b>
10	711212001R00	Hydroizolační povlak - nátěr	m2	15,84000	199,50	3 160,08
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>8 968,50</b>
11	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	5,00000	212,50	1 062,50
12	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110 x 2,7 mm	m	6,00000	682,00	4 092,00
13	721223420R00	Vpusť podlahová se zápach.uzávěr. HL 300	kus	2,00000	1 907,00	3 814,00
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>4 194,50</b>
14	722172411R00	Potrubí z PPR, D 20 x 2,8 mm, PN 16, vč.zed.výpom.	m	11,00000	254,50	2 799,50
15	722176112R00	Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm	m	9,00000	155,00	1 395,00
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				<b>64 577,00</b>
16	725014141R00	Klozet závěsný OLYMP ZTP + sedátko, bílý	soubor	2,00000	5 120,00	10 240,00
17	725119306R00	Montáž klozetu závěsného	soubor	2,00000	648,00	1 296,00
18	725119402R00	Montáž předstěnových systémů do sádrokartonu	soubor	1,00000	845,00	845,00
19	725017153R00	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé	soubor	2,00000	2 190,00	4 380,00
20	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	2,00000	687,00	1 374,00
21	725299101R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	2,00000	143,00	286,00
22	725291113R00	Madlo rovné bílé Novaservis dl. 500 mm	soubor	4,00000	674,00	2 696,00
23	725291114R00	Madlo rovné bílé Novaservis dl. 600 mm	soubor	4,00000	674,00	2 696,00
24	725291116R00	Madlo rovné bílé Novaservis dl. 700 mm	soubor	2,00000	717,00	1 434,00
25	725291136R00	Madlo dvojitě sklopné bílé Novaservis dl. 830 mm	soubor	4,00000	1 740,00	6 960,00
26	725291171R00	Sedátko sklopné bílé Novaservis	soubor	2,00000	2 760,00	5 520,00
27	725823121RT1	Baterie umyvadlová stoján. ruční, vč. otvír.odpadu, standardní	kus	2,00000	2 100,00	4 200,00
28	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	2,00000	184,50	369,00
29	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství, standardní	kus	2,00000	1 801,00	3 602,00
30	725849205R00	Montáž baterie sprchové podomítkové	kus	2,00000	611,00	1 222,00
31	725860213R00	Sífon umyvadlový HL132, D 32, 40 mm	kus	2,00000	291,00	582,00
32	725860221R00	Sífon sprchový PP/PE HL514, D 40/50 mm	kus	2,00000	552,00	1 104,00
33	55149005R	Držák toaletního papíru nerez SLZN 09	kus	2,00000	210,50	421,00
34	55149010R	Zásobník nerez na papírové ručníky SLZN 03	kus	2,00000	1 237,00	2 474,00
35	55149023R	Dávkovač tek. mýdla nerez SLZN 07 obsah 0,5 l	kus	2,00000	504,00	1 008,00

## Položkový rozpočet

S:	1	NEMOCNICE NOVÝ JIČÍN
O:	1	BUDOVA 3a
R:	1	BEZBARIÉROVÉ KOUPELNY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
36	55149031R	Koš odpadkový nerezový SLZN 11 obsah 5 l	kus	2,00000	559,00	1 118,00
37	55149061R	Zrcadlo nerez SLZN 30 nerozbitné 600 x 400 mm	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00
38	615290313R	Skříňka vysoká, levá DEEP 30x162x27 cm bílá, závěsná, levé dveře	kus	2,00000	4 175,00	8 350,00
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>3 590,20</b>
39	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř. do 0,8 m	kus	2,00000	519,00	1 038,00
40	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	3,00000	39,40	118,20
41	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	2,00000	310,00	620,00
42	61160103R	Dveře vnitřní hladké plně 1kř. 80x197 bílé	kus	2,00000	907,00	1 814,00
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>600,00</b>
43	767681110R00	Montáž zárubní montovat. 1kř. hl. 8,5, š. do 80 cm	kus	2,00000	300,00	600,00
<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>				<b>13 363,49</b>
44	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	13,19460	40,80	538,34
45	771571106R00	Montáž podlah keram., rezné hladké, do MC, 20x10 cm	m2	13,19460	454,00	5 990,35
46	597623081R	Dlaždice 10x20 Color Two bílá mat	m2	13,19460	518,00	6 834,80
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>55 077,03</b>
47	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	62,24800	40,80	2 539,72
48	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20, 30x15 cm	m2	62,24800	530,00	32 991,44
49	597813629R	Obkládačka 20x20 zelená mat, Color One	m2	62,24800	314,00	19 545,87
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>25 000,00</b>
47	19906	Náklady na elektroinstalaci	Kč	25 000,00000	1,00	25 000,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>946,50</b>
50	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	3,00000	315,50	946,50

## **Příloha č. 2**

### **Formuláře jednotlivých částí analyzovaných budov a oddělení**

VSTUP HLAVNÍ Název objektu	BUDOVA 1		Datum: 4. 5. 2017 Jméno: Bc. Aneta Neulingerová	
Vyhrazené parkovací stání	<del>ano</del> / <b>ne</b>			
	lokalizace:			
	počet:			
	přístup od VPS ke vstupu do objektu:			
Přístup ke vstupu	obtížný povrch	<del>ano</del> / <b>ne</b>		
		typ povrchu: <b>asfalt</b>		
	sklon podélný	<b>ano</b> / <del>ne</del>		
		lokalizace: <b>přístupová komunikace</b>		
		sklon: <b>% 6,7</b>		
	sklon příčný	<b>ano</b> / <del>ne</del>		
		lokalizace: <b>přístupová komunikace</b>		
		sklon: <b>% 4</b>		
vodicí linie	<b>přirozená</b> / <del>umělá</del> / <b>chybí</b>			
Přístupnost vstupu	<b>bez převýšení</b> / <del>jeden schod</del> / <b>více schodů</b> / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)			
Schody před vstupem	jeden schod	výška: cm	hloubka: cm	
	více schodů	počet: 3		
Plocha před dveřmi	šířka: <b>+ 150 cm</b>		hloubka: <b>+ 150 cm</b>	
Zvonek	<del>pouze zvonění</del> / <b>interkom</b> / <b>chybí</b>			
	výška: <b>cm</b>		odsazení od rohu: <b>cm</b>	
	umístění:		vpravo / vlevo	
AOM (akustický orientační majáček)	<del>ano</del> / <b>ne</b>			
	nad osou vstupních dveří: ano / ne			
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:			
Nika	<b>ano</b> / <del>ne</del>			
	šířka: <b>cm 150</b>		hloubka: <b>cm 70</b>	
Dveře	<b>jednokřídlé</b> / <b>dvoukřídlé</b> / <b>karuselové</b>			
	<b>mechanické</b> / <b>automatické</b> / <b>posuvné</b> / <b>kyvné</b>			
	<del>otevírání ven</del> / <del>otevírání dovnitř</del> / <b>otevírání do stran</b> / <del>otevírání do strany</del>			
	průjezdová šířka hlavního křídla: <b>150 cm</b>			
	průjezdová šířka vedlejšího křídla: cm			
	výška prahu: <b>0 cm</b>	madlo: <del>ano</del> / <b>ne</b>	madlo: vně / uvnitř	výška madla: cm
Zádveří	šířka: <b>335 cm</b>		hloubka: <b>280 cm</b>	
Dveře zádveří	<b>jednokřídlé</b> / <b>dvoukřídlé</b> / <b>karuselové</b>			
	<b>mechanické</b> / <b>automatické</b> / <b>posuvné</b> / <b>kyvné</b>			
	<del>otevírání do zádveří</del> / <del>otevírání ze zádveří</del> / <b>otevírání do stran</b> / <del>otevírání do strany</del>			
	průjezdová šířka hlavního křídla: <b>150 cm</b>			
	průjezdová šířka vedlejšího křídla: cm			
	výška prahu: <b>0 cm</b>	madlo: <del>ano</del> / <b>ne</b>	madlo: vně / uvnitř	výška madla: cm
Nika	<del>ano</del> / <b>ne</b>			
	šířka: cm		hloubka: cm <b>otoč !!!</b>	

Schody v zádveři	jeden schod	výška: cm	hloubka: cm
	více schodů	počet:	
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): <del>ano</del> / <b>ne</b>		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne		
Poznámky			
Slovní popis úseku			

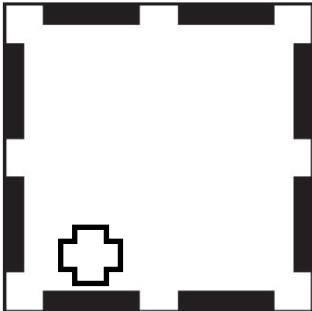
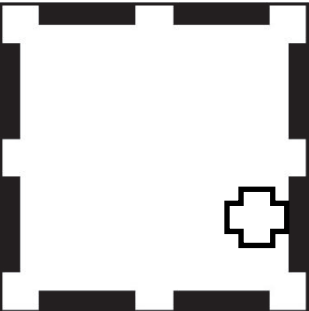
INTERIÉR Název objektu			
	BUDOVA 1		Datum: 4. 5. 2017 Jméno: Bc. Aneta Neulingerová
Schody v interiéru	ano / ne		
	jeden schod	výška: cm	hloubka: cm
	více schodů	počet:	
	lokalizace:		
Rampa v interiéru	ano / ne		počet: 1
Schodiště v interiéru (spojující patra budovy)	ano / ne		
	přímé / <del>točité</del>		
	šířka schodiště: 145 cm		
	zábradlí u schodiště: ano / ne		
Zúžený průchod (méně než 80 cm)	ano / ne		
	šířka: cm		
	lokalizace:		
Turnikety	ano / ne		
	lokalizace:		
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne		
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne		
	nad osou vstupních dveří: ano / ne		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:		
Navigační systém pro osoby se zrakovým omezením	ano / ne		
	popis: (haptický, elektronický...)		
Dveře na chodbě	šířka: 190 cm		průjezdná šířka: 90 cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm
	šířka: 100 cm		průjezdná šířka: 98 cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm
	šířka: cm		průjezdná šířka: cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm
Dveře do místností	šířka: 100 cm		průjezdná šířka: 100 cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: 122 cm
	šířka: 90 cm		průjezdná šířka: 90 cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: - cm
	šířka: cm		průjezdná šířka: cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm
Přístupnost interiéru	celý interiér nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiér		
Povrchové úpravy podlah	PVC, dlažba		
Poznámky	Výška zábradlí na chodbě 90 cm. Rampa v interiéru dvouramenná, zalomená, bez podesty. 1.rameno sklon podélný 15,3 %, příčný 3,4 %, délka 316 cm, druhé rameno sklon podélný 17,6 %, příčný 6,6 %, délka 269 cm		
Slovní popis úseku			



Příloha č. 1 VÝTAH Název objektu	BUDOVA 1		Datum: 4. 5. 2017	
			Jméno: Bc. Aneta Neulingerová	
	Lokalizace výtahu			
	Typ výtahu			
Nástupní plocha	volně přístupný / uzamčený		přístup do výtahu zajistí:	
	osobní / nákladní		výtah spojuje patra: 1-8	
	dojezd na hlavních podestách / dojezd v mezipatrech			
	šířka: +150 cm		hloubka: +150 cm	
Dveře	převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupišťem): 2 cm			
	šachetní:	šířka: 110 cm		
		otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř		
	klecové:	šířka: cm		
otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř				
Nika	ano / ne			
	šířka: 120 cm		hloubka: 10 cm	
Ovladače na nástupních místech	výška horního tlačítka ve všech patrech max.: 130 cm			
	označení:	reliéf:	ryté / vystouplé / chybí	
		ploché	grafické / digitální (dotyk)	
		Braille:	ano / ne	
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne			
	nad osou dveří: ano / ne			
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:			
	hlášení: fráze / trylek			
Klec	rozměry:	šířka: 126 cm		
		hloubka: 255 cm		
	průchozí:	ano / ne		
		druhé dveře na čelní stěně / boční stěně		
Ovladače uvnitř klece	počet panelů s tlačítky v kabině: 1		vzdálenost ovladače od nejbližšího rohu: 62 cm	
	uspořádání tlačítek na panelu: vertikální / horizontální / smíšené			
	výška horního tlačítka: 170 cm			
	označení:	reliéf:	ryté / vystouplé	
		ploché	grafické / digitální (dotyk)	
		Braille:	ano / ne	
	hlášení:	akustické (zvuk):	ano / ne	
		fonetické (hlas) :	ano / ne	
	madlo:	ano / ne	výška: 108 cm	
		čelní stěna / boční stěna / boční stěny		
		odsazení madla od stěny (včetně madla) cm 2,5		
	zrcadlo:	ano / ne		
		čelní stěna / boční stěna / boční stěny		
		výška spodní hrany: 116 cm		
sedátko:	ano / ne	funkční ve všech polohách: ano / ne		
	výška: cm	šířka: cm	hloubka: cm	
	ovladač v dosahu: ano / ne			
Poznámky				

<b>Příloha č. 1 VÝTAH</b> <b>Název objektu</b> <b>Lokalizace výtahu</b> <b>Typ výtahu</b>	<b>BUDOVA 1</b>		Datum: <b>4. 5. 2017</b>		
	Jméno: <b>Bc. Aneta Neulingerová</b>				
	Evakuační schodiště				
	<b>volně přístupný / uzamčený</b>		přístup do výtahu zajistí:		
	<b>osobní / nákladní</b>		výtah spojuje patra:		
	<b>dojezd na hlavních podestách / dojezd v mezipatrech</b>				
<b>Nástupní plocha</b>	šířka: <b>+150 cm</b>		hloubka: <b>+150 cm</b>		
<b>Dveře</b>	převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm): <b>0 cm</b>				
	šachetní:	šířka: <b>102 cm</b>			
		otevírání: <b>automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř</b>			
	klecové:	šířka: <b>104 cm</b>			
otevírání: <b>automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř</b>					
<b>Nika</b>	<b>ano / ne</b>				
	šířka: <b>136 cm</b>		hloubka: <b>56 cm</b>		
<b>Ovladače na nástupních místech</b>	výška horního tlačítka ve všech patrech max.: <b>132 cm</b>				
	označení:	relief:	<b>ryté / vystouplé / chybí</b>		
		ploché	<b>grafické / digitální (dotyk)</b>		
		Braille:	<b>ano / ne</b>		
<b>AOM (akustický orientační majáček)</b>	<b>ano / ne</b>				
	nad osou dveří: ano / ne				
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:				
	hlášení: fráze / trylek				
<b>Klec</b>	rozměry:	šířka: <b>140 cm</b>			
		hloubka: <b>213 cm</b>			
	průchozí:	<b>ano / ne</b>			
		druhé dveře <b>na čelní stěně / boční stěně</b>			
<b>Ovladače uvnitř klece</b>	počet panelů s tlačítky v kabině: <b>1</b>		vzdálenost ovladače od nejbližšího rohu: <b>39cm</b>		
	uspořádání tlačítek na panelu: <b>vertikální / horizontální / smíšené</b>				
	výška horního tlačítka: <b>126 cm</b>				
	označení:	relief:	<b>ryté / vystouplé</b>		
		ploché	<b>grafické / digitální (dotyk)</b>		
		Braille:	<b>ano / ne</b>		
	hlášení:	akustické (zvuk):	<b>ano / ne</b>		
		fonetické (hlas) :	<b>ano / ne</b>		
<b>Vybavení klece</b>	madlo:	<b>ano / ne</b>	výška: <b>80 cm</b>		
		<b>čelní stěna / boční stěna / boční stěny</b>			
		odsazení madla od stěny (včetně madla) cm <b>8</b>			
	zrcadlo:	<b>ano / ne</b>			
		<b>čelní stěna / boční stěna / boční stěny</b>			
		výška spodní hrany: cm <b>106</b>			
	sedátko:	<b>ano / ne</b>	funkční ve všech polohách: ano / ne		
		výška: cm		šířka: cm	hloubka: <b>cm</b>
		ovladač v dosahu: ano / ne			
<b>Poznámky</b>					

Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC Název objektu	(umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny)		
	BUDOVA 1 – GYNEKOLOGIE		Datum: <b>4. 5. 2017</b> Jméno: <b>Bc. Aneta Neulingerová</b>
Lokalizace WC	3NP		
Předsín 1 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíně)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíně:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: -ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
	Vypínač	ano / chybí / automat	výška: <b>123 cm</b>
Předsín 2 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíně)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíně:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
	Vypínač	ano / chybí / automat	výška: cm
Typ upravené WC kabiny	volně přístupná / uzamčená	klíče u:	
	samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži		
Dveře upravené WC kabiny	šířka: <b>110 cm</b>		
	směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné		
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška: cm	
	označení na dveřích: ano / ne	piktogram vozíku: ano / ne	
	vnitřní zámek: západka / klíč / mince	lze odjistit zvenku z venku: ano / ne	
	vnější zámek: západka / klíč / mince		
Vypínač	ano / chybí / automat	výška: <b>144 cm</b>	
Kabina	šířka: <b>165 cm</b>		
	hloubka: <b>170 cm</b>		
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: <b>62 cm</b>		
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: <b>47 cm</b>		
	výška sedátka: <b>40 cm</b>		
	odsazení WC mísy od zadní stěny: <b>93 cm</b>		
	prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokový mobilním prvkem / blokový pevným prvkem		
	toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne		
Splachování WC	vzadu:	výška: <b>76 cm</b>	
	z boku:	výška: cm	
		vzdálenost od rohu: cm	
	automatické / mechanické		v pořádku / obtížné
Madla WC	madlo vlevo: pevné / sklopné	délka: cm	výška: cm
	madlo vpravo: sklopné / pevné	délka: cm <b>50</b>	výška: cm <b>85-110</b>
	osová vzdálenost madel: cm		
	otočit !!!		

Dispozice kabiny	DVEŘE	WC MÍSA	UMYVADLO
			
Umyvadlo	výška umístění umyvadla: <b>80 cm</b> podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: <del>dostatečný</del> / <b>nedostatečný</b> výška podjezdu umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: <b>50 cm</b> <div> <div>baterie:</div> <div> <p><b>páková</b> / <del>bezdotyková</del> / ventil (kohoutek)</p> <p>výška od podlahy: <b>90 cm</b></p> </div> </div> <div> <div>madlo: <del>ano</del> / <b>chybí</b></div> <div> <p>typ: svislé / vodorovné</p> <div> <div>výška: cm</div> <div>délka: cm</div> </div> </div> </div> <div> <div>zrcadlo: <del>ano</del> / <b>ne</b></div> <div> <p>sklopné: s pákou / bez páky</p> <p>pevné</p> </div> <div> <p>výška v horní poloze: cm</p> <p>výška spodní hany: <b>cm</b></p> </div> </div>		
Signalizační tlačítko	<b>ano</b> / <del>ne</del> <div> <div>výška signalizace v horní úrovni: cm <b>92</b></div> <div>výška signalizace ve spodní úrovni: cm</div> </div>		
Přebalovací pult	<del>ano</del> / <b>ne</b> sklopný / mobilní překáží při obsluze WC: ano / ne		
Doplňky	<div> <div>mýdelník: <b>ano</b> / <del>ne</del></div> <div>výška: <b>99 cm</b></div> </div> <div> <div>ručník: <b>ano</b> / <del>ne</del> <b>papírové utěrky</b></div> <div>výška: <b>115 cm</b></div> </div> <div> <div>věšák: <del>ano</del> / <b>ne</b></div> <div>výška cm</div> </div> <div>koš: <b>ano</b> / <del>ne</del></div>		
Běžné WC v objektu	<b>ano</b> / <del>ne</del> označení Braille: <del>ano</del> / <b>ne</b>		
Poznámky	(špatné ukotvení madel, madlo kotvené na boční stěně)		
Slovní popis úseku			

SPRCHA (VANA) Název objektu	BUDOVA 1 - GYNEKOLOGIE		Datum: <b>4. 5. 2017</b> Jméno: <b>Bc. Aneta Neulingerová</b>	
Základní popis	sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu			
	lokalizace: <b>3NP</b>		umístěná samostatně / společně s WC	
Dveře	šířka <b>100 cm</b>		směr otevírání <del>dovnitř</del> / ven	
Rozměry místnosti	šířka <b>288 cm</b>		hloubka <b>430 cm</b>	
Sprchovací plocha	typ:	otevřená:	šířka <b>cm</b>	hloubka <b>cm</b>
			šířka místa vedle sedátka pro vozík <b>cm</b>	
		box:	šířka <b>100 cm</b>	
			hloubka <b>122 cm</b>	
			šířka vstupu <b>100 cm</b>	
			zvýšená obruba - <b>cm</b>	
		sokl / schod:	výška <b>cm 12</b>	
			šířka <b>cm 100</b>	
			hloubka <b>cm 14</b>	
		přístup: <del>volný</del> / posuvné dveře / skládací dveře / závěs		
Sprcha	typ: <del>ruční</del> / <del>pevná</del>			
	baterie:		typ: <b>páka</b> / tlačítko / ventil (kohoutek)	
			výška <b>120 cm</b>	
			vzdálenost od rohu <b>35 cm</b>	
			umístění: <b>z boku</b> / za zády	
	madlo	svislé / <b>vodorovné</b> <b>ŠIKMÉ</b>	délka <b>cm 40</b>	výška <b>cm 85-115</b>
		umístění: <b>z boku</b> / za zády		
madlo	svislé / vodorovné	délka <b>cm</b>	výška <b>cm</b>	
	umístění: z boku / za zády			
Sedátko	rozměry:		výška <b>cm</b>	
			šířka <b>cm</b>	
			hloubka <b>cm</b>	
	sklopné: <b>ano</b> / ne	vzdálenost od boku sedátka ke stěně <b>cm</b>		
Vana	přístupnost:		zvedák / úpravy	
	výška horní hrany vany <b>cm</b>		umístění baterie na podélné straně: ano / ne	
	1. madlo	svislé / vodorovné	délka <b>cm</b>	výška <b>cm</b>
	2. madlo	svislé / vodorovné	délka <b>cm</b>	výška <b>cm</b>
	umístění madel: z boku / za zády			
Doplňky	lehátko: <b>ano</b> / <del>ne</del>		věšák: <b>ano</b> / <del>ne</del>	
	signalizační nouzové tlačítko: <b>ano</b> / <del>ne</del>			
	možnost zapůjčení: sprchovací vozík: <b>ano</b> / <del>ne</del> , židle: <b>ano</b> / <del>ne</del>			
Poznámky				

SPRCHA (VANA) Název objektu	BUDOVA 1 - GYNEKOLOGIE		Datum: <b>4. 5. 2017</b> Jméno: <b>Bc. Aneta Neulingerová</b>		
Základní popis	sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu				
	lokalizace: <b>3NP</b>		umístěná samostatně / společně s WC		
Dveře	šířka <b>100 cm</b>		směr otevírání <del>dovnitř</del> / ven		
Rozměry místnosti	šířka <b>288 cm</b>		hloubka <b>430 cm</b>		
Sprchovací plocha	typ:	otevřená:	šířka <b>cm 295</b>	hloubka <b>cm 140</b>	
			šířka místa vedle sedátka pro vozík cm		
	box:	šířka <b>cm</b>			
		hloubka <b>cm</b>			
		šířka vstupu <b>cm</b>			
		zvýšená obruba - <b>cm</b>			
		sokl / schod:	výška cm		
			šířka cm		
	hloubka cm				
	přístup: <b>volný</b> / posuvné dveře / skládací dveře / závěs				
Sprcha	typ: <b>ruční</b> / <del>pevná</del>				
	baterie:		typ: <b>páka</b> / tlačítko / ventil (kohoutek)		
			výška <b>127 cm</b>		
			vzdálenost od rohu <b>140 cm</b>		
			umístění: z boku /-za zády		
	madlo	svislé / vodorovné	délka cm	výška cm	
		umístění: z boku / za zády			
	madlo	svislé / vodorovné	délka cm	výška cm	
umístění: z boku / za zády					
Sedátko	rozměry:		výška cm		
			šířka cm		
			hloubka cm		
	sklopné: <b>ano</b> / ne		vzdálenost od boku sedátka ke stěně cm		
Vana	přístupnost:		zvedák / úpravy		
	výška horní hrany vany cm		umístění baterie na podélné straně: ano / ne		
	1. madlo	svislé / vodorovné	délka cm	výška cm	
	2. madlo	svislé / vodorovné	délka cm	výška cm	
	umístění madel: z boku / za zády				
Doplňky	lehátko: <b>ano</b> / <del>ne</del>		věšák: <b>ano</b> / <del>ne</del>		
	signalizační nouzové tlačítko: <b>ano</b> / <del>ne</del>				
	možnost zapůjčení: sprchovací vozík: <b>ano</b> / <del>ne</del> , židle: <b>ano</b> / <del>ne</del>				
Poznámky					

INTERIÉR Název objektu			
	BUDOVA 3	Datum: 4. 5. 2017 Jméno: Bc. Aneta Neulingerová	
Schody v interiéru	ano / ne		
	jeden schod	výška: cm	hloubka: cm
	více schodů	počet:	
	lokalizace:		
Rampa v interiéru	ano / ne	počet:	
Schodiště v interiéru (spojující patra budovy)	ano / ne		
	přímé / <del>točité</del>		
	šířka schodiště: 183 cm		
	zábradlí u schodiště: ano / ne		
Zúžený průchod (méně než 80 cm)	ano / ne		
	šířka: cm		
	lokalizace:		
Turnikety	ano / ne		
	lokalizace:		
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne		
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne		
	nad osou vstupních dveří: ano / ne		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:		
Navigační systém pro osoby se zrakovým omezením	ano / ne		
	popis: (haptický, elektronický...)		
Dveře na chodbě	šířka: 96 cm		průjezdná šířka: 94 cm
	výška: 205 cm	průjezdná výška: 200 cm	výška prahu: 0 cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm
	hloubka: cm		hloubka: cm
	šířka: 91 cm	průjezdná šířka: 83 cm	výška prahu: 0 cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm
	hloubka: cm		hloubka: cm
Dveře do místností	šířka: 110 cm		průjezdná šířka: 110 cm
	výška: 205 cm	průjezdná výška: 200 cm	výška prahu: 0 cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm
	hloubka: cm		hloubka: cm
	šířka: cm	průjezdná šířka: cm	výška prahu: 0 cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: - cm
	hloubka: cm		hloubka: - cm
Přístupnost interiéru	celý interiér nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiér		
Povrchové úpravy podlah	PVC, dlažba		
Poznámky	Výška zábradlí na chodbě 105 cm. Výška stolu v jídelně 74 cm, podjezd 72 cm. Výška zvonku u vstupu na oddělení 140 cm		
Slovní popis úseku			

Příloha č. 1 VÝTAH Název objektu	BUDOVA 3		Datum: 4. 5. 2017	
			Jméno: Bc. Aneta Neulingerová	
	Lokalizace výtahu			
	Typ výtahu			
Nástupní plocha	volně přístupný / uzamčený		přístup do výtahu zajistí:	
	osobní / nákladní		výtah spojuje patra: S-4	
	dojezd na hlavních podestách / dojezd v mezipatrech			
	šířka: +150 cm		hloubka: +150 cm	
Dveře	převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm): 1 cm			
	šachetní:	šířka: 78 cm		
		otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř		
	klecové:	šířka: 73 cm		
otevírání: automatické / mechanické ven / mechanické dovnitř				
Nika	ano / ne			
	šířka: 106 cm		hloubka: 23 cm	
Ovladače na nástupních místech	výška horního tlačítka ve všech patrech max.: 133 cm			
	označení:	reliéf:	ryté / vystouplé / chybí	
		ploché	grafické / digitální (dotyk)	
		Braille:	ano / ne	
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne			
	nad osou dveří: ano / ne			
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:			
	hlášení: fráze / trylek			
Klec	rozměry:	šířka: 104 cm		
		hloubka: 104 cm		
	průchozí:	ano / ne		
		druhé dveře na čelní stěně / boční stěně		
Ovladače uvnitř klece	počet panelů s tlačítky v kabině: 1		vzdálenost ovladače od nejbližšího rohu: 18 cm	
	uspořádání tlačítek na panelu: vertikální / horizontální / smíšené			
	výška horního tlačítka: 133 cm			
	označení:	reliéf:	ryté / vystouplé	
		ploché	grafické / digitální (dotyk)	
		Braille:	ano / ne	
	hlášení:	akustické (zvuk):	ano / ne	
		fonetické (hlas) :	ano / ne	
	madlo:	ano / ne	výška:	
		čelní stěna / boční stěna / boční stěny		
		odsazení madla od stěny (včetně madla) cm		
	zrcadlo:	ano / ne		
		čelní stěna / boční stěna / boční stěny		
		výška spodní hrany:		
sedátko:	ano / ne	funkční ve všech polohách: ano / ne		
	výška: cm	šířka: cm	hloubka: cm	
	ovladač v dosahu: ano / ne			
Poznámky				



Příloha č. 1 VÝTAH Název objektu	BUDOVA 3		Datum: 4. 5. 2017	
			Jméno: Bc. Aneta Neulingerová	
	Lokalizace výtahu			
	Typ výtahu			
Nástupní plocha	volně přístupný / uzamčený		přístup do výtahu zajistí:	
	osobní / nákladní		výtah spojuje patra: S-4	
	dojezd na hlavních podestách / dojezd v mezipatrech			
	šířka: +150 cm		hloubka: +150 cm	
Dveře	převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm): 1 cm			
	šachetní:	šířka: 104 cm		
		otevírání: automatické / mechanické ven- / mechanické dovnitř		
	klecové:	šířka: 110 cm		
otevírání: automatické / mechanické ven- / mechanické dovnitř				
Nika	ano / ne			
	šířka: 128 cm		hloubka: 29 cm	
Ovladače na nástupních místech	výška horního tlačítka ve všech patrech max.: 119 cm			
	označení:	reliéf:	ryté / vystouplé / chybí	
		ploché	grafické / digitální (dotyk)	
		Braille:	ano / ne	
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne			
	nad osou dveří: ano / ne			
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:			
	hlášení: fráze / trylek			
Klec	rozměry:	šířka: 157 cm		
		hloubka: 245 cm		
	průchozí:	ano / ne		
		druhé dveře na čelní stěně / boční stěně		
Ovladače uvnitř klece	počet panelů s tlačítky v kabině: 1		vzdálenost ovladače od nejbližšího rohu: 17 cm	
	uspořádání tlačítek na panelu: vertikální / horizontální / smíšené			
	výška horního tlačítka: 132 cm			
	označení:	reliéf:	ryté / vystouplé	
		ploché	grafické / digitální (dotyk)	
		Braille:	ano / ne	
	hlášení:	akustické (zvuk):	ano / ne	
		fonetické (hlas) :	ano / ne	
	madlo:	ano / ne	výška: cm 116	
		čelní stěna / boční stěna / boční stěny		
		odsazení madla od stěny (včetně madla) cm 3		
	zrcadlo:	ano / ne		
		čelní stěna / boční stěna / boční stěny		
		výška spodní hrany:		
sedátko:	ano / ne	funkční ve všech polohách: ano / ne		
	výška: cm	šířka: cm	hloubka: cm	
	ovladač v dosahu: ano / ne			
Poznámky				

Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC Název objektu	(umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny)		
	BUDOVA 3		Datum: <b>4. 5. 2017</b> Jméno: <b>Bc. Aneta Neulingerová</b>
Lokalizace WC	4NP ve společné velké koupelně		
Předsín 1 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíně)	rozměry:	šířka: cm <b>260</b>	
		hloubka: cm <b>400</b>	
	dveře do předsíně:	šířka: cm <b>110</b>	
	otevírání: <b>dovnitř</b> / ven / do stran	označení na dveřích: -ano / <b>ne</b> / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / <b>chybí</b>	výška madla: cm	
	Vypínač	<b>ano</b> / <del>chybí</del> / <del>automat</del>	výška: 130
Předsín 2 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíně)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíně:	šířka: cm	
	otevírání: <del>dovnitř</del> / ven / do stran	označení na dveřích: ano / <del>ne</del> / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / <del>chybí</del>	výška madla: cm	
	Vypínač	ano / <del>chybí</del> / <del>automat</del>	výška: cm
Typ upravené WC kabiny	<b>volně přístupná</b> / <del>uzamčená</del>		klíče u:
	<b>samostatná</b> / <del>v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži</del>		
Dveře upravené WC kabiny	šířka: <b>60 cm</b>		
	směr otevírání: <b>z kabiny</b> / <del>do kabiny</del> / <del>posuvné</del>		
	madlo: <del>uvnitř</del> / vně / <b>chybí</b>	výška: cm	
	označení na dveřích: <b>ano</b> / <del>ne</del>	piktogram vozíku: <del>ano</del> / <b>ne</b>	
	vnitřní zámek: <del>západka</del> / <b>klíč</b> / <del>mince</del>	lze odjistit zvenku z venku: <del>ano</del> / <b>ne</b>	
	vnější zámek: <del>západka</del> / <b>klíč</b> / <del>mince</del>		
	Vypínač	<b>ano</b> / <del>chybí</del> / <del>automat</del>	výška: <b>130 cm</b>
Kabina	šířka: <b>95 cm</b>		
	hloubka: <b>150 cm</b>		
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: <b>28 cm</b>		
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: <b>27 cm</b>		
	výška sedátka: <b>43 cm (nástavec 53 cm)</b>		
	odsazení WC mísy od zadní stěny: <b>76 cm</b>		
	prostor pro vozík vedle WC mísy: <del>volný / blokový mobilním prvkem / blokový pevným prvkem</del>		
	toaletní papír v dosahu z mísy: <b>ano</b> / <del>ne</del>		
	Splachování WC	vzadu:	výška: <b>77 cm</b>
z boku:		výška: cm	
		vzdálenost od rohu: cm	
<del>automatické</del> / <b>mechanické</b>		<b>v pořádku</b> / <del>obtížné</del>	
Madla WC		madlo vlevo: pevné / sklopné	délka: cm
	madlo vpravo: <del>sklopné</del> / <b>pevné</b>	délka: cm <b>40</b>	výška: cm <b>83</b>
	osová vzdálenost madel: cm		
	otočit !!!		

Dispozice kabiny	DVEŘE	WC MÍSA	UMYVADLO
Umyvadlo	výška umístění umyvadla: <b>80 cm</b> podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: <b>dostatečný</b> / <del>nedostatečný</del> výška podjezdu umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: <b>65 cm</b> baterie: <b>páková</b> / <del>bezdotyková</del> / ventil (kohoutek) výška od podlahy: <b>113 cm</b> madlo: <b>ano</b> / <del>ne</del> typ: svislé / <b>vodorovné</b> výška: cm <b>95</b> délka: cm <b>50</b> zrcadlo: <b>ano</b> / <del>ne</del> sklopné: s pákou / bez páky výška v horní poloze: cm pevné výška spodní hany: <b>cm 150</b>		
Signalizační tlačítko	<b>ano</b> / <del>ne</del> výška signalizace v horní úrovni: cm <b>89</b> výška signalizace ve spodní úrovni: cm		
Přebalovací pult	<del>ano</del> / <b>ne</b> sklopný / mobilní překáží při obsluze WC: ano / ne		
Doplňky	mýdelník: <b>ano</b> / <del>ne</del> výška: <b>97 cm</b> ručník: <b>ano</b> / <del>ne</del> <b>papírové utěrky</b> výška: <b>102 cm</b> věšák: <b>ano</b> / <del>ne</del> výška <b>164 cm</b> koš: <b>ano</b> / <del>ne</del>		
Běžné WC v objektu	<b>ano</b> / <del>ne</del> označení Braille: <del>ano</del> / <b>ne</b>		
Poznámky	(špatné ukotvení madel, madlo kotvené na boční stěně)		
Slovní popis úseku			

SPRCHA (VANA) Název objektu	BUDOVA 3		Datum: 4. 5. 2017 Jméno: Bc. Aneta Neulingerová		
Základní popis	sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu				
	lokalizace: 2NP – chirurgické oddělení		umístěná samostatně / společně s WC		
Dveře	šířka 110 cm		směr otevírání dveří / ven		
Rozměry místnosti	šířka 200 cm		hloubka 221 cm		
Sprchovací plocha	typ:	otevřená:	šířka cm 200	hloubka cm 221	
			šířka místa vedle sedátka pro vozík cm		
	box:	šířka cm			
		hloubka cm			
		šířka vstupu cm			
		zvýšená obruba - cm			
		sokl / schod:	výška cm		
			šířka cm		
	hloubka cm				
	přístup: volný / posuvné dveře / skládací dveře / závěs				
Sprcha	typ: ruční / pevná				
	baterie:		typ: páka / tlačítko / ventil (kohoutek)		
			výška 102 cm		
			vzdálenost od rohu 72 cm		
			umístění: z boku / za zády		
	madlo	svislé / vodorovné	délka cm 50	výška cm 80	
		umístění: z boku / za zády			
	madlo	svislé / vodorovné	délka cm	výška cm	
umístění: z boku / za zády					
Sedátko	rozměry:		výška cm 51		
			šířka cm 43		
			hloubka cm 27		
	sklopné: ano / ne		vzdálenost od boku sedátka ke stěně cm 29		
Vana	přístupnost:		zvedák / úpravy		
	výška horní hrany vany cm		umístění baterie na podélné straně: ano / ne		
	1. madlo	svislé / vodorovné	délka cm	výška cm	
	2. madlo	svislé / vodorovné	délka cm	výška cm	
	umístění madel: z boku / za zády				
Doplňky	lehátko: ano / ne		věšák: ano / ne		
	signalizační nouzové tlačítko: ano / ne				
	možnost zapůjčení: sprchovací vozík: ano / ne, židle: ano / ne				
Poznámky					

<b>SPRCHA (VANA)</b> Název objektu	<b>BUDOVA 3</b>		Datum: <b>4. 5. 2017</b> Jméno: <b>Bc. Aneta Neulingerová</b>			
<b>Základní popis</b>	<b>sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu</b>					
	lokalizace: <b>4NP – traumatologické a ortopedické oddělení</b>		<b>umístěná samostatně / společně s WC (WC umístěno vedle v kabině)</b>			
<b>Dveře</b>	šířka <b>110 cm</b>		směr otevírání <b>dovnitř / ven</b>			
<b>Rozměry místnosti</b>	šířka <b>260 cm</b>		hloubka <b>400 cm</b>			
<b>Sprchovací plocha</b>	typ:	otevřená:	šířka <b>cm 160</b>		hloubka <b>cm 160</b>	
			šířka místa vedle sedátka pro vozík <b>cm</b>			
	box:		šířka <b>cm</b>			
			hloubka <b>cm</b>			
			šířka vstupu <b>cm</b>			
			zvýšená obruba - <b>cm</b>			
			sokl / schod:	výška <b>cm</b>		
				šířka <b>cm</b>		
	hloubka <b>cm</b>					
	přístup: <b>volný / posuvné dveře / skládací dveře / závěs</b>					
<b>Sprcha</b>	typ: <b>ruční / pevná</b>					
	baterie:		typ: <b>páka / tlačítko / ventil (kohoutek)</b>			
			výška <b>92 cm</b>			
			vzdálenost od rohu <b>25 cm</b>			
			umístění: <b>z boku / za zády</b>			
	madlo	svislé / vodorovné	délka <b>cm 50</b>	výška <b>cm 100</b>		
			umístění: <b>z boku / za zády</b>			
	madlo	svislé / vodorovné	délka <b>cm</b>	výška <b>cm</b>		
umístění: <b>z boku / za zády</b>						
<b>Sedátko</b>	rozměry:		výška <b>cm</b>			
			šířka <b>cm</b>			
			hloubka <b>cm</b>			
	sklopné: ano / ne		vzdálenost od boku sedátka ke stěně <b>cm</b>			
<b>Vana</b>	přístupnost:		zvedák / úpravy			
	výška horní hrany vany <b>cm</b>		umístění baterie na podélné straně: ano / ne			
	1. madlo	svislé / vodorovné	délka <b>cm</b>	výška <b>cm</b>		
	2. madlo	svislé / vodorovné	délka <b>cm</b>	výška <b>cm</b>		
	umístění madel: <b>z boku / za zády</b>					
<b>Doplňky</b>	lehátko: <b>ano / ne</b>		věšák: ano / ne			
	signalizační nouzové tlačítko: <b>ano / ne</b>					
	možnost zapůjčení: sprchovací vozík: <b>ano / ne</b> , židle: <b>ano / ne</b>					
<b>Poznámky</b>						

<b>SPRCHA (VANA)</b> Název objektu	<b>BUDOVA 3</b>		Datum: <b>4. 5. 2017</b> Jméno: <b>Bc. Aneta Neulingerová</b>		
<b>Základní popis</b>	<b>sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu</b>				
	lokalizace: <b>4NP – traumatologické a ortopedické oddělení</b>		umístěná samostatně / společně s WC		
<b>Dveře</b>	šířka <b>110 cm</b>		směr otevírání <del>dovnitř</del> / <b>ven</b>		
<b>Rozměry místnosti</b>	šířka <b>260 cm</b>		hloubka <b>400 cm</b>		
<b>Sprchovací plocha</b>	typ:	otevřená:	šířka <b>cm</b>	hloubka <b>cm</b>	
			šířka místa vedle sedátka pro vozík <b>cm</b>		
	box:		šířka <b>95 cm</b>		
			hloubka <b>90 cm</b>		
			šířka vstupu <b>95 cm</b>		
			zvýšená obruba - <b>cm</b>		
		sokl / schod:	výška <b>cm 14</b>		
			šířka <b>cm 95</b>		
	hloubka <b>cm 14</b>				
	přístup: <b>volný</b> / <del>posuvné dveře</del> / <del>skládací dveře</del> / <del>závěs</del>				
<b>Sprcha</b>	typ: <b>ruční</b> / <del>pevná</del>				
	baterie:		typ: <b>páka</b> / <del>tlačítko</del> / ventil (kohoutek)		
			výška <b>115 cm</b>		
			vzdálenost od rohu <b>50 cm</b>		
			umístění: <b>z boku / za zády</b>		
	madlo	svislé / <b>vodorovné</b>	délka <b>cm 45</b>	výška <b>cm 110</b>	
		umístění: <b>z boku / za zády</b>			
	madlo	svislé / <b>vodorovné</b>	délka <b>cm</b>	výška <b>cm</b>	
umístění: <b>z boku / za zády</b>					
<b>Sedátko</b>	rozměry:		výška <b>cm</b>		
			šířka <b>cm</b>		
			hloubka <b>cm</b>		
	sklopné: <b>ano</b> / <del>ne</del>		vzdálenost od boku sedátka ke stěně <b>cm</b>		
<b>Vana</b>	přístupnost:		zvedák / úpravy		
	výška horní hrany vany <b>cm</b>		umístění baterie na podélné straně: <b>ano</b> / <del>ne</del>		
	1. madlo	svislé / <b>vodorovné</b>	délka <b>cm</b>	výška <b>cm</b>	
	2. madlo	svislé / <b>vodorovné</b>	délka <b>cm</b>	výška <b>cm</b>	
	umístění madel: <b>z boku / za zády</b>				
<b>Doplňky</b>	lehátko: <del>ano</del> / <b>ne</b>		věšák: <del>ano</del> / <b>ne</b>		
	signalizační nouzové tlačítko: <b>ano</b> / <del>ne</del>				
	možnost zapůjčení: sprchovací vozík: <del>ano</del> / <b>ne</b> , židle: <b>ano</b> / <del>ne</del>				
<b>Poznámky</b>					



VSTUP HLAVNÍ Název objektu	BUDOVA 5a– INTERNÍ OBORY		Datum: <b>4. 5. 2017</b> Jméno: <b>Bc. Aneta Neulingerová</b>	
Vyhrazené parkovací stání	ano / <del>ne</del>			
	lokalizace: <b>parkoviště u hlavního vstupu</b>			
	počet: <b>3</b>			
	přístup od VPS ke vstupu do objektu: <b>bezproblémový</b>			
Přístup ke vstupu	obtížný povrch	<del>ano</del> / <b>ne</b>		
		typ povrchu: <b>dlažba, asfalt</b>		
	sklon podélný	<del>ano</del> / <b>ne</b>		
		lokalizace:		
		sklon: %		
	sklon příčný	<del>ano</del> / <b>ne</b>		
		lokalizace: <i>(přístupová komunikace, prostor před vstupem)</i>		
		sklon: %		
vodicí linie	<b>přirozená</b> / <del>umělá</del> / <del>chybí</del>			
Přístupnost vstupu	<b>bez převýšení / <del>jeden schod</del> / <del>více schodů</del> / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)</b>			
Schody před vstupem	jeden schod	výška: cm	hloubka: cm	
	více schodů	počet:		
Plocha před dveřmi	šířka: <b>+ 150 cm</b>		hloubka: <b>+ 150 cm</b>	
Zvonek	<del>pouze zvonění</del> / <del>interkom</del> / <b>chybí</b>			
	výška: <b>cm</b>		odsazení od rohu: <b>cm</b>	
	umístění:		vpravo / vlevo	
AOM (akustický orientační majáček)	<del>ano</del> / <b>ne</b>			
	nad osou vstupních dveří: ano / ne			
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:			
Nika	<del>ano</del> / <b>ne</b>			
	šířka: <b>cm</b>		hloubka: <b>cm</b>	
Dveře	<b>jednokřídlé</b> / <b>dvoukřídlé</b> / <b>karuselové</b>			
	<del>mechanické</del> / <b>automatické</b> / <del>posuvné</del> / <del>kyvné</del>			
	<del>otevírání ven</del> / <del>otevírání dovnitř</del> / <b>otevírání do stran</b> / <del>otevírání do strany</del>			
	průjezdová šířka hlavního křídla: <b>180 cm</b>			
	průjezdová šířka vedlejšího křídla: cm			
	výška prahu: <b>0 cm</b>	madlo: <del>ano</del> / <b>ne</b>	madlo: vně / uvnitř	výška madla: cm
Zádveří	šířka: <b>442 cm</b>		hloubka: <b>222 cm</b>	
Dveře zádveří	<b>jednokřídlé</b> / <b>dvoukřídlé</b> / <b>karuselové</b>			
	<del>mechanické</del> / <b>automatické</b> / <del>posuvné</del> / <del>kyvné</del>			
	<del>otevírání do zádveří</del> / <del>otevírání ze zádveří</del> / <b>otevírání do stran</b> / <del>otevírání do strany</del>			
	průjezdová šířka hlavního křídla: <b>180 cm</b>			
	průjezdná šířka vedlejšího křídla: cm			
	výška prahu: <b>0 cm</b>	madlo: <del>ano</del> / <b>ne</b>	madlo: vně / uvnitř	výška madla: cm
Nika	<del>ano</del> / <b>ne</b>			
	šířka: cm		hloubka: cm <b>otoč !!!</b>	



Schody v zádveři	jeden schod	výška: cm	hloubka: cm
	více schodů	počet:	
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): <b>ano</b> / <del>ne</del>		
	<del>ve spodní výškové úrovni</del> / <b>v horní výškové úrovni</b> / <b>chybí</b>		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne		
Poznámky			
Slovní popis úseku			

INTERIÉR Název objektu	1PP – rehabilitace, vodoléčba		
	BUDOVA 5a – INTERNÍ OBORY	Datum: 4. 5. 2017 Jméno: Bc. Aneta Neulingerová	
Schody v interiéru	ano / ne		
	jeden schod	výška: cm	hloubka: cm
	více schodů	počet:	
	lokalizace:		
Rampa v interiéru	ano / ne	počet:	
Schodiště v interiéru (spojující patra budovy)	ano / ne		
	přímé / <del>točité</del>		
	šířka schodiště: 160 cm		
	zábradlí u schodiště: ano / ne		
Zúžený průchod (méně než 80 cm)	ano / ne		
	šířka: cm		
	lokalizace:		
Turnikety	ano / ne		
	lokalizace:		
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	<del>ve spodní výškové úrovni</del> / v horní výškové úrovni / <del>chybí</del>		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne		
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne		
	nad osou vstupních dveří: ano / ne		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:		
Navigační systém pro osoby se zrakovým omezením	ano / ne		
	popis: (haptický, elektronický...)		
Dveře na chodbě	šířka: 145 cm	průjezdná šířka: 90 cm	výška prahu: 0 cm
	nika <del>ano</del> / ne	dvoukřídle ano / ne	šířka: cm
	šířka: 145 cm	průjezdná šířka: 91 cm	výška prahu: 0 cm
	nika <del>ano</del> / ne	dvoukřídle ano / ne	šířka: cm
	šířka: cm	průjezdná šířka: cm	výška prahu: cm
	nika ano / ne	dvoukřídle ano / ne	šířka: cm
Dveře do místností  Tělocvična Cvičebna	šířka: 145 cm	průjezdná šířka: 91 cm	výška prahu: 0 cm
	nika <del>ano</del> / ne	dvoukřídle ano / ne	šířka: - cm
	šířka: 90 cm	průjezdná šířka: 90 cm	výška prahu: 0 cm
	nika <del>ano</del> / ne	dvoukřídle <del>ano</del> / ne	šířka: - cm
	šířka: cm	průjezdná šířka: cm	výška prahu: cm
	nika <del>ano</del> / ne	dvoukřídle <del>ano</del> / ne	šířka: cm
Přístupnost interiéru	celý interiér nebo jeho větší část / <del>pouze část interiéru</del> / <del>nepřístupný interiér</del>		
Povrchové úpravy podlah	PVC		
Poznámky	Recepce-pult výška 100 cm, podjezd 98 cm, hloubka 15 cm.		
Slovní popis úseku			

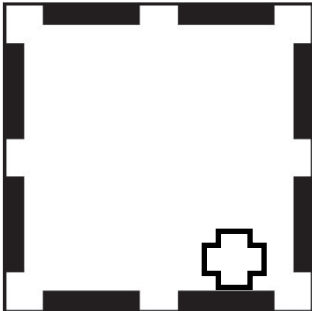
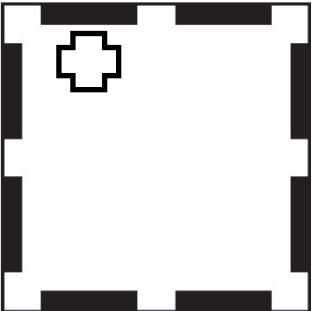
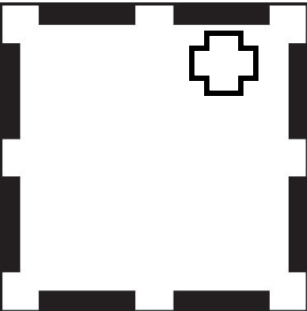
INTERIÉR Název objektu			
	BUDOVA 5a – INTERNÍ OBORY		Datum: <b>4. 5. 2017</b> Jméno: <b>Bc. Aneta Neulingerová</b>
Schody v interiéru	ano / ne		
	jeden schod	výška: cm	hloubka: cm
	více schodů	počet:	
	lokalizace:		
Rampa v interiéru	ano / ne		počet:
Schodiště v interiéru (spojující patra budovy)	ano / ne		
	přímé / <del>točité</del>		
	šířka schodiště: <b>160 cm</b>		
	zábradlí u schodiště: ano / ne		
Zúžený průchod (méně než 80 cm)	ano / ne		
	šířka: cm		
	lokalizace:		
Turnikety	ano / ne		
	lokalizace:		
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	<del>ve spodní výškové úrovni</del> / <b>v horní výškové úrovni</b> / <del>chybí</del>		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne		
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne		
	nad osou vstupních dveří: ano / ne		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:		
Navigační systém pro osoby se zrakovým omezením	ano / ne		
	popis: (haptický, elektronický...)		
Dveře na chodbě	šířka: <b>110 cm</b>		průjezdná šířka: <b>106 cm</b>
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm <b>174</b>
	šířka: <b>115 cm</b>		průjezdná šířka: <b>115 cm</b>
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm
	šířka: cm		průjezdná šířka: cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm
Dveře do místností	šířka: <b>90 cm</b>		průjezdná šířka: <b>90 cm</b>
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: - cm
	šířka: <b>110 cm</b>		průjezdná šířka: <b>110 cm</b>
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: - cm
	šířka: cm		průjezdná šířka: cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm
Přístupnost interiéru	celý interiér nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiér		
Povrchové úpravy podlah	Dlažba, PVC		
Poznámky	<b>Recepce-pult výška 100 cm, podjezd 98 cm, hloubka 15 cm.</b> <b>Výška madla na chodbě 102 cm, odsazení 5,10 cm.</b> <b>Jídelní stoly – výška 75 cm, výška podjezdu 70 cm.</b>		
Slovní popis úseku			

Příloha č. 1 VÝTAH Název objektu	BUDOVA 5a – INTERNÍ OBORY		Datum: <b>4. 5. 2017</b>		
			Jméno: <b>Bc. Aneta Neulingerová</b>		
	Lokalizace výtahu				
	Typ výtahu				
Nástupní plocha	prosklený				
	volně přístupný / <del>uzamčený</del>		přístup do výtahu zajišť:		
	osobní / <del>nákladní</del>		výtah spojuje patra: <b>-1-4</b>		
	dojezd na hlavních podestách / <del>dojezd v mezipatrech</del>				
Dveře	šířka: <b>+150 cm</b>		hloubka: <b>+150 cm</b>		
	převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm): <b>0 cm</b>				
Dveře	šachetní:	šířka: <b>70 cm</b>			
		otevírání: <b>automatické</b> / <del>mechanické ven</del> / <del>mechanické dovnitř</del>			
	klecové:	šířka: <b>70 cm</b>			
		otevírání: <b>automatické</b> / <del>mechanické ven</del> / <del>mechanické dovnitř</del>			
Nika	<del>ano</del> / <b>ne</b>				
	šířka: <b>cm</b>		hloubka: <b>cm</b>		
Ovladače na nástupních místech	výška horního tlačítka ve všech patrech max.: <b>112 cm</b>				
	označení:	reliéf:	<del>ryté</del> / <b>vystouplé</b> / <del>chybí</del>		
		ploché	<b>grafické</b> / <b>digitální (dotyk)</b>		
		Braille:	<b>ano</b> / <del>ne</del>		
AOM (akustický orientační majáček)	<del>ano</del> / <b>ne</b>				
	nad osou dveří: <del>ano</del> / <b>ne</b>				
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:				
	hlášení: fráze / trylek				
Klec	rozměry:	šířka: <b>89 cm</b>			
		hloubka: <b>120 cm</b>			
	průchozí:	<del>ano</del> / <b>ne</b>			
		druhé dveře <del>na čelní stěně</del> / <del>boční stěně</del>			
Ovladače uvnitř klece	počet panelů s tlačítky v kabině: <b>1</b>		vzdálenost ovladače od nejbližšího rohu: <b>34 cm</b>		
	uspořádání tlačítek na panelu: <del>vertikální</del> / <del>horizontální</del> / <b>smíšené</b>				
	výška horního tlačítka: <b>113 cm</b>				
	označení:	reliéf:	<del>ryté</del> / <b>vystouplé</b>		
		ploché	<b>grafické</b> / <b>digitální (dotyk)</b>		
		Braille:	<b>ano</b> / <del>ne</del>		
	hlášení:	akustické (zvuk):	<b>ano</b> / <del>ne</del>		
		fonetické (hlas) :	<del>ano</del> / <b>ne</b>		
	madlo:	<del>ano</del> / <del>ne</del>	výška: <b>109 cm</b>		
		<del>čelní stěna</del> / <del>boční stěna</del> / <b>boční stěny</b>			
		odsazení madla od stěny (včetně madla) cm <b>7 a 4</b>			
	zrcadlo:	<del>ano</del> / <del>ne</del>			
		<del>čelní stěna</del> / <b>boční stěna</b> / <del>boční stěny</del>			
		výška spodní hrany: <b>118 cm</b>			
sedátko:	<del>ano</del> / <b>ne</b>	funkční ve všech polohách: <del>ano</del> / <b>ne</b>			
	výška: <b>cm</b>		šířka: <b>cm</b>	hloubka: <b>cm</b>	
	ovladač v dosahu: <del>ano</del> / <b>ne</b>				
Poznámky					

Příloha č. 1 VÝTAH Název objektu Lokalizace výtahu Typ výtahu	BUDOVA 5a – INTERNÍ OBORY		Datum: <b>4. 5. 2017</b> Jméno: <b>Bc. Aneta Neulingerová</b>		
	volně přístupný / <del>uzamčený</del>		přístup do výtahu zajišť:		
	osobní / <del>nákladní</del>		výtah spojuje patra: <b>-1-4</b>		
Nástupní plocha	dojezd na hlavních podestách / <del>dojezd v mezipatrech</del>				
	šířka: <b>+150 cm</b>		hloubka: <b>+150 cm</b>		
	převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm): <b>0 cm</b>				
Dveře	šachetní:	šířka: <b>130 cm</b>			
		otevírání: <b>automatické</b> / <del>mechanické ven</del> / <del>mechanické dovnitř</del>			
	klecové:	šířka: <b>130 cm</b>			
		otevírání: <b>automatické</b> / <del>mechanické ven</del> / <del>mechanické dovnitř</del>			
Nika	ano / <del>ne</del>				
	šířka: <b>153 cm</b>		hloubka: <b>33 cm</b>		
Ovladače na nástupních místech	výška horního tlačítka ve všech patrech max.: <b>110 cm</b>				
	označení:	reliéf:	ryté / <b>vystouplé</b> / <del>chybí</del>		
		ploché	<b>grafické</b> / <b>digitální (dotyk)</b>		
		Braille:	ano / <del>ne</del>		
AOM (akustický orientační majáček)	<del>ano</del> / <b>ne</b>				
	nad osou dveří: ano / ne				
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:				
	hlášení: fráze / trylek				
Klec	rozměry:	šířka: <b>141 cm</b>			
		hloubka: <b>244 cm</b>			
	průchozí:	ano / <del>ne</del>			
		druhé dveře <b>na čelní stěně</b> / <del>boční stěně</del>			
Ovladače uvnitř klece	počet panelů s tlačítky v kabině: <b>2</b>		vzdálenost ovladače od nejbližšího rohu: <b>68 cm</b>		
	uspořádání tlačítek na panelu: <b>vertikální</b> / <del>horizontální</del> / <del>smíšené</del>				
	výška horního tlačítka: <b>125 cm</b>				
	označení:	reliéf:	ryté / <b>vystouplé</b>		
		ploché	<b>grafické</b> / <b>digitální (dotyk)</b>		
		Braille:	ano / <del>ne</del>		
	hlášení:	akustické (zvuk):	<del>ano</del> / <b>ne</b>		
		fonetické (hlas) :	<del>ano</del> / <b>ne</b>		
	Vybavení klece	madlo:	ano / <del>ne</del> výška: <b>112 cm</b>		
			<del>čelní stěna</del> / <del>boční stěna</del> / <b>boční stěny</b>		
odsazení madla od stěny (včetně madla) cm <b>7 a 4</b>					
zrcadlo:		ano / <del>ne</del>			
	<del>čelní stěna</del> / <b>boční stěna</b> / <del>boční stěny</del>				
	výška spodní hrany: <b>116 cm</b>				
sedátko:	ano / <del>ne</del>		funkční ve všech polohách: <b>ano</b> / <del>ne</del>		
	výška: <b>50 cm</b>		šířka: <b>37 cm</b>	hloubka: <b>31 cm</b>	
	ovladač v dosahu: <b>ano</b> / <del>ne</del>				
Poznámky					

Příloha č. 1 VÝTAH Název objektu Lokalizace výtahu Typ výtahu	BUDOVA 5a – INTERNÍ OBORY		Datum: <b>4. 5. 2017</b> Jméno: <b>Bc. Aneta Neulingerová</b>		
	volně přístupný / <del>uzamčený</del>		přístup do výtahu zajišť:		
	osobní / <del>nákladní</del>		výtah spojuje patra: <b>-1-4</b>		
Nástupní plocha	dojezd na hlavních podestách / <del>dojezd v mezipatrech</del>				
	šířka: <b>+150 cm</b>		hloubka: <b>+150 cm</b>		
	převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm): <b>0 cm</b>				
Dveře	šachetní:	šířka: <b>130 cm</b>			
		otevírání: <b>automatické</b> / <del>mechanické ven</del> / <del>mechanické dovnitř</del>			
	klecové:	šířka: <b>130 cm</b>			
		otevírání: <b>automatické</b> / <del>mechanické ven</del> / <del>mechanické dovnitř</del>			
Nika	ano / <del>ne</del>				
	šířka: <b>153 cm</b>		hloubka: <b>33 cm</b>		
Ovladače na nástupních místech	výška horního tlačítka ve všech patrech max.: <b>110 cm</b>				
	označení:	reliéf:	ryté / <b>vystouplé</b> / <del>chybí</del>		
		ploché	<b>grafické</b> / <b>digitální (dotyk)</b>		
		Braille:	ano / <del>ne</del>		
AOM (akustický orientační majáček)	<del>ano</del> / <b>ne</b>				
	nad osou dveří: ano / ne				
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:				
	hlášení: fráze / trylek				
Klec	rozměry:	šířka: <b>141 cm</b>			
		hloubka: <b>244 cm</b>			
	průchozí:	ano / <del>ne</del>			
		druhé dveře <b>na čelní stěně</b> / <del>boční stěně</del>			
Ovladače uvnitř klece	počet panelů s tlačítky v kabině: <b>2</b>		vzdálenost ovladače od nejbližšího rohu: <b>68 cm</b>		
	uspořádání tlačítek na panelu: <b>vertikální</b> / <del>horizontální</del> / <del>smíšené</del>				
	výška horního tlačítka: <b>125 cm</b>				
	označení:	reliéf:	ryté / <b>vystouplé</b>		
		ploché	<b>grafické</b> / <b>digitální (dotyk)</b>		
		Braille:	ano / <del>ne</del>		
	hlášení:	akustické (zvuk):	<del>ano</del> / <b>ne</b>		
		fonetické (hlas) :	<del>ano</del> / <b>ne</b>		
	Vybavení klece	madlo:	ano / <del>ne</del> výška: <b>112 cm</b>		
			<del>čelní stěna</del> / <del>boční stěna</del> / <b>boční stěny</b>		
odsazení madla od stěny (včetně madla) cm <b>7 a 4</b>					
zrcadlo:		ano / <del>ne</del>			
	<del>čelní stěna</del> / <b>boční stěna</b> / <del>boční stěny</del>				
	výška spodní hrany: <b>116 cm</b>				
sedátko:	ano / <del>ne</del>		funkční ve všech polohách: <b>ano</b> / <del>ne</del>		
	výška: <b>50 cm</b>		šířka: <b>37 cm</b>	hloubka: <b>31 cm</b>	
	ovladač v dosahu: <b>ano</b> / <del>ne</del>				
Poznámky					

Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC Název objektu	(umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny)		
	BUDOVA 5a – INTERNÍ OBORY		Datum: <b>4. 5. 2017</b> Jméno: <b>Bc. Aneta Neulingerová</b>
Lokalizace WC	1PP		
Předsín 1 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíň:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: -ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
	Vypínač	ano / chybí / automat	výška: <b>123 cm</b>
Předsín 2 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíň:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
	Vypínač	ano / chybí / automat	výška: cm
Typ upravené WC kabiny	volně přístupná / uzamčená	klíče u:	
	samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži		
Dveře upravené WC kabiny	šířka: <b>90 cm</b>		
	směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné		
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška: cm	
	označení na dveřích: ano / ne	piktogram vozíku: ano / ne	
	vnitřní zámek: západka / klíč / mince	lze odjistit zvenku z venku: ano / ne	
	vnější zámek: západka / klíč / mince		
Vypínač	ano / chybí / automat	výška: <b>133 cm</b>	
Kabina	šířka: <b>202 cm</b>		
	hloubka: <b>160 cm</b>		
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: <b>33 cm</b>		
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: <b>132 cm</b>		
	výška sedátka: <b>54 cm</b>		
	odsazení WC mísy od zadní stěny: <b>54 cm</b>		
	prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokový mobilním prvkem / blokový pevným prvkem		
	toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne		
Splachování WC	vzadu:	výška: <b>120 cm</b>	
	z boku:	výška: cm	
		vzdálenost od rohu: cm	
	automatické / mechanické		v pořádku / obtížné
Madla WC	madlo vlevo: pevné / sklopné	délka: cm <b>83</b>	výška: cm <b>80</b>
	madlo vpravo: sklopné / pevné	délka: cm <b>83</b>	výška: cm <b>80</b>
	osová vzdálenost madel: cm <b>60</b>		
	otočit !!!		

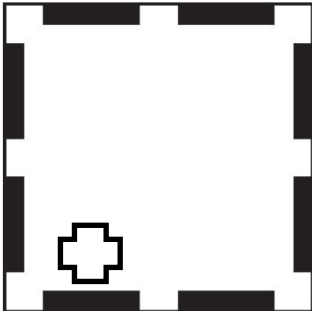
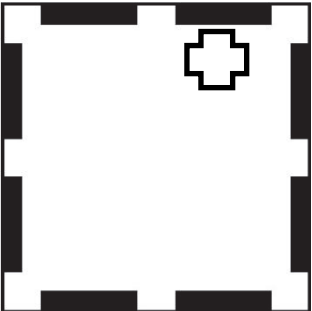
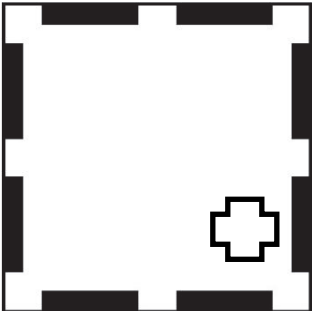
Dispozice kabiny	DVEŘE	WC MÍSA	UMYVADLO
			
Umyvadlo	výška umístění umyvadla: <b>80 cm</b> podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: <b>dostatečný</b> / <del>nedostatečný</del> výška podjezdu umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: <b>65 cm</b> <div> <div>baterie:</div> <div> <p><b>páková</b> / <del>bezdotyková</del> / ventil (kohoutek)</p> <p>výška od podlahy: <b>121 cm</b></p> </div> </div> <div> <div>madlo: <del>ano</del> / <b>chybí</b></div> <div> <p>typ: svislé / vodorovné</p> <p>výška: cm      délka: cm</p> </div> </div> <div> <div>zrcadlo: <b>ano</b> / <del>ne</del></div> <div> <p>sklopné: s pákou / bez páky</p> <p><b>pevné</b></p> </div> </div> <div> <p>výška v horní poloze: cm</p> <p>výška spodní hany: <b>134 cm</b></p> </div>		
Signalizační tlačítko	<b>ano</b> / <del>ne</del> <b>107 cm</b> <div> <div>výška signalizace v horní úrovni: cm</div> <div>výška signalizace ve spodní úrovni: cm</div> </div>		
Přebalovací pult	<del>ano</del> / <b>ne</b> sklopný / mobilní překáží při obsluze WC: ano / ne		
Doplňky	<div> <div>mýdelník: <b>ano</b> / <del>ne</del></div> <div>výška: <b>100 cm</b></div> </div> <div> <div>ručník: <b>ano</b> / <del>ne</del> <b>papírové utěrky</b></div> <div>výška: <b>130 cm</b></div> </div> <div> <div>věšák: <b>ano</b> / <del>ne</del> <b>3x</b></div> <div>výška cm <b>92, 92, 153</b></div> </div> <div>koš: <b>ano</b> / <del>ne</del></div>		
Běžné WC v objektu	<b>ano</b> / <del>ne</del> označení Braille: <del>ano</del> / <b>ne</b>		
Poznámky	(špatné ukotvení madel, madlo kotvené na boční stěně)		
Slovní popis úseku			



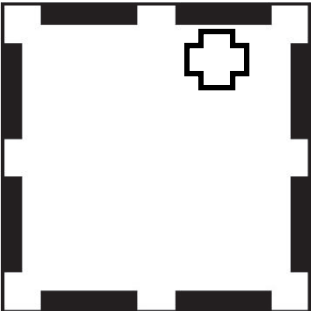
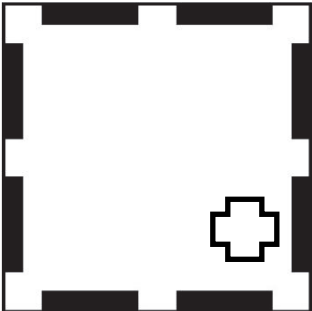
Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC Název objektu	(umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny)		
	BUDOVA 5a – INTERNÍ OBORY		Datum: <b>4. 5. 2017</b> Jméno: <b>Bc. Aneta Neulingerová</b>
Lokalizace WC	1NP		
Předsíní 1 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíň:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: -ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
	Vypínač	ano / chybí / automat	výška: <b>123 cm</b>
Předsíní 2 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíň:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
	Vypínač	ano / chybí / automat	výška: cm
Typ upravené WC kabiny	volně přístupná / uzamčená	klíče u:	
	samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži		
Dveře upravené WC kabiny	šířka: <b>90 cm</b>		
	směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné		
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška: cm	
	označení na dveřích: ano / ne	piktogram vozíku: ano / ne	
	vnitřní zámek: západka / klíč / mince	lze odjistit zvenku z venku: ano / ne	
	vnější zámek: západka / klíč / mince		
	Vypínač	ano / chybí / automat	výška: <b>134 cm</b>
Kabina	šířka: <b>160 cm</b>		
	hloubka: <b>200 cm</b>		
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: <b>30 cm</b>		
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: <b>132 cm</b>		
	výška sedátka: <b>50 cm</b>		
	odsazení WC mísy od zadní stěny: <b>55 cm</b>		
	prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokováný mobilním prvkem / blokováný pevným prvkem		
	toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne		
Splachování WC	vzadu:	výška: <b>120 cm</b>	
	z boku:	výška: cm	
		vzdálenost od rohu: cm	
	automatické / mechanické		v pořádku / obtížné
Madla WC	madlo vlevo: pevné / sklopné	délka: cm <b>84</b>	výška: cm <b>80</b>
	madlo vpravo: sklopné / pevné	délka: cm <b>84</b>	výška: cm <b>80</b>
	osová vzdálenost madel: cm <b>60</b>		
	otočit !!!		

Dispozice kabiny	DVEŘE	WC MÍSA	UMYVADLO
			
Umyvadlo	výška umístění umyvadla: <b>80 cm</b>		
	podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: <b>dostatečný</b> / <del>nedostatečný</del>		
	výška podjezdu umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: <b>65 cm</b>		
	baterie:	<b>páková</b> / <del>bezdotyková</del> / ventil (kohoutek)	
		výška od podlahy: <b>120 cm</b>	
	madlo: <del>ano</del> / <b>chybí</b>	typ: svislé / vodorovné	
		výška: cm	délka: cm
zrcadlo: <del>ano</del> / <b>ne</b>	sklopné: s pákou / bez páky		výška v horní poloze: cm
	pevné		výška spodní hany: <b>cm</b>
Signalizační tlačítko	<del>ano</del> / <b>ne</b>		
	výška signalizace v horní úrovni: cm		výška signalizace ve spodní úrovni: cm
Přebalovací pult	<del>ano</del> / <b>ne</b>		
	sklopný / mobilní		
	překáží při obsluze WC: ano / ne		
Doplňky	mýdelník: <b>ano</b> / <del>ne</del>	výška: <b>100 cm</b>	
	ručník: <b>ano</b> / <del>ne</del> <b>papírové utěrky</b>	výška: <b>110 cm</b>	
	věšák: <del>ano</del> / <b>ne</b>	výška cm	
	koš: <b>ano</b> / <del>ne</del>		
Běžné WC v objektu	<b>ano</b> / <del>ne</del>		
	označení Braille: <del>ano</del> / <b>ne</b>		
Poznámky	(špatné ukotvení madel, madlo kotvené na boční stěně)		
Slovní popis úseku			

Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC Název objektu	(umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny)		
	BUDOVA 5a – INTERNÍ OBORY		Datum: <b>4. 5. 2017</b> Jméno: <b>Bc. Aneta Neulingerová</b>
Lokalizace WC	3NP		
<b>Předsíní 1</b> (V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíň:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: -ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
	<b>Vypínač</b>	ano / chybí / automat	výška: <b>123 cm</b>
<b>Předsíní 2</b> (V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíň:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
	<b>Vypínač</b>	ano / chybí / automat	výška: cm
Typ upravené WC kabiny	volně přístupná / uzamčená		klíče u:
	samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži		
Dveře upravené WC kabiny	šířka: <b>90 cm</b>		
	směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné		
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška: cm	
	označení na dveřích: ano / ne	piktogram vozíku: ano / ne	
	vnitřní zámek: západka / klíč / mince	lze odjistit zvenku z venku: ano / ne	
	vnější zámek: západka / klíč / mince		
	<b>Vypínač</b>	ano / chybí / automat	výška: <b>134 cm</b>
Kabina	šířka: <b>175 cm</b>		
	hloubka: <b>158 cm</b>		
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: <b>108 cm</b>		
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: <b>25 cm</b>		
	výška sedátka: <b>46 cm</b>		
	odsazení WC mísy od zadní stěny: <b>56 cm</b>		
	prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokováný mobilním prvkem / blokováný pevným prvkem		
	toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne		
	Splachování WC	vzadu:	výška: <b>119 cm</b>
z boku:		výška: cm	
		vzdálenost od rohu: cm	
automatické / mechanické		v pořádku / obtížné	
Madla WC		madlo vlevo: pevné / sklopné	délka: cm <b>84</b>
	madlo vpravo: sklopné / pevné	délka: cm <b>84</b>	výška: cm <b>80</b>
	osová vzdálenost madel: cm <b>60</b>		
	otočit !!!		

Dispozice kabiny	DVEŘE	WC MÍSA	UMYVADLO
			
Umyvadlo	výška umístění umyvadla: <b>80 cm</b> podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: <b>dostatečný</b> / <del>nedostatečný</del> výška podjezdu umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: <b>65 cm</b> <div> <div>baterie:</div> <div> <p><b>páková</b> / <del>bezdotyková</del> / ventil (kohoutek)</p> <p>výška od podlahy: <b>119 cm</b></p> </div> </div> <div> <div>madlo: <del>ano</del> / <b>chybí</b></div> <div> <p>typ: svislé / vodorovné</p> <div> <div>výška: cm</div> <div>délka: cm</div> </div> </div> </div> <div> <div>zrcadlo: <del>ano</del> / <b>ne</b></div> <div> <p>sklopné: s pákou / bez páky</p> <p>pevné</p> </div> <div> <p>výška v horní poloze: cm</p> <p>výška spodní hany: <b>cm</b></p> </div> </div>		
Signalizační tlačítko	<b>ano</b> / <del>ne</del> <b>117 cm, 148 cm</b> <div> <div>výška signalizace v horní úrovni: cm</div> <div>výška signalizace ve spodní úrovni: cm</div> </div>		
Přebalovací pult	<del>ano</del> / <b>ne</b> sklopný / mobilní překáží při obsluze WC: ano / ne		
Doplňky	<div> <div>mýdelník: <b>ano</b> / <del>ne</del></div> <div>výška: <b>93 cm</b></div> </div> <div> <div>ručník: <b>ano</b> / <del>ne</del> <b>papírové utěrky</b></div> <div>výška: <b>132 cm</b></div> </div> <div> <div>věšák: <del>ano</del> / <b>ne</b></div> <div>výška cm</div> </div> <div>koš: <b>ano</b> / <del>ne</del></div>		
Běžné WC v objektu	<b>ano</b> / <del>ne</del> označení Braille: <del>ano</del> / <b>ne</b>		
Poznámky	(špatné ukotvení madel, madlo kotvené na boční stěně)		
Slovní popis úseku			

Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC Název objektu	(umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny)		
	BUDOVA 5a – INTERNÍ OBORY		Datum: <b>4. 5. 2017</b> Jméno: <b>Bc. Aneta Neulingerová</b>
Lokalizace WC	4NP		
Předsín 1 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíň:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: -ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
	Vypínač	ano / chybí / automat	výška: <b>123 cm</b>
Předsín 2 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíň:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
	Vypínač	ano / chybí / automat	výška: cm
Typ upravené WC kabiny	volně přístupná / uzamčená	klíče u:	
	samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži		
Dveře upravené WC kabiny	šířka: <b>90 cm</b>		
	směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné		
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška: cm	
	označení na dveřích: ano / ne	piktogram vozíku: ano / ne	
	vnitřní zámek: západka / klíč / mince	lze odjistit zvenku z venku: ano / ne	
	vnější zámek: západka / klíč / mince		
Vypínač	ano / chybí / automat	výška: <b>134 cm</b>	
Kabina	šířka: <b>175 cm</b>		
	hloubka: <b>158 cm</b>		
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: <b>108 cm</b>		
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: <b>25 cm</b>		
	výška sedátka: <b>48 cm</b>		
	odsazení WC mísy od zadní stěny: <b>56 cm</b>		
	prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokováný mobilním prvkem / blokováný pevným prvkem		
	toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne		
Splachování WC	vzadu:	výška: <b>119 cm</b>	
	z boku:	výška: cm	
		vzdálenost od rohu: cm	
	automatické / mechanické		v pořádku / obtížné
Madla WC	madlo vlevo: pevné / sklopné	délka: cm <b>84</b>	výška: cm <b>80</b>
	madlo vpravo: sklopné / pevné	délka: cm <b>84</b>	výška: cm <b>80</b>
	osová vzdálenost madel: cm <b>60</b>		
	otočit !!!		

Dispozice kabiny	DVEŘE	WC MÍSA	UMYVADLO
			
Umyvadlo	výška umístění umyvadla: <b>82 cm</b> podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: <b>dostatečný</b> / <del>nedostatečný</del> výška podjezdu umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: <b>65 cm</b> <div> <div>baterie:</div> <div> <p><b>páková</b> / <del>bezdotyková</del> / ventil (kohoutek)</p> <p>výška od podlahy: <b>119 cm</b></p> </div> </div> <div> <div>madlo: <del>ano</del> / <b>chybí</b></div> <div> <p>typ: svislé / vodorovné</p> <p>výška: cm      délka: cm</p> </div> </div> <div> <div>zrcadlo: <del>ano</del> / <b>ne</b></div> <div> <p>sklopné: s pákou / bez páky      výška v horní poloze: cm</p> <p>pevné      výška spodní hany: <b>cm</b></p> </div> </div>		
Signalizační tlačítko	<b>ano</b> / <del>ne</del> <b>102 cm, 147 cm</b> <div> <div>výška signalizace v horní úrovni: cm</div> <div>výška signalizace ve spodní úrovni: cm</div> </div>		
Přebalovací pult	<del>ano</del> / <b>ne</b> sklopný / mobilní překáží při obsluze WC: ano / ne		
Doplňky	<div> <div>mýdelník: <b>ano</b> / <del>ne</del></div> <div>výška: <b>93 cm</b></div> </div> <div> <div>ručník: <b>ano</b> / <del>ne</del> <b>papírové utěrky</b></div> <div>výška: <b>138 cm</b></div> </div> <div> <div>věšák: <del>ano</del> / <b>ne</b></div> <div>výška cm</div> </div> <div>koš: <b>ano</b> / <del>ne</del></div>		
Běžné WC v objektu	<b>ano</b> / <del>ne</del> označení Braille: <del>ano</del> / <b>ne</b>		
Poznámky	(špatné ukotvení madel, madlo kotvené na boční stěně)		
Slovní popis úseku			

Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC Název objektu	(umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny)		
	BUDOVA 5a – INTERNÍ OBORY		Datum: <b>4. 5. 2017</b> Jméno: <b>Bc. Aneta Neulingerová</b>
Lokalizace WC	4NP		
Předsín 1 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíň:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: -ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
	Vypínač	ano / chybí / automat	výška: <b>123 cm</b>
Předsín 2 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíň:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
	Vypínač	ano / chybí / automat	výška: cm
Typ upravené WC kabiny	volně přístupná / uzamčená	klíče u:	
	samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži		
Dveře upravené WC kabiny	šířka: <b>90 cm</b>		
	směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné		
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška: cm	
	označení na dveřích: ano / ne	piktogram vozíku: ano / ne	
	vnitřní zámek: západka / klíč / mince	lze odjistit zvenku z venku: ano / ne	
	vnější zámek: západka / klíč / mince		
	Vypínač	ano / chybí / automat	výška: <b>134 cm</b>
Kabina	šířka: <b>175 cm</b>		
	hloubka: <b>158 cm</b>		
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: <b>108 cm</b>		
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: <b>25 cm</b>		
	výška sedátka: <b>48 cm</b>		
	odsazení WC mísy od zadní stěny: <b>56 cm</b>		
	prostor pro vozík vedle WC mísy: volný / blokováný mobilním prvkem / blokováný pevným prvkem		
	toaletní papír v dosahu z mísy: ano / ne		
	Splachování WC	vzadu:	výška: <b>119 cm</b>
z boku:		výška: cm	
		vzdálenost od rohu: cm	
automatické / mechanické		v pořádku / obtížné	
Madla WC		madlo vlevo: pevné / sklopné	délka: cm <b>84</b>
	madlo vpravo: sklopné / pevné	délka: cm <b>84</b>	výška: cm <b>80</b>
	osová vzdálenost madel: cm <b>60</b>		
	otočit !!!		

Dispozice kabiny	DVEŘE	WC MÍSA	UMYVADLO
			
Umyvadlo	výška umístění umyvadla: <b>82 cm</b> podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: <b>dostatečný</b> / <del>nedostatečný</del> výška podjezdu umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: <b>65 cm</b> <div> <div>baterie:</div> <div> <p><b>páková</b> / <del>bezdotyková</del> / ventil (kohoutek)</p> <p>výška od podlahy: <b>119 cm</b></p> </div> </div> <div> <div>madlo: <del>ano</del> / <b>chybí</b></div> <div> <p>typ: svislé / vodorovné</p> <p>výška: cm      délka: cm</p> </div> </div> <div> <div>zrcadlo: <del>ano</del> / <b>ne</b></div> <div> <p>sklopné: s pákou / bez páky      výška v horní poloze: cm</p> <p>pevné      výška spodní hany: <b>cm</b></p> </div> </div>		
Signalizační tlačítko	<b>ano</b> / <del>ne</del> <b>88 cm, 117 cm, 148 cm</b> <div> <div>výška signalizace v horní úrovni: cm</div> <div>výška signalizace ve spodní úrovni: cm</div> </div>		
Přebalovací pult	<del>ano</del> / <b>ne</b> sklopný / mobilní překáží při obsluze WC: ano / ne		
Doplňky	<div> <div>mýdelník: <b>ano</b> / <del>ne</del></div> <div>výška: <b>93 cm</b></div> </div> <div> <div>ručník: <b>ano</b> / <del>ne</del> <b>papírové utěrky</b></div> <div>výška: <b>132 cm</b></div> </div> <div> <div>věšák: <del>ano</del> / <b>ne</b></div> <div>výška cm</div> </div> <div>koš: <b>ano</b> / <del>ne</del></div>		
Běžné WC v objektu	<b>ano</b> / <del>ne</del> označení Braille: <del>ano</del> / <b>ne</b>		
Poznámky	(špatné ukotvení madel, madlo kotvené na boční stěně)		
Slovní popis úseku			



Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC Název objektu	(umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny)		
	BUDOVA 5a – INTERNÍ OBORY		Datum: <b>4. 5. 2017</b> Jméno: <b>Bc. Aneta Neulingerová</b>
Lokalizace WC	<b>3NP, uprostřed chodby mezi pokoji, společně se sprchou</b>		
<b>Předsíní 1</b> (V případě, že je kabina přístupná přes předsíně)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíně:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: -ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
	<b>Vypínač</b>	<b>ano / chybí / automat</b>	výška: <b>123 cm</b>
<b>Předsíní 2</b> (V případě, že je kabina přístupná přes předsíně)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíně:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
	<b>Vypínač</b>	ano / chybí / automat	výška: cm
Typ upravené WC kabiny	<b>volně přístupná / uzamčená</b>	klíče u:	
	<b>samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži</b>		
Dveře upravené WC kabiny	šířka: <b>90 cm</b>		
	směr otevírání: <del>z kabiny</del> / <b>do kabiny</b> / posuvné		
	madlo: <del>uvnitř / vně</del> / <b>chybí</b>	výška: cm	
	označení na dveřích: <b>ano</b> / <del>ne</del>	piktogram vozíku: <b>ano</b> / <del>ne</del>	
	vnitřní zámek: <del>západka</del> / <b>klíč</b> / <del>mince</del>	lze odjistit zvenku z venku: <del>ano</del> / <b>ne</b>	
	vnější zámek: <del>západka</del> / <b>klíč</b> / <del>mince</del>		
<b>Vypínač</b>	<b>ano / chybí / automat</b>	výška: <b>128 cm</b>	
<b>Kabina</b>	šířka: <b>322 cm</b>		
	hloubka: <b>343 cm</b>		
<b>Mísa WC</b>	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: <b>33 cm</b>		
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: <b>105 cm</b>		
	výška sedátka: <b>49 cm</b>		
	odsazení WC mísy od zadní stěny: <b>54 cm</b>		
	prostor pro vozík vedle WC mísy: <del>volný</del> / <b>blokováný mobilním prvkem</b> / <del>blokováný pevným prvkem</del>		
	toaletní papír v dosahu z mísy: <b>ano</b> / <del>ne</del>		
<b>Splachování WC</b>	vzadu:	výška: <b>118 cm</b>	
	<del>z boku:</del>	výška: cm	
		vzdálenost od rohu: cm	
	<del>automatické</del> / <b>mechanické</b>		<b>v pořádku</b> / obtížné
	<b>Madla WC</b>	madlo vlevo: pevné / <b>sklopné</b>	délka: cm <b>85</b>
madlo vpravo: <b>sklopné</b> / pevné		délka: cm <b>85</b>	výška: cm <b>80</b>
osová vzdálenost madel: cm <b>60</b>			
	<b>otočit !!!</b>		

Dispozice kabiny	DVEŘE	WC MÍSA	UMYVADLO
			
Umyvadlo	výška umístění umyvadla: <b>80 cm</b> podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: <b>dostatečný</b> / <del>nedostatečný</del> výška podjezdu umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: <b>64 cm</b> <div> <div>baterie:</div> <div> <p><b>páková</b> / <del>bezdotyková</del> / ventil (kohoutek)</p> <p>výška od podlahy: <b>120 cm</b></p> </div> </div> <div> <div>madlo: <del>ano</del> / <b>chybí</b></div> <div> <p>typ: svislé / vodorovné</p> <p>výška: cm      délka: cm</p> </div> </div> <div> <div>zrcadlo: <del>ano</del> / <b>ne</b></div> <div> <p>sklopné: s pákou / bez páky      výška v horní poloze: cm</p> <p>pevné      výška spodní hany: <b>cm</b></p> </div> </div>		
Signalizační tlačítko	<b>ano</b> / <del>ne</del> - u umyvadla výška <b>110 cm</b> , u WC výška <b>87 cm</b> <div> <div>výška signalizace v horní úrovni: cm</div> <div>výška signalizace ve spodní úrovni: cm</div> </div>		
Přebalovací pult	<del>ano</del> / <b>ne</b> sklopný / mobilní překáží při obsluze WC: ano / ne		
Doplňky	<div> <div>mýdelník: <b>ano</b> / <del>ne</del></div> <div>výška: <b>99 cm</b></div> </div> <div> <div>ručník: <b>ano</b> / <del>ne</del> - <b>papírové utěrky</b></div> <div>výška: <b>136 cm</b></div> </div> <div> <div>věšák: <del>ano</del> / <b>ne</b></div> <div>výška cm</div> </div> <div>koš: <b>ano</b> / <del>ne</del></div>		
Běžné WC v objektu	<b>ano</b> / <del>ne</del> označení Braille: <del>ano</del> / <b>ne</b>		
Poznámky	(špatné ukotvení madel, madlo kotvené na boční stěně)		
Slovní popis úseku			

Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC Název objektu	(umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny)		
	BUDOVA 5a – INTERNÍ OBORY		Datum: <b>4. 5. 2017</b> Jméno: <b>Bc. Aneta Neulingerová</b>
Lokalizace WC	<b>4NP, uprostřed chodby mezi pokoji, společně se sprchou</b>		
<b>Předsíní 1</b> (V případě, že je kabina přístupná přes předsíně)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíně:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: -ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
	<b>Vypínač</b>	<b>ano / chybí / automat</b>	výška: <b>123 cm</b>
<b>Předsíní 2</b> (V případě, že je kabina přístupná přes předsíně)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíně:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
	<b>Vypínač</b>	ano / chybí / automat	výška: cm
Typ upravené WC kabiny	<b>volně přístupná / uzamčená</b>	klíče u:	
	<b>samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži</b>		
Dveře upravené WC kabiny	šířka: <b>90 cm</b>		
	směr otevírání: <del>z kabiny</del> / <b>do kabiny</b> / posuvné		
	madlo: <del>uvnitř / vně</del> / <b>chybí</b>	výška: cm	
	označení na dveřích: <del>ano</del> / <b>ne</b>	piktogram vozíku: <del>ano</del> / <b>ne</b>	
	vnitřní zámek: <del>západka</del> / <b>klíč</b> / <del>mince</del>	lze odjistit zvenku z venku: <del>ano</del> / <b>ne</b>	
	vnější zámek: <del>západka</del> / <b>klíč</b> / <del>mince</del>		
<b>Vypínač</b>	<b>ano / chybí / automat</b>	výška: <b>130 cm</b>	
<b>Kabina</b>	šířka: <b>320 cm</b>		
	hloubka: <b>342 cm</b>		
<b>Mísa WC</b>	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: <b>31 cm</b>		
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: <b>77 cm</b>		
	výška sedátka: <b>46 cm</b>		
	odsazení WC mísy od zadní stěny: <b>55 cm</b>		
	prostor pro vozík vedle WC mísy: <del>volný</del> / <b>blokováný mobilním prvkem</b> / <del>blokováný pevným prvkem</del>		
	toaletní papír v dosahu z mísy: <b>ano</b> / <del>ne</del>		
<b>Splachování WC</b>	vzadu:	výška: <b>118 cm</b>	
	<del>z boku:</del>	výška: cm	
		vzdálenost od rohu: cm	
	<del>automatické</del> / <b>mechanické</b>		<b>v pořádku</b> / obtížné
	<b>Madla WC</b>	madlo vlevo: pevné / <b>sklopné</b>	délka: cm <b>80</b>
madlo vpravo: <b>sklopné</b> / pevné		délka: cm <b>80</b>	výška: cm <b>80</b>
osová vzdálenost madel: cm <b>60</b>			
	<b>otočit !!!</b>		

Dispozice kabiny	DVEŘE	WC MÍSA	UMYVADLO
			
Umyvadlo	výška umístění umyvadla: <b>80 cm</b> podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: <b>dostatečný</b> / <del>nedostatečný</del> výška podjezdu umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: <b>65 cm</b> <div> <div>baterie:</div> <div> <p><b>páková</b> / <del>bezdotyková</del> / ventil (kohoutek)</p> <p>výška od podlahy: <b>121 cm</b></p> </div> </div> <div> <div>madlo: <del>ano</del> / <b>chybí</b></div> <div> <p>typ: svislé / vodorovné</p> <p>výška: cm      délka: cm</p> </div> </div> <div> <div>zrcadlo: <del>ano</del> / <b>ne</b></div> <div> <p>sklopné: s pákou / bez páky      výška v horní poloze: cm</p> <p>pevné      výška spodní hany: <b>cm</b></p> </div> </div>		
Signalizační tlačítko	<b>ano</b> / <del>ne</del> - u umyvadla výška <b>108 cm</b> , u WC výška <b>106 cm</b> <div> <div>výška signalizace v horní úrovni: cm</div> <div>výška signalizace ve spodní úrovni: cm</div> </div>		
Přebalovací pult	<del>ano</del> / <b>ne</b> sklopný / mobilní překáží při obsluze WC: ano / ne		
Doplňky	<div> <div>mýdelník: <b>ano</b> / <del>ne</del></div> <div>výška: <b>96 cm</b></div> </div> <div> <div>ručník: <b>ano</b> / <del>ne</del> - <b>papírové utěrky</b></div> <div>výška: <b>121 cm</b></div> </div> <div> <div>věšák: <del>ano</del> / <b>ne</b></div> <div>výška cm</div> </div> <div>koš: <b>ano</b> / <del>ne</del></div>		
Běžné WC v objektu	<b>ano</b> / <del>ne</del> označení Braille: <del>ano</del> / <b>ne</b>		
Poznámky	(špatné ukotvení madel, madlo kotvené na boční stěně)		
Slovní popis úseku			

Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC Název objektu	(umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny)		
	BUDOVA 5a – INTERNÍ OBORY		Datum: <b>4. 5. 2017</b> Jméno: <b>Bc. Aneta Neulingerová</b>
Lokalizace WC	<b>5NP, uprostřed chodby mezi pokoji, společně se sprchou</b>		
<b>Předsín 1</b> (V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíň:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: -ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
	<b>Vypínač</b>	<b>ano / chybí / automat</b>	výška: <b>123 cm</b>
<b>Předsín 2</b> (V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíň:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
	<b>Vypínač</b>	ano / chybí / automat	výška: cm
Typ upravené WC kabiny	<b>volně přístupná / uzamčená</b>	klíče u:	
	<b>samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži</b>		
Dveře upravené WC kabiny	šířka: <b>90 cm</b>		
	směr otevírání: <del>z kabiny</del> / <b>do kabiny</b> / posuvné		
	madlo: <del>uvnitř / vně</del> / <b>chybí</b>	výška: cm	
	označení na dveřích: <del>ano</del> / <b>ne</b>	piktogram vozíku: <del>ano</del> / <b>ne</b>	
	vnitřní zámek: <del>západka</del> / <b>klíč</b> / <del>mince</del>	lze odjistit zvenku z venku: <del>ano</del> / <b>ne</b>	
	vnější zámek: <del>západka</del> / <b>klíč</b> / <del>mince</del>		
<b>Vypínač</b>	<b>ano / chybí / automat</b>	výška: <b>126 cm</b>	
<b>Kabina</b>	šířka: <b>317 cm</b>		
	hloubka: <b>343 cm</b>		
<b>Mísa WC</b>	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: <b>35 cm</b>		
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: <b>80 cm</b>		
	výška sedátka: <b>47 cm (nástavec 61 cm)</b>		
	odsazení WC mísy od zadní stěny: <b>54 cm</b>		
	prostor pro vozík vedle WC mísy: <b>volný</b> / <del>blokováný mobilním prvkem</del> / <del>blokováný pevným prvkem</del>		
	toaletní papír v dosahu z mísy: <b>ano</b> / <del>ne</del>		
<b>Splachování WC</b>	vzadu:	výška: <b>117 cm</b>	
	<del>z boku:</del>	výška: cm	
		vzdálenost od rohu: cm	
	automatické / <b>mechanické</b>		<b>v pořádku</b> / obtížné
	<b>Madla WC</b>	madlo vlevo: pevné / <b>sklopné</b>	délka: cm <b>84</b>
madlo vpravo: <b>sklopné</b> / pevné		délka: cm <b>84</b>	výška: cm <b>80</b>
osová vzdálenost madel: cm <b>60</b>			
	<b>otočit !!!</b>		

Dispozice kabiny	DVEŘE	WC MÍSA	UMYVADLO
			
Umyvadlo	výška umístění umyvadla: <b>80 cm</b> podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: <b>dostatečný</b> / <del>nedostatečný</del> výška podjezdu umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: <b>64 cm</b> <div> <div>baterie:</div> <div> <p><b>páková</b> / <del>bezdotyková</del> / ventil (kohoutek)</p> <p>výška od podlahy: <b>120 cm</b></p> </div> </div> <div> <div>madlo: <del>ano</del> / <b>chybí</b></div> <div> <p>typ: svislé / vodorovné</p> <p>výška: cm      délka: cm</p> </div> </div> <div> <div>zrcadlo: <del>ano</del> / <b>ne</b></div> <div> <p>sklopné: s pákou / bez páky      výška v horní poloze: cm</p> <p>pevné      výška spodní hany: <b>cm</b></p> </div> </div>		
Signalizační tlačítko	<b>ano</b> / <del>ne</del> - u umyvadla výška <b>103 cm</b> , u WC výška <b>88 cm</b> <div> <div>výška signalizace v horní úrovni: cm</div> <div>výška signalizace ve spodní úrovni: cm</div> </div>		
Přebalovací pult	<del>ano</del> / <b>ne</b> sklopný / mobilní překáží při obsluze WC: ano / ne		
Doplňky	<div> <div>mýdelník: <b>ano</b> / <del>ne</del></div> <div>výška: <b>97 cm</b></div> </div> <div> <div>ručník: <del>ano</del> / <b>ne</b></div> <div>výška: <b>cm</b></div> </div> <div> <div>věšák: <del>ano</del> / <b>ne</b></div> <div>výška: cm</div> </div> <div> <div>koš: <del>ano</del> / <b>ne</b></div> </div>		
Běžné WC v objektu	<b>ano</b> / <del>ne</del> označení Braille: <del>ano</del> / <b>ne</b>		
Poznámky	(špatné ukotvení madel, madlo kotvené na boční stěně)		
Slovní popis úseku			

INTERIÉR Název objektu	1PP – rehabilitace, vodoléčba		
	BUDOVA 5a – INTERNÍ OBORY	Datum: 4. 5. 2017 Jméno: Bc. Aneta Neulingerová	
Schody v interiéru	ano / ne		
	jeden schod	výška: cm	hloubka: cm
	více schodů	počet:	
	lokalizace:		
Rampa v interiéru	ano / ne	počet:	
Schodiště v interiéru (spojující patra budovy)	ano / ne		
	přímé / <del>točité</del>		
	šířka schodiště: 160 cm		
	zábradlí u schodiště: ano / ne		
Zúžený průchod (méně než 80 cm)	ano / ne		
	šířka: cm		
	lokalizace:		
Turnikety	ano / ne		
	lokalizace:		
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	<del>ve spodní výškové úrovni</del> / v horní výškové úrovni / <del>chybí</del>		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne		
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne		
	nad osou vstupních dveří: ano / ne		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:		
Navigační systém pro osoby se zrakovým omezením	ano / ne		
	popis: (haptický, elektronický...)		
Dveře na chodbě	šířka: 145 cm		průjezdná šířka: 90 cm
	nika ano / ne	dvoukřídle ano / ne	šířka: cm
	šířka: 145 cm		průjezdná šířka: 91 cm
	nika ano / ne	dvoukřídle ano / ne	šířka: cm
	šířka: cm		průjezdná šířka: cm
	nika ano / ne	dvoukřídle ano / ne	šířka: cm
	šířka: cm		průjezdná šířka: cm
Dveře do místností  Tělocvična Cvičebna	šířka: 145 cm		průjezdná šířka: 91 cm
	nika ano / ne	dvoukřídle ano / ne	šířka: - cm
	šířka: 90 cm		průjezdná šířka: 90 cm
	nika ano / ne	dvoukřídle ano / ne	šířka: - cm
	šířka: cm		průjezdná šířka: cm
	nika ano / ne	dvoukřídle ano / ne	šířka: cm
	šířka: cm		průjezdná šířka: cm
Přístupnost interiéru	celý interiér nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiér		
Povrchové úpravy podlah	PVC		
Poznámky	Recepce-pult výška 100 cm, podjezd 98 cm, hloubka 15 cm.		
Slovní popis úseku			

<b>SPRCHA (VANA)</b> Název objektu	<b>BUDOVA 5a – INTERNÍ OBORY</b>		Datum: <b>4. 5. 2017</b> Jméno: <b>Bc. Aneta Neulingerová</b>	
<b>Základní popis</b>	sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu			
	lokalizace: <b>1PP-vodoléčba</b>		umístěná samostatně / společně s WC	
<b>Dveře</b>	šířka <b>cm</b>		směr otevírání dovnitř / ven	
<b>Rozměry místnosti</b>	šířka <b>cm</b>		hloubka <b>cm</b>	
<b>Sprchovací plocha</b>	typ:	otevřená:	šířka <b>cm</b>	hloubka <b>cm</b>
			šířka místa vedle sedátka pro vozík <b>cm</b>	
		box:	šířka <b>105 cm</b>	
			hloubka <b>95 cm</b>	
			šířka vstupu <b>57 cm</b>	
			zvýšená obruba <b>3 cm</b>	
		sokl / schod:	výška <b>cm 12</b>	
			šířka <b>cm 105</b>	
			hloubka <b>cm 12</b>	
	přístup: <b>volný</b> / posuvné dveře / skládací dveře / závěs			
<b>Sprcha</b>	typ: <b>ruční</b> / <del>pevná</del>			
	baterie:		typ: <b>páka</b> / tlačítko / ventil (kohoutek)	
			výška <b>124 cm</b>	
			vzdálenost od rohu <b>54 cm</b>	
			umístění: <b>z boku / za zády</b>	
	madlo	svislé / <b>vodorovné</b>	délka <b>cm 30</b>	výška <b>cm 80</b>
		umístění: <b>z boku / za zády</b>		
	madlo	<del>svislé</del> / <del>vodorovné</del>	délka <b>cm 60</b>	výška <b>cm 78-138</b>
		umístění: <b>z boku / za zády</b>		
<b>Sedátko</b>	rozměry:		výška <b>cm</b>	
			šířka <b>cm</b>	
			hloubka <b>cm</b>	
	sklopné: <b>ano</b> / ne	vzdálenost od boku sedátka ke stěně <b>cm</b>		
<b>Vana</b>	přístupnost:		zvedák / úpravy	
	výška horní hrany vany <b>cm</b>		umístění baterie na podélné straně: <b>ano</b> / ne	
	1. madlo	svislé / vodorovné	délka <b>cm</b>	výška <b>cm</b>
	2. madlo	svislé / vodorovné	délka <b>cm</b>	výška <b>cm</b>
	umístění madel: <b>z boku / za zády</b>			
<b>Doplňky</b>	lehátko: <del>ano</del> / <b>ne</b>		věšák: <del>ano</del> / <b>ne</b>	
	signalizační nouzové tlačítko: <del>ano</del> / <b>ne</b>			
	možnost zapůjčení: sprchovací vozík: <del>ano</del> / <b>ne</b> , židle: <del>ano</del> / <b>ne</b>			
<b>Poznámky</b>				



SPRCHA (VANA) Název objektu	BUDOVA 5a – INTERNÍ OBORY		Datum: <b>4. 5. 2017</b> Jméno: <b>Bc. Aneta Neulingerová</b>		
Základní popis	sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu				
	lokalizace: <b>3NP</b>		umístěná samostatně / <b>společně s WC</b>		
Dveře	šířka <b>90 cm</b>		směr otevírání <b>dovnitř</b> / <del>ven</del>		
Rozměry místnosti	šířka <b>322 cm</b>		hloubka <b>343 cm</b>		
Sprchovací plocha	typ:	otevřená:	šířka <b>120 cm</b>	hloubka <b>120 cm</b>	
			šířka místa vedle sedátka pro vozík <b>cm 50</b>		
	box:	šířka <b>cm</b>			
		hloubka <b>cm</b>			
		šířka vstupu <b>cm</b>			
		zvýšená obruba <b>cm</b>			
		sokl / schod:	výška <b>cm</b>		
			šířka <b>cm</b>		
	hloubka <b>cm</b>				
	přístup: <del>volný</del> / <b>posuvné dveře</b> / <del>sklápací dveře</del> / <b>závěs</b>				
Sprcha	typ: <b>ruční</b> / <del>pevná</del>				
	baterie:		typ: <b>páka</b> / <del>tlačítko</del> / ventil (kohoutek)		
			výška <b>120 cm</b>		
			vzdálenost od rohu <b>47 cm</b>		
			umístění: <b>z boku</b> / <del>za zády</del>		
	madlo	svislé / <b>vodorovné</b>	délka <b>cm 30</b>	výška <b>cm 77</b>	
		umístění: <b>z boku</b> / <del>za zády</del>			
madlo	svislé / <b>vodorovné</b>	délka <b>cm 45</b>	výška <b>cm 100-145</b>		
	umístění: <b>z boku</b> / <del>za zády</del>				
Sedátko	rozměry:		výška <b>cm 46</b>		
			šířka <b>cm 44</b>		
			hloubka <b>cm 20</b>		
	sklopné: <b>ano</b> / <del>ne</del>		vzdálenost od boku sedátka ke stěně <b>cm 31</b>		
Vana	přístupnost:		zvedák / úpravy		
	výška horní hrany vany <b>cm</b>		umístění baterie na podélné straně: <b>ano</b> / <del>ne</del>		
	1. madlo	svislé / vodorovné	délka <b>cm</b>	výška <b>cm</b>	
	2. madlo	svislé / vodorovné	délka <b>cm</b>	výška <b>cm</b>	
	umístění madel: <b>z boku</b> / <del>za zády</del>				
Doplňky	lehátko: <b>ano</b> / <del>ne</del>		věšák: <del>ano</del> / <b>ne</b>		
	signalizační nouzové tlačítko: <b>ano</b> / <del>ne</del> <b>94 cm, 165 cm</b>				
	možnost zapůjčení: sprchovací vozík: <del>ano</del> / <b>ne</b> , židle: <del>ano</del> / <b>ne</b>				
Poznámky					

SPRCHA (VANA) Název objektu	BUDOVA 5a – INTERNÍ OBORY		Datum: <b>4. 5. 2017</b> Jméno: <b>Bc. Aneta Neulingerová</b>		
Základní popis	sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu				
	lokalizace: <b>4NP</b>		umístěná samostatně / <b>společně s WC</b>		
Dveře	šířka <b>90 cm</b>		směr otevírání <b>dovnitř</b> / ven		
Rozměry místnosti	šířka <b>320 cm</b>		hloubka <b>342 cm</b>		
Sprchovací plocha	typ:	otevřená:	šířka <b>120 cm</b>	hloubka <b>120 cm</b>	
			šířka místa vedle sedátka pro vozík <b>cm 45</b>		
	box:	šířka <b>cm</b>			
		hloubka <b>cm</b>			
		šířka vstupu <b>cm</b>			
		zvýšená obruba <b>cm</b>			
		sokl / schod:	výška <b>cm</b>		
			šířka <b>cm</b>		
	hloubka <b>cm</b>				
	přístup: <b>volný</b> / posuvné dveře / skládací dveře / <b>závěs</b>				
Sprcha	typ: <b>ruční</b> / pevná				
	baterie:		typ: <b>páka</b> / tlačítko / ventil (kohoutek)		
			výška <b>123 cm</b>		
			vzdálenost od rohu <b>34 cm</b>		
			umístění: <b>z boku</b> / za zády		
	madlo	svislé / <b>vodorovné</b>	délka <b>cm 30</b>	výška <b>cm 80</b>	
		umístění: <b>z boku</b> / za zády			
madlo	svislé / vodorovné	délka <b>cm</b>	výška <b>cm</b>		
	umístění: <b>z boku</b> / za zády				
Sedátko	rozměry:		výška <b>cm 47</b>		
			šířka <b>cm 43</b>		
			hloubka <b>cm 27</b>		
	sklopné: <b>ano</b> / ne		vzdálenost od boku sedátka ke stěně <b>cm 30</b>		
Vana	přístupnost:		zvedák / úpravy		
	výška horní hrany vany <b>cm</b>		umístění baterie na podélné straně: ano / ne		
	1. madlo	svislé / vodorovné	délka <b>cm</b>	výška <b>cm</b>	
	2. madlo	svislé / vodorovné	délka <b>cm</b>	výška <b>cm</b>	
	umístění madel: <b>z boku</b> / za zády				
Doplňky	lehátko: <b>ano</b> / ne		věšák: <del>ano</del> / <b>ne</b>		
	signalizační nouzové tlačítko: <b>ano</b> / ne <b>88 cm, 164 cm</b>				
	možnost zapůjčení: sprchovací vozík: <del>ano</del> / <b>ne</b> , židle: <b>ano</b> / ne				
Poznámky					

SPRCHA (VANA) Název objektu	BUDOVA 5a – INTERNÍ OBORY		Datum: <b>4. 5. 2017</b> Jméno: <b>Bc. Aneta Neulingerová</b>		
Základní popis	sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu				
	lokalizace: <b>5NP</b>		umístěná samostatně / <b>společně s WC</b>		
Dveře	šířka <b>90 cm</b>		směr otevírání <b>dovnitř</b> / ven		
Rozměry místnosti	šířka <b>317 cm</b>		hloubka <b>343 cm</b>		
Sprchovací plocha	typ:	otevřená:	šířka <b>120 cm</b>	hloubka <b>120 cm</b>	
			šířka místa vedle sedátka pro vozík <b>cm 45</b>		
	box:	šířka <b>cm</b>			
		hloubka <b>cm</b>			
		šířka vstupu <b>cm</b>			
		zvýšená obruba <b>cm</b>			
		sokl / schod:	výška <b>cm</b>		
			šířka <b>cm</b>		
	hloubka <b>cm</b>				
	přístup: <del>volný</del> / <del>posuvné dveře</del> / <del>sklápací dveře</del> / <b>zavěs</b>				
Sprcha	typ: <del>ruční</del> / <del>pevná</del>				
	baterie:		typ: <b>páka</b> / tlačítko / ventil (kohoutek)		
			výška <b>123 cm</b>		
			vzdálenost od rohu <b>34 cm</b>		
			umístění: <b>z boku</b> / za zády		
	madlo	svislé / <b>vodorovné</b>	délka <b>cm 30</b>	výška <b>cm 80</b>	
		umístění: <b>z boku</b> / za zády			
madlo	svislé / <b>vodorovné</b>	délka <b>cm 80</b>	výška <b>cm 80</b>		
	umístění: <b>z boku</b> / za zády				
Sedátko	rozměry:		výška <b>cm 46</b>		
			šířka <b>cm 43</b>		
			hloubka <b>cm 27</b>		
	sklopné: <b>ano</b> / ne		vzdálenost od boku sedátka ke stěně <b>cm 32</b>		
Vana	přístupnost:		zvedák / úpravy		
	výška horní hrany vany <b>cm</b>		umístění baterie na podélné straně: ano / ne		
	1. madlo	svislé / vodorovné	délka <b>cm</b>	výška <b>cm</b>	
	2. madlo	svislé / vodorovné	délka <b>cm</b>	výška <b>cm</b>	
	umístění madel: z boku / za zády				
Doplňky	lehátko: <b>ano</b> / ne		věšák: <del>ano</del> / <b>ne</b>		
	signalizační nouzové tlačítko: <b>ano</b> / ne <b>86 cm, 148 cm</b>				
	možnost zapůjčení: sprchovací vozík: <b>ano</b> / ne, židle: <del>ano</del> / <b>ne</b>				
Poznámky					

<b>VSTUP HLAVNÍ</b> Název objektu	<b>BUDOVA 6 – DĚTSKÉ ODDĚLENÍ</b>		Datum: <b>4. 5. 2017</b> Jméno: <b>Bc. Aneta Neulingerová</b>	
<b>Vyhrazené parkovací stání</b>	<del>ano</del> / <b>ne</b>			
	lokalizace:			
	počet:			
	přístup od VPS ke vstupu do objektu: <i>(bezbariérový, obrubník bez nájezdu, zúžení...)</i>			
<b>Přístup ke vstupu</b>	obtížný povrch	<del>ano</del> / <b>ne</b>		
		typ povrchu: <b>dlažba, asfalt</b>		
	sklon podélný	<b>ano</b> / <del>ne</del>		
		lokalizace: <b>přístupová komunikace</b>		
		sklon: <b>4,2 %</b>		
	sklon příčný	<del>ano</del> / <b>ne</b>		
		lokalizace: <i>(přístupová komunikace, prostor před vstupem)</i>		
		sklon: %		
vodící linie	přirozená / umělá / <b>chybí</b>			
<b>Přístupnost vstupu</b>	<b>bez převýšení / jeden schod</b> /více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)			
<b>Schody před vstupem</b>	jeden schod	výška: cm	hloubka: cm	
	více schodů	počet:		
<b>Plocha před dveřmi</b>	šířka: <b>+ 150 cm</b>		hloubka: <b>+ 150 cm</b>	
<b>Zvonek</b>	<del>pouze zvonění</del> / <b>interkom</b> / <del>chybí</del>			
	výška: <b>144 cm</b>		odsazení od rohu: <b>29 cm (vadí lavička)</b>	
	umístění:		<b>vpravo</b> / <del>vlevo</del>	
<b>AOM (akustický orientační majáček)</b>	<del>ano</del> / <b>ne</b>			
	nad osou vstupních dveří: ano / ne			
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:			
<b>Nika</b>	<b>ano</b> / <del>ne</del>			
	šířka: <b>128 cm</b>		hloubka: <b>43 cm</b>	
<b>Dveře</b>	<b>jednokřídlé</b> / dvoukřídlé / karuselové			
	<b>mechanické</b> / automatické / posuvné / kyvné			
	<b>otevírání ven</b> / otevírání dovnitř / otevírání do stran / otevírání do strany			
	průjezdová šířka hlavního křídla: <b>103 cm</b>			
	průjezdová šířka vedlejšího křídla: cm			
	výška prahu: <b>5 cm</b>	madlo: <del>ano</del> / <b>ne</b>	madlo: vně / uvnitř	výška madla:: cm
<b>Zádveří</b>	šířka: cm		hloubka: cm	
<b>Dveře zádveří</b>	<b>jednokřídlé</b> / dvoukřídlé / karuselové			
	<b>mechanické</b> / automatické / posuvné / kyvné			
	otevírání do zádveří / otevírání ze zádveří / otevírání do stran / otevírání do strany			
	průjezdová šířka hlavního křídla: cm			
	průjezdná šířka vedlejšího křídla: cm			
	výška prahu: cm	madlo: ano / ne	madlo: vně / uvnitř	výška madla:: cm
<b>Nika</b>	ano / ne			
	šířka: cm		hloubka: cm <b>otoč !!!</b>	

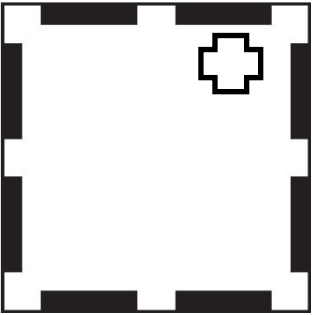
Schody v zádveři	jeden schod	výška: cm	hloubka: cm
	více schodů	počet:	
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): <b>ano</b> / <del>ne</del>		
	<del>ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni</del> / <b>chybí</b>		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne		
Poznámky			
Slovní popis úseku			

INTERIÉR Název objektu			
	BUDOVA 6 – DĚTSKÉ ODDĚLENÍ		Datum: 4. 5. 2017 Jméno: Bc. Aneta Neulingerová
Schody v interiéru	ano / ne		
	jeden schod	výška: cm	hloubka: cm
	více schodů	počet:	
	lokalizace: za vstupem, po stranách informací, vedle zřízena rampa		
Rampa v interiéru	ano / ne		počet:
Schodiště v interiéru (spojující patra budovy)	ano / ne		
	přímé / <del>točité</del>		
	šířka schodiště: 131 cm		
	zábradlí u schodiště: ano / ne		
Zúžený průchod (méně než 80 cm)	ano / ne		
	šířka: cm		
	lokalizace:		
Turnikety	ano / ne		
	lokalizace:		
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	<del>ve spodní výškové úrovni</del> / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne špatně		
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne		
	nad osou vstupních dveří: ano / ne		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:		
Navigační systém pro osoby se zrakovým omezením	ano / ne		
	popis: (haptický, elektronický...)		
Dveře na chodbě	šířka: 92 cm	průjezdná šířka: 88 cm	výška prahu: 0 cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm
	šířka: 90 cm	průjezdná šířka: 90 cm	výška prahu: 0 cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm
	šířka: cm	průjezdná šířka: cm	výška prahu: cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm
Dveře do místností	šířka: 80 cm	průjezdná šířka: 80 cm	výška prahu: 2 cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: - cm
	šířka: 80 cm	průjezdná šířka: 80 cm	výška prahu: 0 cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: - cm
	šířka: 110 cm	průjezdná šířka: 110 cm	výška prahu: 0 cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm
Přístupnost interiéru	celý interiér nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiér		
Povrchové úpravy podlah	Dlažba, PVC		
Poznámky	Jídlna a herna – výška stolu 72 cm, podjezd 62 cm, výška vypínače 131 cm.		
Slovní popis úseku			

<b>Příloha č. 1 VÝTAH</b> <b>Název objektu</b> <b>Lokalizace výtahu</b> <b>Typ výtahu</b>	<b>BUDOVA 6 – DĚTSKÉ ODDĚLENÍ</b>		Datum: <b>4. 5. 2017</b> Jméno: <b>Bc. Aneta Neulingerová</b>	
	<b>volně přístupný / uzamčený</b>		přístup do výtahu zajišť: <b>personál</b>	
	<b>osobní / nákladní</b>		výtah spojuje patra: <b>1-3</b>	
<b>Nástupní plocha</b>  <b>Dveře</b>	<b>dojezd na hlavních podestách / dojezd v mezipatrech</b>			
	šířka: <b>+150 cm</b>		hloubka: <b>+150 cm</b>	
	převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupištěm): <b>0 cm</b>			
<b>Nika</b>	<b>ano / ne</b>			
	šířka: <b>130 cm</b>		hloubka: <b>24 cm</b>	
<b>Ovladače na nástupních místech</b>	výška horního tlačítka ve všech patrech max.: <b>106 cm</b>			
	označení:	reliéf:	ryté / <b>vystouplé</b> / chybí	
		ploché	<b>grafické / digitální (dotyk)</b>	
		Braille:	<b>ano / ne</b>	
<b>AOM (akustický orientační majáček)</b>	<del>ano / ne</del> / <b>ne</b>			
	nad osou dveří: ano / ne			
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:			
	hlášení: fráze / trylek			
<b>Klec</b>	rozměry:	šířka: <b>154 cm</b>		
		hloubka: <b>229 cm</b>		
	průchozí:	<del>ano / ne</del> / <b>ne</b>		
		<del>druhé dveře na čelní stěně / boční stěně</del>		
<b>Ovladače uvnitř klece</b>  <b>Vybavení klece</b>  <b>Poznámky</b>	počet panelů s tlačítky v kabině: <b>1</b>		vzdálenost ovladače od nejbližšího rohu: <b>44 cm</b>	
	uspořádání tlačítek na panelu: <del>vertikální / horizontální / smíšené</del>			
	výška horního tlačítka: <b>121 cm</b>			
	označení:	reliéf:	ryté / <b>vystouplé</b>	
		ploché	<b>grafické / digitální (dotyk)</b>	
		Braille:	<b>ano / ne</b>	
	hlášení:	akustické (zvuk):	<b>ano / ne</b>	
		fonetické (hlas) :	<b>ano / ne</b>	
	madlo:	<del>ano / ne</del> / <b>ne</b>	výška: <b>cm</b>	
		<del>čelní stěna / boční stěna / boční stěny</del>		
		odsazení madla od stěny (včetně madla) cm		
	zrcadlo:	<del>ano / ne</del>		
		<del>čelní stěna / boční stěna / boční stěny</del>		
		výška spodní hrany: <b>120 cm</b>		
	sedátko:	<del>ano / ne</del> / <b>ne</b>	funkční ve všech polohách: <b>ano / ne</b>	
	výška: <b>51 cm</b>	šířka: <b>40 cm</b>	hloubka: <b>40 cm</b>	
	ovladač v dosahu: <del>ano / ne</del> / <b>ne</b>			

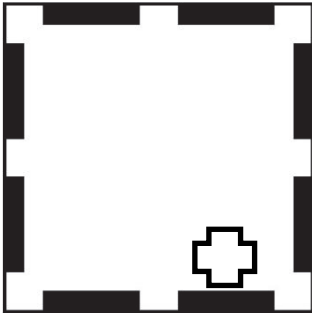
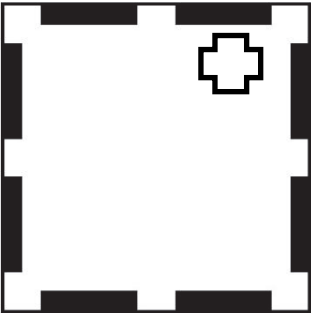
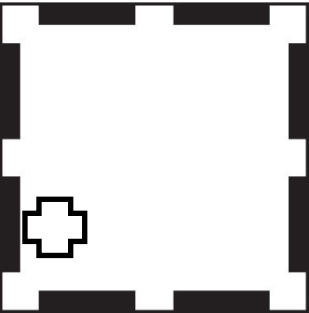
Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC Název objektu	(umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny)		
	BUDOVA 6 – DĚTSKÉ ODDĚLENÍ		Datum: <b>4. 5. 2017</b> Jméno: <b>Bc. Aneta Neulingerová</b>
Lokalizace WC	2NP konec chodby		
Předsín 1 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíň:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: -ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
	Vypínač	ano / chybí / automat	výška: <b>123 cm</b>
Předsín 2 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíň)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíň:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
	Vypínač	ano / chybí / automat	výška: cm
Typ upravené WC kabiny	volně přístupná / uzamčená	klíče u:	
	samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži		
Dveře upravené WC kabiny	šířka: <b>90 cm</b>		
	směr otevírání: z kabiny / do kabiny / posuvné		
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška: cm	
	označení na dveřích: ano / ne	piktogram vozíku: ano / ne	
	vnitřní zámek: západka / klíč / mince	lze odjistit zvenku z venku: ano / ne	
	vnější zámek: západka / klíč / mince		
Vypínač	ano / chybí / automat	výška: <b>133 cm</b>	
Kabina	šířka: <b>195 cm</b>		
	hloubka: <b>205 cm</b>		
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: <b>134 cm</b>		
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: <b>26 cm</b>		
	výška sedátka: <b>51 cm</b>		
	odsazení WC mísy od zadní stěny: <b>68 cm</b>		
	prostor pro vozík vedle WC mísy: <b>volný</b> / blokováný mobilním prvkem / blokováný pevným prvkem		
	toaletní papír v dosahu z mísy: <b>ano</b> / ne		
Splachování WC	vzadu:	výška: <b>116 cm</b>	
	z boku:	výška: cm	
		vzdálenost od rohu: cm	
	automatické / mechanické		v pořádku / obtížné
Madla WC	madlo vlevo: pevné / sklopné	délka: cm	výška: cm
	madlo vpravo: sklopné / pevné	délka: cm	výška: cm
	osová vzdálenost madel: cm		
	otočit !!!		



Dispozice kabiny	DVEŘE	WC MÍSA	UMYVADLO
			
Umyvadlo	výška umístění umyvadla: <b>78 cm</b> podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: <b>dostatečný</b> / <del>nedostatečný</del> výška podjezdu umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: <b>62 cm</b> <div> <div>baterie:</div> <div> <p><b>páková</b> / <del>bezdotyková</del> / ventil (kohoutek)</p> <p>výška od podlahy: <b>88 cm</b></p> </div> </div> <div> <div>madlo: <del>ano</del> / <b>chybí</b></div> <div> <p>typ: svislé / vodorovné</p> <div> <div>výška: cm</div> <div>délka: cm</div> </div> </div> </div> <div> <div>zrcadlo: <b>ano</b> / <del>ne</del></div> <div> <p>sklopné: s pákou / bez páky</p> <p><b>pevné</b></p> </div> <div> <p>výška v horní poloze: cm</p> <p>výška spodní hany: <b>89 cm</b></p> </div> </div>		
Signalizační tlačítko	<del>ano</del> / <b>ne</b> <div> <div>výška signalizace v horní úrovni: cm</div> <div>výška signalizace ve spodní úrovni: cm</div> </div>		
Přebalovací pult	<del>ano</del> / <b>ne</b> sklopný / mobilní překáží při obsluze WC: ano / ne		
Doplňky	<div> <div>mýdelník: <b>ano</b> / <del>ne</del></div> <div>výška: <b>90 cm</b></div> </div> <div> <div>ručník: <b>ano</b> / <del>ne</del> <b>papírové utěrky</b></div> <div>výška: <b>105 cm</b></div> </div> <div> <div>věšák: <del>ano</del> / <b>ne</b></div> <div>výška cm</div> </div> <div>koš: <b>ano</b> / <del>ne</del></div>		
Běžné WC v objektu	<b>ano</b> / <del>ne</del> označení Braille: <del>ano</del> / <b>ne</b>		
Poznámky	(špatné ukotvení madel, madlo kotvené na boční stěně)		
Slovní popis úseku			

Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC Název objektu	(umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny)		
	BUDOVA 6 – DĚTSKÉ ODDĚLENÍ		Datum: <b>4. 5. 2017</b> Jméno: <b>Bc. Aneta Neulingerová</b>
Lokalizace WC	3NP		
Předsín 1 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíně)	rozměry:	šířka: <b>118 cm</b>	
		hloubka: <b>243 cm</b>	
	dveře do předsíně:	šířka: <b>80 cm</b>	
	otevírání: <del>dovnitř / ven / do stran</del>	označení na dveřích: <del>ano</del> / <b>ne</b> / Braille	
	madlo: <del>uvnitř / vně</del> / <b>chybí</b>	výška madla: cm	
	Vypínač	<del>ano</del> / <b>chybí</b> / automat	výška: <b>123 cm</b>
Předsín 2 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíně)	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíně:	šířka: cm	
	otevírání: dovnitř / ven / do stran	označení na dveřích: ano / ne / Braille	
	madlo: uvnitř / vně / chybí	výška madla: cm	
	Vypínač	ano / chybí / automat	výška: cm
Typ upravené WC kabiny	<del>volně přístupná</del> / <del>uzamčená</del>		klíče u:
	samostatná / v oddělení WC ženy / v oddělení WC muži		
Dveře upravené WC kabiny	šířka: <b>70 cm</b>		
	směr otevírání: <b>z kabiny</b> / <del>do kabiny</del> / posuvné		
	madlo: <del>uvnitř / vně</del> / <b>chybí</b>	výška: cm	
	označení na dveřích: <del>ano</del> / <b>ne</b>	piktogram vozíku: <del>ano</del> / <b>ne</b>	
	vnitřní zámek: západka / <b>klíč</b> / <del>mince</del>	lze odjistit zvenku z venku: <del>ano</del> / <b>ne</b>	
	vnější zámek: západka / <b>klíč</b> / <del>mince</del>		
Vypínač	<del>ano</del> / <b>chybí</b> / automat	výška: <b>124 cm</b>	
Kabina	šířka: <b>181 cm</b>		
	hloubka: <b>135 cm</b>		
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: <b>44 cm</b>		
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: <b>15 cm</b>		
	výška sedátka: <b>42 cm</b>		
	odsazení WC mísy od zadní stěny: <b>53 cm</b>		
	prostor pro vozík vedle WC mísy: <b>volný</b> / <del>blokováný mobilním prvkem</del> / <del>blokováný pevným prvkem</del>		
	toaletní papír v dosahu z mísy: <b>ano</b> / <del>ne</del>		
Splachování WC	vzadu:	výška: <b>110 cm</b>	
	<del>z boku:</del>	výška: cm	
		vzdálenost od rohu: cm	
	automatické / mechanické		v pořádku / obtížné
	madlo vlevo: pevné / sklopné	délka: cm	výška: cm
	madlo vpravo: sklopné / pevné	délka: cm	výška: cm
	osová vzdálenost madel: cm		

**otočit !!!**

Dispozice kabiny	DVEŘE	WC MÍSA	UMYVADLO
			
Umyvadlo	výška umístění umyvadla: <b>84 cm</b>		
	podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: <del>dostatečný</del> / <b>nedostatečný</b>		
	výška podjezdu umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: <b>37 cm</b>		
	baterie:	<b>páková</b> / <del>bezdotyková</del> / ventil (kohoutek)	
		výška od podlahy: <b>94 cm</b>	
	madlo: <del>ano</del> / <b>chybí</b>	typ: svislé / vodorovné	
	výška: cm	délka: cm	
zrcadlo: <del>ano</del> / <b>ne</b>	sklopné: s pákou / bez páky		
	výška v horní poloze: cm		
	pevné	výška spodní hany: cm	
Signalizační tlačítko	<del>ano</del> / <b>ne</b>		
	výška signalizace v horní úrovni: cm	výška signalizace ve spodní úrovni: cm	
Přebalovací pult	<del>ano</del> / <b>ne</b>		
	sklopný / mobilní		
	překáží při obsluze WC: ano / ne		
Doplňky	mýdelník: <b>ano</b> / <del>ne</del>	výška: <b>97 cm</b>	
	ručník: <b>ano</b> / <del>ne</del>	výška: <b>137 cm</b>	
	věšák: <del>ano</del> / <b>ne</b>	výška cm	
	koš: <b>ano</b> / <del>ne</del>		
Běžné WC v objektu	<b>ano</b> / <del>ne</del>		
	označení Braille: <del>ano</del> / <b>ne</b>		
Poznámky	(špatné ukotvení madel, madlo kotvené na boční stěně)		
Slovní popis úseku			

SPRCHA (VANA) Název objektu	BUDOVA 6 – DĚTSKÉ ODDĚLENÍ		Datum: 4. 5. 2017 Jméno: Bc. Aneta Neulingerová		
Základní popis	sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu				
	lokalizace: 2NP		umístěná samostatně / společně s WC		
Dveře	šířka 90 cm		směr otevírání dovnitř / ven		
Rozměry místnosti	šířka 195 cm		hloubka 205 cm		
Sprchovací plocha	typ:	otevřená:	šířka 98 cm	hloubka 93 cm	
			šířka místa vedle sedátka pro vozík cm není sedátko		
	box:	šířka cm			
		hloubka cm			
		šířka vstupu cm			
		zvýšená obruba cm			
		sokl / schod:	výška cm		
			šířka cm		
	hloubka cm				
	přístup: volný / posuvné dveře / skládací dveře / závěs				
Sprcha	typ: ruční / pevná				
	baterie:		typ: páka / tlačítko / ventil (kohoutek)		
			výška 130 cm		
			vzdálenost od rohu 28 cm		
			umístění: z boku / za zády		
	madlo	svislé / vodorovné	délka cm	výška cm	
		umístění: z boku / za zády			
	madlo	svislé / vodorovné	délka cm	výška cm	
umístění: z boku / za zády					
Sedátko	rozměry:		výška cm		
			šířka cm		
			hloubka cm		
	sklopné: ano / ne	vzdálenost od boku sedátka ke stěně cm			
Vana	přístupnost:		zvedák / úpravy		
	výška horní hrany vany cm		umístění baterie na podélné straně: ano / ne		
	1. madlo	svislé / vodorovné	délka cm	výška cm	
	2. madlo	svislé / vodorovné	délka cm	výška cm	
	umístění madel: z boku / za zády				
Doplňky	lehátko: ano / ne		věšák: ano / ne		
	signalizační nouzové tlačítko: ano / ne				
	možnost zapůjčení: sprchovací vozík: ano / ne, židle: ano / ne				
Poznámky					

SPRCHA (VANA) Název objektu	BUDOVA 6 – DĚTSKÉ ODDĚLENÍ		Datum: <b>4. 5. 2017</b> Jméno: <b>Bc. Aneta Neulingerová</b>		
Základní popis	sprcha / vana pro osoby s omezenou schopností pohybu				
	lokalizace: <b>3NP</b>		umístěná samostatně / <b>společně s WC</b>		
Dveře	šířka <b>70 cm</b>		směr otevírání dveří: <del>dovnitř</del> / <b>ven</b>		
Rozměry místnosti	šířka <b>181 cm</b>		hloubka <b>135 cm</b>		
Sprchovací plocha	typ:	otevřená:	šířka cm	hloubka cm	
			šířka místa vedle sedátka pro vozík cm		
	box:	šířka <b>62 cm</b>			
		hloubka <b>62 cm</b>			
		šířka vstupu <b>44 cm</b>			
		zvýšená obruba <b>14 cm</b>			
		sokl / schod:	výška cm		
			šířka cm		
			hloubka cm		
	přístup: <del>volný</del> / <b>posuvné dveře</b> / skládací dveře / závěs				
Sprcha	typ: <del>ruční</del> / <del>pevná</del>				
	baterie:		typ: <b>páka</b> / tlačítko / ventil (kohoutek)		
			výška <b>115 cm</b>		
			vzdálenost od rohu <b>28 cm</b>		
			umístění: z boku / za zády		
	madlo	svislé / vodorovné	délka cm	výška cm	
		umístění: z boku / za zády			
madlo	svislé / vodorovné	délka cm	výška cm		
	umístění: z boku / za zády				
Sedátko	rozměry:		výška cm		
			šířka cm		
			hloubka cm		
	sklopné: ano / ne		vzdálenost od boku sedátka ke stěně cm		
Vana	přístupnost:		zvedák / úpravy		
	výška horní hrany vany cm		umístění baterie na podélné straně: ano / ne		
	1. madlo	svislé / vodorovné	délka cm	výška cm	
	2. madlo	svislé / vodorovné	délka cm	výška cm	
	umístění madel: z boku / za zády				
Doplňky	lehátko: <del>ano</del> / <b>ne</b>		věšák: <del>ano</del> / <b>ne</b>		
	signalizační nouzové tlačítko: <del>ano</del> / <b>ne</b>				
	možnost zapůjčení: sprchovací vozík ano / ne / židle ano / ne				
Poznámky					

<b>VSTUP HLAVNÍ</b> Název objektu	<b>BUDOVA 11 – KOMPLEXNÍ OKOLOGICKÉ CENTRUM</b>		Datum: <b>4. 5. 2017</b> Jméno: <b>Bc. Aneta Neulingerová</b>	
<b>Vyhrazené parkovací stání</b>	<del>ano</del> / <b>ne</b> lokalizace: počet: přístup od VPS ke vstupu do objektu: <i>(bezbariérový, obrubník bez nájezdu, zúžení...)</i>			
<b>Přístup ke vstupu</b>	obtížný povrch	<del>ano</del> / <b>ne</b> typ povrchu: <b>dlažba, asfalt</b>		
	sklon podélný	<del>ano</del> / <b>ne</b> lokalizace: sklon: %		
	sklon příčný	<del>ano</del> / <b>ne</b> lokalizace: <i>(přístupová komunikace, prostor před vstupem)</i> sklon: %		
	vodicí linie	<b>přirozená</b> / <del>umělá</del> / <del>chybí</del>		
<b>Přístupnost vstupu</b>	<b>bez převýšení / jeden schod / více schodů / plošina (příloha č. 2) / rampa (příloha č. 3)</b>			
<b>Schody před vstupem</b>	jeden schod	výška: cm	hloubka: cm	
	více schodů	počet:		
<b>Plocha před dveřmi</b>	šířka: <b>+ 150 cm</b>		hloubka: <b>+ 150 cm</b>	
<b>Zvonek</b>	<del>pouze zvonění</del> / <b>interkom</b> / <b>chybí</b>			
	výška: <b>cm</b>		odsazení od rohu: <b>cm</b>	
	umístění:		vpravo / vlevo	
<b>AOM (akustický orientační majáček)</b>	<del>ano</del> / <b>ne</b>			
	nad osou vstupních dveří: ano / ne			
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:			
<b>Nika</b>	<del>ano</del> / <b>ne</b>			
	šířka: <b>cm</b>		hloubka: <b>cm</b>	
<b>Dveře</b>	<del>jednokřídlé</del> / <b>dvoukřídlé</b> / <del>karuselové</del>			
	<del>mechanické</del> / <b>automatické</b> / <del>posuvné</del> / <del>kyvné</del>			
	<del>otevírání ven</del> / <del>otevírání dovnitř</del> / <b>otevírání do stran</b> / <del>otevírání do strany</del>			
	průjezdová šířka hlavního křídla: <b>120 cm</b>			
	průjezdová šířka vedlejšího křídla: cm			
	výška prahu: <b>0 cm</b>	madlo: <del>ano</del> / <b>ne</b>	madlo: vně / uvnitř	výška madla: cm
<b>Zádveří</b>	šířka: <b>249 cm</b>		hloubka: <b>279 cm</b>	
<b>Dveře zádveří</b>	<del>jednokřídlé</del> / <b>dvoukřídlé</b> / <del>karuselové</del>			
	<del>mechanické</del> / <b>automatické</b> / <del>posuvné</del> / <del>kyvné</del>			
	<del>otevírání do zádveří</del> / <del>otevírání ze zádveří</del> / <b>otevírání do stran</b> / <del>otevírání do strany</del>			
	průjezdová šířka hlavního křídla: <b>120 cm</b>			
	průjezdná šířka vedlejšího křídla: cm			
	výška prahu: <b>0 cm</b>	madlo: <del>ano</del> / <b>ne</b>	madlo: vně / uvnitř	výška madla: cm
<b>Nika</b>	<del>ano</del> / <b>ne</b>			
	šířka: cm		hloubka: cm <b>otoč !!!</b>	

Schody v zádveři	jeden schod	výška: cm	hloubka: cm
	více schodů	počet:	
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): <b>ano</b> / <del>ne</del>		
	<del>ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni</del> / <b>chybí</b>		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne		
Poznámky			
Slovní popis úseku			

INTERIÉR Název objektu			
	BUDOVA 11 – KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÉ CENTRUM		Datum: 4. 5. 2017 Jméno: Bc. Aneta Neulingerová
Schody v interiéru	ano / ne		
	jeden schod	výška: cm	hloubka: cm
	více schodů	počet:	
	lokalizace:		
Rampa v interiéru	ano / ne		počet:
Schodiště v interiéru (spojující patra budovy)	ano / ne		
	přímé / točité		
	šířka schodiště: 130 cm		
	zábradlí u schodiště: ano / ne		
Zúžený průchod (méně než 80 cm)	ano / ne		
	šířka: cm		
	lokalizace:		
Turnikety	ano / ne		
	lokalizace:		
Kontrastní značení prosklených ploch	prosklené plochy (prosklení níže než 80 cm nad podlahou): ano / ne		
	ve spodní výškové úrovni / v horní výškové úrovni / chybí		
Kontrastní značení schodů	první a poslední schod kontrastně vyznačen: ano / ne		
AOM (akustický orientační majáček)	ano / ne		
	nad osou vstupních dveří: ano / ne		
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:		
Navigační systém pro osoby se zrakovým omezením	ano / ne		
	popis: (haptický, elektronický...)		
Dveře na chodbě	šířka: 165 cm	průjezdná šířka: 165 cm	výška prahu: 0 cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm
	šířka: 94 cm	průjezdná šířka: 94 cm	výška prahu: 0 cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm
	šířka: cm	průjezdná šířka: cm	výška prahu: cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm
Dveře do místností	šířka: 90 cm	průjezdná šířka: 90 cm	výška prahu: 0 cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: - cm
	šířka: 110 cm	průjezdná šířka: 110 cm	výška prahu: 0 cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: - cm
	šířka: cm	průjezdná šířka: cm	výška prahu: cm
	nika ano / ne	dvoukřídlé ano / ne	šířka: cm
Přístupnost interiéru	celý interiér nebo jeho větší část / pouze část interiéru / nepřístupný interiér		
Povrchové úpravy podlah	Dlažba, PVC		
Poznámky	Informace – pult výška 75 cm, 119 cm, hloubka podjezdu 21 cm.		
Slovní popis úseku			



Příloha č. 1 VÝTAH Název objektu	BUDOVA 11 – KOMPLEXNÍ OKOLOGICKÉ CENTRUM		Datum: 4. 5. 2017 Jméno: Bc. Aneta Neulingerová	
Lokalizace výtahu				
Typ výtahu	volně přístupný / <del>uzamčený</del>		přístup do výtahu zajistí:	
	osobní / <del>nákladní</del>		výtah spojuje patra: 1-3	
	dojezd na hlavních podestáčích / <del>dojezd v mezipatrech</del>			
Nástupní plocha	šířka: +150 cm		hloubka: +150 cm	
Dveře	převýšení (rozdíl výšek mezi podlahou klece a nástupišťem): 0 cm			
	šachetní:	šířka: 129 cm		
		otevírání: automatické / <del>mechanické ven / mechanické dovnitř</del>		
	klecové:	šířka: 129 cm		
		otevírání: automatické / <del>mechanické ven / mechanické dovnitř</del>		
Nika	ano / <del>ne</del>			
	šířka: 153 cm		hloubka: 17 cm	
Ovladače na nástupních místech	výška horního tlačítka ve všech patrech max.: 113 cm			
	označení:	reliéf:	ryté / <del>vystouplé</del> / <del>chybí</del>	
		ploché	grafické / digitální (dotyk)	
		Braille:	ano / <del>ne</del>	
AOM (akustický orientační majáček)	ano / <del>ne</del>			
	nad osou dveří: ano / <del>ne</del>			
	lokalizace AOM v případě, že není nad osou dveří:			
	hlášení: fráze / <del>trylek</del>			
Klec	rozměry:	šířka: 141 (128) cm		
		hloubka: 240 cm		
	průchozí:	ano / <del>ne</del>		
		<del>druhé dveře na čelní stěně / boční stěně</del>		
Ovladače uvnitř klece	počet panelů s tlačítky v kabině: 1		vzdálenost ovladače od nejbližšího rohu: 60 cm	
	uspořádání tlačítek na panelu: vertikální / <del>horizontální</del> / <del>smíšené</del>			
	výška horního tlačítka: 121 cm			
	označení:	reliéf:	ryté / <del>vystouplé</del>	
		ploché	grafické / digitální (dotyk)	
		Braille:	ano / <del>ne</del>	
	hlášení:	akustické (zvuk):	ano / <del>ne</del>	
		fonetické (hlas) :	ano / <del>ne</del>	
Vybavení klece	madlo:	ano / <del>ne</del>	výška: 102 cm	
		čelní stěna / <del>boční stěna</del> / <del>boční stěny</del>		
		odsazení madla od stěny (včetně madla) 2,5/6,5 cm		
	zrcadlo:	ano / <del>ne</del>		
		čelní stěna / <del>boční stěna</del> / <del>boční stěny</del>		
		výška spodní hrany: 127 cm		
	sedátko:	ano / <del>ne</del>	funkční ve všech polohách: ano / <del>ne</del>	
		výška: 44 cm	šířka: 40 cm	hloubka: 40 cm
		ovladač v dosahu: ano / <del>ne</del>		
Poznámky				

Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC Název objektu	(umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny)		
	BUDOVA 11 – KOMPLEXNÍ OKNOLOGICKÉ CENTRUM		Datum: <b>4. 5. 2017</b> Jméno: <b>Bc. Aneta Neulingerová</b>
Lokalizace WC	1NP		
Předsín 1 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíně)	rozměry:	šířka: <b>143 cm</b>	
		hloubka: <b>299 cm</b>	
	dveře do předsíně:	šířka: <b>94 cm</b>	
	otevírání: <del>dovnitř</del> / <b>ven</b> / <del>do stran</del>	označení na dveřích: <b>ano</b> / <del>ne</del> / Braille	
	madlo: <del>uvnitř</del> / <del>vně</del> / <b>chybí</b>	výška madla: cm	
Vypínač Předsín 2 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíně)	<del>ano</del> / <del>chybí</del> / <del>automat</del>	výška: <b>124 cm</b>	
	rozměry:	šířka: cm	
		hloubka: cm	
	dveře do předsíně:	šířka: cm	
	otevírání: <del>dovnitř</del> / <del>ven</del> / <del>do stran</del>	označení na dveřích: <del>ano</del> / <del>ne</del> / Braille	
Vypínač Typ upravené WC kabiny	madlo: <del>uvnitř</del> / <del>vně</del> / <del>chybí</del>	výška madla: cm	
	<del>ano</del> / <del>chybí</del> / <del>automat</del>	výška: cm	
	<b>volně přístupná</b> / <del>uzamčená</del>	klíče u:	
	<del>samostatná</del> / <b>v oddělení WC ženy</b> / <del>v oddělení WC muži</del>		
	Dveře upravené WC kabiny	šířka: <b>94 cm</b>	
	směr otevírání: <b>z kabiny</b> / <del>do kabiny</del> / <del>posuvné</del>		
	madlo: <del>uvnitř</del> / <del>vně</del> / <b>chybí</b>	výška: cm	
	označení na dveřích: <b>ano</b> / <del>ne</del>	piktogram vozíku: <b>ano</b> / <del>ne</del>	
	vnitřní zámek: <b>západka</b> / <del>klíč</del> / <del>mince</del>	lze odjistit zvenku z venku: <b>ano</b> / <del>ne</del>	
	vnější zámek: <del>západka</del> / <del>klíč</del> / <b>mince</b>		
	Vypínač	<del>ano</del> / <del>chybí</del> / <del>automat</del>	výška: <b>125 cm</b>
Kabina	šířka: <b>162 cm</b>		
	hloubka: <b>202 cm</b>		
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: <b>98 cm</b>		
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: <b>33 cm</b>		
	výška sedátka: <b>50 cm</b>		
	odsazení WC mísy od zadní stěny: <b>56 cm</b>		
	prostor pro vozík vedle WC mísy: <b>volný</b> / <del>blokováný mobilním prvkem</del> / <del>blokováný pevným prvkem</del>		
	toaletní papír v dosahu z mísy: <b>ano</b> / <del>ne</del>		
Splachování WC	vzadu:	výška: <b>118 cm</b>	
	z boku:	výška: cm	
		vzdálenost od rohu: cm	
	automatické / mechanické		v pořádku / obtížné
Madla WC	madlo vlevo: <del>pevné</del> / <b>sklopné</b>	délka: <b>90 cm</b>	výška: <b>80 cm</b>
	madlo vpravo: <del>sklopné</del> / <b>pevné</b>	délka: <b>50 cm</b>	výška: <b>85 cm</b>
	osová vzdálenost madel: <b>74 cm</b>		

otočit !!!

Dispozice kabiny	DVEŘE	WC MÍSA	UMYVADLO
			
Umyvadlo	výška umístění umyvadla: <b>80 cm</b> podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: <b>dostatečný</b> / <del>nedostatečný</del> výška podjezdu umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: <b>69 cm</b> <div> <div>baterie:</div> <div> <p><b>páková</b> / <del>bezdotyková</del> / ventil (kohoutek)</p> <p>výška od podlahy: <b>93 cm</b></p> </div> </div> <div> <div>madlo: <del>ano</del> / <b>chybí</b></div> <div> <p>typ: svislé / vodorovné</p> <div> <div>výška: cm</div> <div>délka: cm</div> </div> </div> </div> <div> <div>zrcadlo: <b>ano</b> / <del>ne</del></div> <div> <p>sklopné: s pákou / bez páky</p> <p><b>pevné</b></p> </div> <div> <p>výška v horní poloze: cm</p> <p>výška spodní hany: <b>124 cm</b></p> </div> </div>		
Signalizační tlačítko	<b>ano</b> / <del>ne</del> <div> <div>výška signalizace v horní úrovni: <b>107 cm</b></div> <div>výška signalizace ve spodní úrovni: cm</div> </div>		
Přebalovací pult	<del>ano</del> / <b>ne</b> sklopný / mobilní překáží při obsluze WC: ano / ne		
Doplňky	<div> <div>mýdelník: <b>ano</b> / <del>ne</del></div> <div>výška: <b>99 cm</b></div> </div> <div> <div>ručník: <b>ano</b> / <del>ne</del> <b>papírové utěrky</b></div> <div>výška: <b>107 cm</b></div> </div> <div> <div>věšák: <b>ano</b> / <del>ne</del></div> <div>výška: <b>173 cm</b></div> </div> <div>koš: <b>ano</b> / <del>ne</del></div>		
Běžné WC v objektu	<b>ano</b> / <del>ne</del> označení Braille: <del>ano</del> / <b>ne</b>		
Poznámky	(špatné ukotvení madel, madlo kotvené na boční stěně)		
Slovní popis úseku			

Příloha č. 4 UPRAVENÉ WC Název objektu	(umístění zařizovacích předmětů se hodnotí z pohledu od vstupu do kabiny)			
	BUDOVA 11 – KOMPLEXNÍ OKNOLOGICKÉ CENTRUM		Datum: <b>4. 5. 2017</b> Jméno: <b>Bc. Aneta Neulingerová</b>	
Lokalizace WC	2NP			
Předsín 1 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíně)	rozměry:	šířka: <b>141 cm</b>		
		hloubka: <b>460 cm</b>		
	dveře do předsíně:	šířka: <b>90 cm</b>		
	otevírání: <del>dovnitř</del> / <b>ven</b> / <del>do stran</del>	označení na dveřích: <b>ano</b> / <del>ne</del> / Braille		
	madlo: <b>uvnitř</b> / <del>vně</del> / <del>chybí</del>	výška madla: <b>90 cm</b>		
Vypínač Předsín 2 (V případě, že je kabina přístupná přes předsíně)	<b>ano</b> / <del>chybí</del> / <del>automat</del>	výška: <b>120 cm</b>		
	rozměry:	šířka: cm		
		hloubka: cm		
	dveře do předsíně:	šířka: cm		
	otevírání: <del>dovnitř</del> / ven / do stran	označení na dveřích: ano / ne / Braille		
Vypínač	madlo: <del>uvnitř</del> / vně / <del>chybí</del>	výška madla: cm		
	ano / <del>chybí</del> / automat	výška: cm		
	Typ upravené WC kabiny	<b>volně přístupná</b> / <del>uzamčená</del>	klíče u:	
	Dveře upravené WC kabiny	<del>samostatná</del> / <b>v oddělení WC ženy</b> / <del>v oddělení WC muži</del>		
		šířka: <b>90 cm</b>		
směr otevírání: <b>z kabiny</b> / <del>do kabiny</del> / <del>posuvné</del>				
madlo: <del>uvnitř</del> / <del>vně</del> / <b>chybí</b>		výška: cm		
označení na dveřích: <b>ano</b> / <del>ne</del>		piktogram vozíku: <b>ano</b> / <del>ne</del>		
Vypínač	vnitřní zámek: <b>západka</b> / <del>klíč</del> / <del>mince</del>	lze odjistit zvenku z venku: <b>ano</b> / <del>ne</del>		
	vnější zámek: <del>západka</del> / <del>klíč</del> / <b>mince</b>			
	ano / <del>chybí</del> / <del>automat</del>	výška: <b>123 cm</b>		
	Kabina	šířka: <b>160 cm</b>		
		hloubka: <b>203 cm</b>		
Mísa WC	vzdálenost od levého boku mísy k levé stěně: <b>95 cm</b>			
	vzdálenost od pravého boku mísy k pravé stěně: <b>29 cm</b>			
	výška sedátka: <b>46 cm</b>			
	odsazení WC mísy od zadní stěny: <b>53 cm</b>			
	prostor pro vozík vedle WC mísy: <b>volný</b> / <del>blokováný mobilním prvkem</del> / <del>blokováný pevným prvkem</del>			
Splachování WC	toaletní papír v dosahu z mísy: <b>ano</b> / <del>ne</del>			
	vzadu:	výška: <b>112 cm</b>		
	z boku:	výška: cm		
		vzdálenost od rohu: cm		
Madla WC	automatické / <b>mechanické</b>		<b>v pořádku</b> / obtížné	
	madlo vlevo: <del>pevné</del> / <b>sklopné</b>	délka: <b>90 cm</b>	výška: <b>80 cm</b>	
	madlo vpravo: <del>sklopné</del> / <b>pevné</b>	délka: <b>50 cm</b>	výška: <b>85 cm</b>	
	osová vzdálenost madel: <b>72 cm</b>			
<b>otočit !!!</b>				

Dispozice kabiny	DVEŘE	WC MÍSA	UMYVADLO
			
Umyvadlo	výška umístění umyvadla: <b>80 cm</b> podjezd umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: <b>dostatečný</b> / <del>nedostatečný</del> výška podjezdu umyvadla v hloubce 20 cm od hrany umyvadla: <b>67 cm</b> <div> <div>baterie:</div> <div> <p><b>páková</b> / <del>bezdotyková</del> / <del>ventil (kohoutek)</del></p> <p>výška od podlahy: <b>93 cm</b></p> </div> </div> <div> <div>madlo: <del>ano</del> / <b>chybí</b></div> <div> <p>typ: svislé / vodorovné</p> <div> <div>výška: cm</div> <div>délka: cm</div> </div> </div> </div> <div> <div>zrcadlo: <b>ano</b> / <del>ne</del></div> <div> <p>sklopné: s pákou / bez páky</p> <p><b>pevné</b></p> </div> <div> <p>výška v horní poloze: cm</p> <p>výška spodní hany: <b>120 cm</b></p> </div> </div>		
Signalizační tlačítko	<b>ano</b> / <del>ne</del> <div> <div>výška signalizace v horní úrovni: <b>107 cm</b></div> <div>výška signalizace ve spodní úrovni: cm</div> </div>		
Přebalovací pult	<del>ano</del> / <b>ne</b> sklopný / mobilní překáží při obsluze WC: ano / ne		
Doplňky	<div> <div>mýdelník: <b>ano</b> / <del>ne</del></div> <div>výška: <b>100 cm</b></div> </div> <div> <div>ručník: <b>ano</b> / <del>ne</del> <b>papírové utěrky</b></div> <div>výška: <b>108 cm</b></div> </div> <div> <div>věšák: <b>ano</b> / <del>ne</del></div> <div>výška: <b>176 cm</b></div> </div> <div>koš: <b>ano</b> / <del>ne</del></div>		
Běžné WC v objektu	<b>ano</b> / <del>ne</del> označení Braille: <del>ano</del> / <b>ne</b>		
Poznámky	(špatné ukotvení madel, madlo kotvené na boční stěně)		
Slovní popis úseku			

### **Příloha č. 3**

#### **Vyhodnocení jednotlivých budov dle Metodiky kategorizace přístupnosti**



Nemocnice Nový Jičín a.s. – Budova 1 – Gynekologické a porodní a  
novorozenecké oddělení  
K Nemocnici 76, Nový Jičín, 741 01  
tel.: +420 556 773 111  
e-mail: sekretariat@nnj.agel.cz  
web: <http://nemocnicenovjicin.agel.cz/index.html>



### Vstup

K hlavnímu vstupu nemocnice vedou tři schodišťové stupně. Vedle schodišťových stupňů vede nájezd pro sanitky, který lze využít jako přístupovou komunikaci ke vstupu (podélný sklon 6,7 %, příčný sklon 4 %). Před vstupními dveřmi je dostatečný manipulační plocha. Dvoukřídle vstupní dveře se otevírají automaticky do stran (průjezdová šířka 150 cm, bez prahu). Dveře jsou umístěny v nice (šířka 150 cm, hloubka 70 cm). Za vstupními dveřmi se nachází zádveří (šířka 335 cm, hloubka 280 cm). Dveře zádveří jsou dvoukřídle, automaticky otevíravé do stran (průjezdová šířka 150 cm, bez prahu).

### Interiér

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Podlahu tvoří dlažba a PVC. Průjezdy v prostoru jsou širší než 80 cm. Jednotlivá podlaží budovy jsou přístupná pomocí schodiště a výtahů. Na chodbách jsou umístěny jednokřídle a dvoukřídle dveře (průjezdová šířka 90-100 cm, bez prahů). Dveře do vyšetřoven a pokojů jsou jednokřídle (průjezdová šířka 100 cm, bez prahu). Výška zábradlí na chodbě je 90 cm. V interiéru se nachází dvouramenná, zalomená rampa bez podesty (1.rameno – délka 316 cm, podélný sklon 15,3 %, příčný sklon 3,4 %, 2.rameno – délka 269 cm, podélný sklon 17,6 %, příčný sklon 6,6 %).

### Výtah

Výtah je umístěn u hlavního schodiště v budově a spojuje osm podlaží. Před vstupem je dostatečný manipulační prostor. Dveře se otevírají mechanicky směrem ven (průjezdová šířka 110 cm). Dveře jsou umístěny v nice (šířka 120 cm, hloubka 10 cm). Ve výtahové kleci (šířka 126 cm, hloubka 255 cm) je na bočních stěnách umístěno madlo (výška 108 cm). Výška ovladače na nástupních místech je 130 cm, výška horního tlačítka uvnitř klece je 170 cm.

Druhý výtah je umístěn v levé části budovy a slouží především ke služebním účelům. Před vstupem je dostatečný manipulační prostor. Dveře se otevírají automaticky do stran (průjezdová šířka 102 cm). Dveře jsou umístěny v nice (šířka 136 cm, hloubka 56 cm). Ve výtahové kleci (šířka 140 cm, hloubka 213 cm) je na bočních stěnách umístěno madlo (výška 80 cm). Výška ovladače na nástupních místech je 132 cm, výška horního tlačítka uvnitř klece je 126 cm. V kabině je umístěno zrcadlo (výška spodní hrany 106 cm).

### WC

#### 3. NP

U vstupních dveří na oddělení se nachází volně přístupná samostatná upravená kabina (šířka 165 cm, hloubka 170 cm). Dveře kabiny se otevírají mechanicky směrem ven (průjezdová šířka 110 cm, bez prahu, bez madla). WC mísa (výška sedátka 40 cm) je osazena šikmo v rohu kabiny. Přístup zleva není dostatečný (62 cm). Splachování WC je umístěno vzadu (výška 76 cm). Podjezd umyvadla (výška 80 cm) není dostatečný (50 cm). Umyvadlo je opatřeno pákovou baterií, mýdelníkem a papírovými utěrkami.

### Parkování

Parkování není možné před hlavní budovou. Před budovou 5a – Budova interních oborů jsou k dispozici tři vyhrazená parkovací stání.



Nemocnice Nový Jičín a.s. – Budova 3a – Chirurgické obory  
K Nemocnici 76, Nový Jičín, 741 01  
tel.: +420 556 773 111  
e-mail: sekretariat@nnj.agel.cz  
web: <http://nemocnicenovyjicin.agel.cz/index.html>



### Vstup

K oddělení chirurgickým oborům je přístup přes hlavní budovu.

K hlavnímu vstupu nemocnice vedou tři schodišťové stupně. Vedle schodišťových stupňů vede nájezd pro sanitky, který lze využít jako přístupovou komunikaci ke vstupu (podélný sklon 6,7 %, příčný sklon 4 %). Před vstupními dveřmi je dostatečný manipulační plocha. Dvoukřídlé vstupní dveře se otevírají automaticky do stran (průjezdová šířka 150 cm, bez prahu). Dveře jsou umístěny v nice (šířka 150 cm, hloubka 70 cm). Za vstupními dveřmi se nachází zádveří (šířka 335 cm, hloubka 280 cm). Dveře zádveří jsou dvoukřídlé, automaticky otevíravé do stran (průjezdová šířka 150 cm, bez prahu).

### Interiér

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Podlahu tvoří dlažba a PVC. Průjezdy v prostoru jsou širší než 80 cm. Jednotlivá podlaží budovy jsou přístupná pomocí schodiště a výtahů. Na chodbách jsou umístěny dvoukřídlé dveře (průjezdová šířka 83-94 cm, bez prahů). U těchto dveří k jednotlivým oddělením jsou umístěny zvonky (výška 140 cm). Dveře do vyšetřoven a pokojů jsou jednokřídlé (průjezdová šířka 110 cm, bez prahu). Výška zábradlí na chodbě je 105 cm. Výška stolů v jídelně je 74 cm, výška podjezdu je 72 cm.

### Výtah

Výtah je umístěn u hlavního schodiště v budově 1 a slouží k překonání půl podlaží na úroveň podlaží budovy 3. Před vstupem je dostatečný manipulační prostor. Dveře se otevírají mechanicky směrem ven (průjezdová šířka 110 cm). Dveře jsou umístěny v nice (šířka 120 cm, hloubka 10 cm). Ve výtahové kleci (šířka 126 cm, hloubka 255 cm) je na bočních stěnách umístěno madlo (výška 108 cm). Výška ovladače na nástupních místech je 130 cm, výška horního tlačítka uvnitř klece je 170 cm.

Další dva výtahy jsou umístěny přímo v budově 3. Výtahy jsou umístěny vedle sebe. Před vstupy je dostatečný manipulační prostor.

Výtah vlevo je opatřen mechanicky otevíravými dveřmi směrem ven (průjezdová šířka 104 cm). Dveře jsou umístěny v nice (šířka 128 cm, hloubka 29 cm). Ve výtahové kleci (šířka 157 cm, hloubka 245 cm) je na čelní a bočních stěnách umístěno madlo (výška 116 cm). Výška ovladače na nástupních místech je 119 cm, výška horního tlačítka uvnitř klece je 132 cm.

Výtah vpravo je opatřen mechanicky otevíravými dveřmi směrem ven (průjezdová šířka 73 cm). Dveře jsou umístěny v nice (šířka 106 cm, hloubka 23 cm). Výtahová klec má šířku 104 cm a hloubku 104 cm. Výška ovladače na nástupních místech je 133 cm, výška horního tlačítka uvnitř klece 133 cm.

### WC

V budově se nenachází upravená WC kabina.

### Sprcha

#### 2.NP

Na chodbě u pokojů se nachází volně přístupná koupelna se sprchou (šířka 200 cm, hloubka 221 cm). Dveře koupelny se otevírají mechanicky směrem ven (průjezdová šířka 110 cm). Sprchovací plocha je otevřená (šířka 200 cm, hloubka 221 cm). Šířka místa vedle sedátka (výška 51 cm) je dostatečná (150 cm). Ruční sprcha je umístěna z boku vedle sedátka (výška 102 cm) a opatřena pákovou baterií. Z boku sedátka je umístěno vodorovné madlo (délka 80 cm, výška 80 cm).

### Parkování

Parkování není možné před hlavní budovou. Před budovou 5a – Budova interních oborů jsou k dispozici tři vyhrazená parkovací stání.





Nemocnice Nový Jičín a.s. – Budova 5a – Interní obory  
K Nemocnici 76, Nový Jičín, 741 01  
tel.: +420 556 773 111  
e-mail: sekretariat@nnj.agel.cz  
web: <http://nemocnicenovyjicin.agel.cz/index.html>



### Vstup

Před vstupními dveřmi je dostatečná manipulační plocha. Dvoukřídlé vstupní dveře se otevírají automaticky směrem do stran (průjezdová šířka 180 cm, bez prahu). Za vstupními dveřmi se nachází zádveří (šířka 442 cm, hloubka 222 cm). Dveře zádveří jsou dvoukřídlé automaticky otevíravé do stran (průjezdová šířka 180 cm, bez prahu).

### Interiér

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Podlahu tvoří dlažba a PVC. Průjezdy v prostoru jsou širší než 80 cm. V budově bylo mapováno oddělení rehabilitace, onkologické oddělení, interní oddělení II a neurologické oddělení. U každého oddělení se nachází recepce s výškou pultu 100 cm, výškou podjezdu 98 cm a hloubkou podjezdu 15 cm. V odděleních se na chodbě nachází dvoukřídlé dveře (průjezdová šířka 90-106 cm, bez prahů). Dveře do místností, pokojů, tělocvičny a cvičeben jsou jednokřídlé i dvoukřídlé (průjezdové šířky hlavních křídel 90-110 cm, bez prahů). Výška jídelních stolů na odděleních je 75 cm, výška podjezdu 70 cm. Jednotlivá podlaží budovy jsou přístupná pomocí schodiště a výtahů.

### Výtahy

#### Výtah pro veřejnost

Výtah je umístěn v zrcadle schodiště a spojuje 1.PP-5.NP. Před vstupem je dostatečný manipulační prostor. Dveře se otevírají automaticky do stran (průjezdová šířka 70 cm). Ve výtahové kleci (šířka 89 cm, hloubka 120 cm) je na bočních stěnách umístěno madlo (výška 109 cm). Výška ovladače na nástupních místech je 112 cm, výška horního tlačítka uvnitř klece je 113 cm. Ve výtahové kleci je umístěno zrcadlo (výška spodní hrany 118 cm).

#### Služební výtah (případně pro veřejnost) 4x

Výtah je umístěn naproti schodiště a spojuje 1.PP-5.NP. Před vstupem je dostatečný manipulační prostor. Dveře se otevírají automaticky do stran (průjezdová šířka 130 cm). Dveře jsou umístěny v nice (šířka 153 cm, hloubka 33 cm). Ve výtahové kleci (šířka 140 cm, hloubka 244 cm) je na bočních stěnách umístěno madlo (výška 112 cm). Výška ovladače na nástupních místech je 120 cm, výška horního tlačítka uvnitř klece je 125 cm. Ve výtahové kleci je sedátko (výška 50 cm) a na boční stěně zrcadlo (výška spodní hrany 116 cm).

### WC

#### 1. PP-rehabilitace

V 1.PP se nachází volně přístupná samostatná WC kabina (šířka 200 cm, hloubka 160 cm). Dveře WC kabiny se otevírají směrem ven (průjezdová šířka 90 cm, bez prahu, bez madla). WC mísa (výška sedátka 54 cm) je osazena na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zprava je dostatečný (132 cm). WC mísa je opatřena dvěma sklopnými madly (délka 83 cm, výška 80 cm, osová vzdálenost 60 cm). Splachování WC je umístěno vzadu (výška 120 cm). Podjezd umyvadla (výška 80 cm) je dostatečný (65 cm). Umyvadlo je opatřeno pákovou baterií, mýdelníkem, papírovými utěrkami a pevným zrcadlem (výška spodní hrany 134 cm).

#### 1.NP

Za hlavním vstupem se nachází volně přístupná samostatná WC kabina (šířka 160 cm, hloubka 202 cm). Dveře WC kabiny se otevírají směrem ven (průjezdová šířka 90 cm, bez prahu, bez madla). WC mísa (výška sedátka 50 cm) je osazena na pravé stěně z pohledu od vstupu. Přístup zprava je dostatečný (132 cm). WC mísa je opatřena dvěma sklopnými madly (délka 84 cm, výška 80 cm, osová vzdálenost 60 cm). Splachování WC je umístěno vzadu (výška 120 cm). Podjezd umyvadla (výška 80 cm) je dostatečný (65 cm). Umyvadlo je opatřeno pákovou baterií, mýdelníkem a papírovými utěrkami.

#### 3.NP – onkologie

U recepcie se nachází volně přístupná samostatná WC kabina (šířka 175 cm, hloubka 160 cm). Dveře WC kabiny se otevírají směrem ven (průjezdová šířka 90 cm, bez prahu, bez madla). WC mísa (výška sedátka 46 cm) je osazena na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zleva je dostatečný (108 cm). WC mísa je opatřena dvěma sklopnými madly (délka 84 cm, výška 80 cm, osová vzdálenost 60 cm). Splachování WC je umístěno vzadu (výška 119 cm). Podjezd umyvadla (výška 80 cm) je dostatečný (65 cm). Umyvadlo je opatřeno pákovou baterií, mýdelníkem a papírovými utěrkami. V kabině jsou umístěna signalizační tlačítka (výška 117 cm a 148 cm).

Na chodbě u pokojů se nachází volně přístupná koupelna s WC a sprchou (šířka 322 cm, hloubka 343 cm). Dveře koupelny se otevírají směrem dovnitř (průjezdová šířka 90 cm, bez prahu, bez madla). WC mísa (výška sedátka 49 cm) je osazena na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zprava je dostatečný (105 cm). WC mísa je opatřena dvěma sklopnými madly (délka 85 cm, výška 80 cm, osová vzdálenost 60 cm). Splachování WC je umístěno vzadu

(výška 118 cm). Podjezd umyvadla (výška 80 cm) je dostatečný (64 cm). Umyvadlo je opatřeno pákovou baterií, mýdelníkem a papírovými utěrkami. V kabině je umístěno signalizační tlačítko u umyvadla (výška 110 cm) a u WC (výška 87 cm).

#### 4.NP – interní oddělení II

U recepcy se nachází volně přístupná samostatná WC kabina (šířka 175 cm, hloubka 160 cm). Dveře WC kabiny se otevírají směrem ven (průjezdová šířka 90 cm, bez prahu, bez madla). WC mísa (výška sedátka 46 cm) je osazena na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zleva je dostatečný (108 cm). WC mísa je opatřena dvěma sklopnými madly (délka 84 cm, výška 80 cm, osová vzdálenost 60 cm). Splachování WC je umístěno vzadu (výška 119 cm). Podjezd umyvadla (výška 80 cm) je dostatečný (65 cm). Umyvadlo je opatřeno pákovou baterií, mýdelníkem a papírovými utěrkami. V kabině jsou umístěna signalizační tlačítka (výška 102 cm a 147 cm).

Na chodbě u pokojů se nachází volně přístupná koupelna s WC a sprchou (šířka 320 cm, hloubka 342 cm). Dveře koupelny se otevírají směrem dovnitř (průjezdová šířka 90 cm, bez prahu, bez madla). WC mísa (výška sedátka 46 cm) je osazena na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zprava není dostatečný (77 cm). WC mísa je opatřena dvěma sklopnými madly (délka 80 cm, výška 80 cm, osová vzdálenost 60 cm). Splachování WC je umístěno vzadu (výška 118 cm). Podjezd umyvadla (výška 80 cm) je dostatečný (65 cm). Umyvadlo je opatřeno pákovou baterií, mýdelníkem a papírovými utěrkami. V kabině je umístěno signalizační tlačítko u umyvadla (výška 108 cm) a u WC (výška 106 cm).

#### 5.NP – neurologie

U recepcy se nachází volně přístupná samostatná WC kabina (šířka 175 cm, hloubka 160 cm). Dveře WC kabiny se otevírají směrem ven (průjezdová šířka 90 cm, bez prahu, bez madla). WC mísa (výška sedátka 46 cm) je osazena na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zleva je dostatečný (108 cm). WC mísa je opatřena dvěma sklopnými madly (délka 84 cm, výška 80 cm, osová vzdálenost 60 cm). Splachování WC je umístěno vzadu (výška 119 cm). Podjezd umyvadla (výška 80 cm) je dostatečný (65 cm). Umyvadlo je opatřeno pákovou baterií, mýdelníkem a papírovými utěrkami. V kabině jsou umístěna signalizační tlačítka (výška 88 cm, 103 cm a 149 cm).

Na chodbě u pokojů se nachází volně přístupná koupelna s WC a sprchou (šířka 317 cm, hloubka 343 cm). Dveře koupelny se otevírají směrem dovnitř (průjezdová šířka 90 cm, bez prahu, bez madla). WC mísa (výška sedátka 47 cm) je osazena na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zprava je dostatečný (80 cm). WC mísa je opatřena dvěma sklopnými madly (délka 84 cm, výška 77 cm, osová vzdálenost 58 cm). Splachování WC je umístěno vzadu (výška 117 cm). Podjezd umyvadla (výška 80 cm) je dostatečný (64 cm). Umyvadlo je opatřeno pákovou baterií, mýdelníkem a papírovými utěrkami. V kabině je umístěno signalizační tlačítko u umyvadla (výška 103 cm) a u WC (výška 88 cm).

### Sprcha

#### 3.NP – onkologie

Na chodbě u pokojů se nachází volně přístupná koupelna s WC a sprchou (šířka 322, hloubka 343). Dveře koupelny se otevírají mechanicky směrem dovnitř (průjezdová šířka 90 cm). Sprchovací plocha je otevřená (šířka 120 cm, hloubka 120 cm). Šířka místa vedle sedátka (výška 46 cm) není dostatečná (50 cm). Ruční sprcha je umístěna z boku vedle sedátka (výška 120 cm) a opatřena pákovou baterií. Z boku sedátka je umístěno svislé (délka 45 cm, výška 100-145 cm) a vodorovné madlo (délka 30 cm, výška 77 cm).

#### 4.NP – interní oddělení II

Na chodbě u pokojů se nachází volně přístupná koupelna s WC a sprchou (šířka 320, hloubka 342). Dveře koupelny se otevírají mechanicky směrem dovnitř (průjezdová šířka 90 cm). Sprchovací plocha je otevřená (šířka 120 cm, hloubka 120 cm). Šířka místa vedle sedátka (výška 46 cm) není dostatečná (45 cm). Ruční sprcha je umístěna z boku vedle sedátka (výška 123 cm) a opatřena pákovou baterií. Z boku sedátka je umístěno svislé vodorovné madlo (délka 30 cm, výška 80 cm).

#### 5.NP – neurologie

Na chodbě u pokojů se nachází volně přístupná koupelna s WC a sprchou (šířka 317, hloubka 343). Dveře koupelny se otevírají mechanicky směrem dovnitř (průjezdová šířka 90 cm). Sprchovací plocha je otevřená (šířka 120 cm, hloubka 120 cm). Šířka místa vedle sedátka (výška 46 cm) není dostatečná (45 cm). Ruční sprcha je umístěna z boku vedle sedátka (výška 123 cm) a opatřena pákovou baterií. Z boku sedátka jsou umístěna dvě vodorovná madla – pevné (délka 30 cm, výška 80 cm) a sklopné (délka 80 cm, výška 80 cm).

### Parkování

Na parkovišti před budovou se nachází tři vyhrazená parkovací stání.



Nemocnice Nový Jičín a.s. – Budova 5 – Dětské oddělení  
K Nemocnici 76, Nový Jičín, 741 01  
tel.: +420 556 773 111  
e-mail: sekretariat@nnj.agel.cz  
web: <http://nemocnicenovyjicin.agel.cz/index.html>



### Vstup

Komunikace před vstupem je rovná s povrchem dlažby. K prostoru před vstupem je zřízen krátký nájezd ve sklonu 4,2 %. Před vstupními dveřmi je dostatečná manipulační plocha. Jednokřídlé vstupní dveře se otevírají mechanicky směrem ven (průjezdová šířka 103 cm, výška prahu 5 cm, bez madla). Vpravo od dveří je umístěn zvonkový panel (interkom, výška 144 cm).

### Interiér

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Podlahu tvoří PVC a dlažba. Průjezdy v prostoru jsou širší než 80 cm. Jednotlivá podlaží budovy jsou přístupná pomocí schodiště a výtahu. Na chodbách jsou umístěny dvoukřídlé dveře (průjezdová šířka 88-90 cm, bez prahu). U těchto dveří jsou umístěny zvonky na oddělení (výška 150 cm). Dveře do vyšetřoven a pokojů jsou jednokřídlé (průjezdové šířky 80-110 cm, výška prahů 0-2 cm). Výška stolů v jídelně je 72 cm, výška podjezdu 62 cm.

### Výtah

Výtah je umístěn na hlavní chodbě oddělení a spojuje 1.-3.NP. Před vstupem je dostatečný manipulační prostor. Dveře se otevírají automaticky do stran (průjezdová šířka 110 cm). Dveře jsou umístěny v nise (šířka 130 cm, hloubka 24 cm). Ve výtahové kleci (šířka 154 cm, hloubka 229 cm) je na čelní stěně umístěno zrcadlo (výška spodní hrany 120 cm). Výška ovladače na nástupních místech je 106 cm, výška horního tlačítka uvnitř klece je 121 cm. Ve výtahové kleci je sedátko (výška 51 cm), ze kterého jsou ovladače výtahu v dosahu.

### WC

#### 2. NP

Na konci chodby v podlaží se nachází samostatná upravená kabina (šířka 195 cm, hloubka 205 cm) společně se sprchou. Dveře koupelny (průjezdová šířka 90 cm) se otevírají směrem dovnitř. WC mísa (výška sedátka 51 cm) je osazena na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zleva je dostatečný (134 cm). Splachování WC je umístěno vzadu (výška 116 cm). Podjezd umyvadla (výška 80 cm) je dostatečný (62 cm). Umyvadlo je opatřeno pákovou baterií, mýdelníkem, papírovými utěrkami a pevným zrcadlem (výška spodní hrany 89 cm).

### Sprcha

#### 2.NP

Na konci chodby v podlaží se nachází koupelna s WC a sprchou (šířka 195 cm, hloubka 205 cm). Dveře koupelny (průjezdová šířka 90 cm) se otevírají směrem dovnitř. Sprchovací plocha je otevřená (šířka 98 cm, hloubka 93 cm). Ruční sprcha je umístěna ve výšce 130 cm. U sprchy není umístěno sedátko a madla.

### Parkování

Parkování není možné před budovou dětského oddělení. Před budovou 5a – Budova interních oborů jsou k dispozici tři vyhrazená parkovací stání.



Nemocnice Nový Jičín a.s. – Budova 11 – Komplexní onkologické centrum  
K Nemocnici 76, Nový Jičín, 741 01  
tel.: +420 556 773 111  
e-mail: sekretariat@nnj.agel.cz  
web: <http://nemocnicenovyjicin.agel.cz/index.html>



### Vstup

Před vstupními dveřmi je dostatečná manipulační plocha. Dvoukřídlé vstupní dveře se otevírají automaticky směrem do stran (průjezdová šířka 90 cm, bez prahu). Za vstupními dveřmi se nachází zádveří (šířka 249 cm, hloubka 279 cm). Dveře zádveří jsou dvoukřídlé automaticky otevíravé do stran (průjezdová šířka 120 cm, bez prahu).

### Interiér

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Podlahu tvoří dlažba. Průjezdy v prostoru jsou širší než 80 cm. Ve vstupní hale se nachází recepce (výška pultu 75 a 119 cm, hloubka podjezdu 21 cm). Jednotlivá podlaží budovy jsou přístupná pomocí schodiště a výtahu. Na chodbách jsou umístěny dvoukřídlé dveře (průjezdová šířka 165 cm, bez prahu) a jednokřídlé dveře (průjezdová šířka 94 cm, bez prahu). Dveře do vyšetřoven jsou jednokřídlé (průjezdová šířka 90-110 cm, bez prahu).

### Výtah

Výtah je umístěn naproti recepci a spojuje 1.-3.NP. Před vstupem je dostatečný manipulační prostor. Dveře se otevírají automaticky do stran (průjezdová šířka 129 cm). Dveře jsou umístěny v nice (šířka 153 cm, hloubka 17 cm). Ve výtahové kleci (šířka 141 cm, hloubka 240 cm) je na čelní i bočních stěnách umístěno madlo (výška 102 cm). Výška ovladače na nástupních místech je 113 cm, výška horního tlačítka uvnitř klece 121 cm. Ve výtahové kleci je sedátko (výška 44 cm) a na čelní stěně zrcadlo (výška spodní hrany 127 cm).

### WC

#### 1. NP

V 1.NP se nachází volně přístupná WC kabina v oddělení WC ženy přístupná přes jednu předsíň (šířka 143 cm, hloubka 299 cm, dveře do předsíně otevíravé směrem ven průjezdové šířky 94 cm). Dveře do samotné WC kabiny (šířka 162 cm, hloubka 202 cm) jsou otevíravé směrem ven (průjezdová šířka 94 cm, bez prahu, bez madla). WC mísa (výška sedátka 50 cm) je osazena na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zleva je dostatečný (98 cm). WC mísa je opatřena dvěma madly. Vlevo umístěno madlo sklopné (délka 90 cm, výška 80 cm), vpravo madlo pevné (délka 50 cm, výška 85 cm), osová vzdálenost madel je 74 cm. Splachování WC je umístěno vzadu (výška 118 cm). Podjezd umyvadla (výška 80 cm) je dostatečný (69 cm). Umyvadlo je opatřeno pákovou baterií, mýdlníkem, papírovými utěrkami a pevným zrcadlem (výška spodní hrany 124 cm).

#### 2.NP

V 2.NP se nachází volně přístupná WC kabina v oddělení WC ženy přístupná přes jednu předsíň (šířka 141 cm, hloubka 460 cm, dveře do předsíně otevíravé směrem ven průjezdové šířky 90 cm, madlo ve výšce 90 cm). Dveře do samotné WC kabiny (šířka 158 cm, hloubka 203 cm) jsou otevíravé směrem ven (průjezdová šířka 90 cm, bez prahu, bez madla). WC mísa (výška sedátka 46 cm) je osazena na protější stěně z pohledu od vstupu. Přístup zleva je dostatečný (95 cm). WC mísa je opatřena dvěma madly. Vlevo umístěno madlo sklopné (délka 90 cm, výška 80 cm), vpravo madlo pevné (délka 50 cm, výška 85 cm), osová vzdálenost madel je 72 cm. Splachování WC je umístěno vzadu (výška 112 cm). Podjezd umyvadla (výška 80 cm) je dostatečný (67 cm). Umyvadlo je opatřeno pákovou baterií, mýdlníkem, papírovými utěrkami a pevným zrcadlem (výška spodní hrany 120 cm).

### Parkování

Parkování není možné před budovou dětského oddělení. Před budovou 5a – Budova interních oborů jsou k dispozici tři vyhrazená parkovací stání.